


室内ユニット

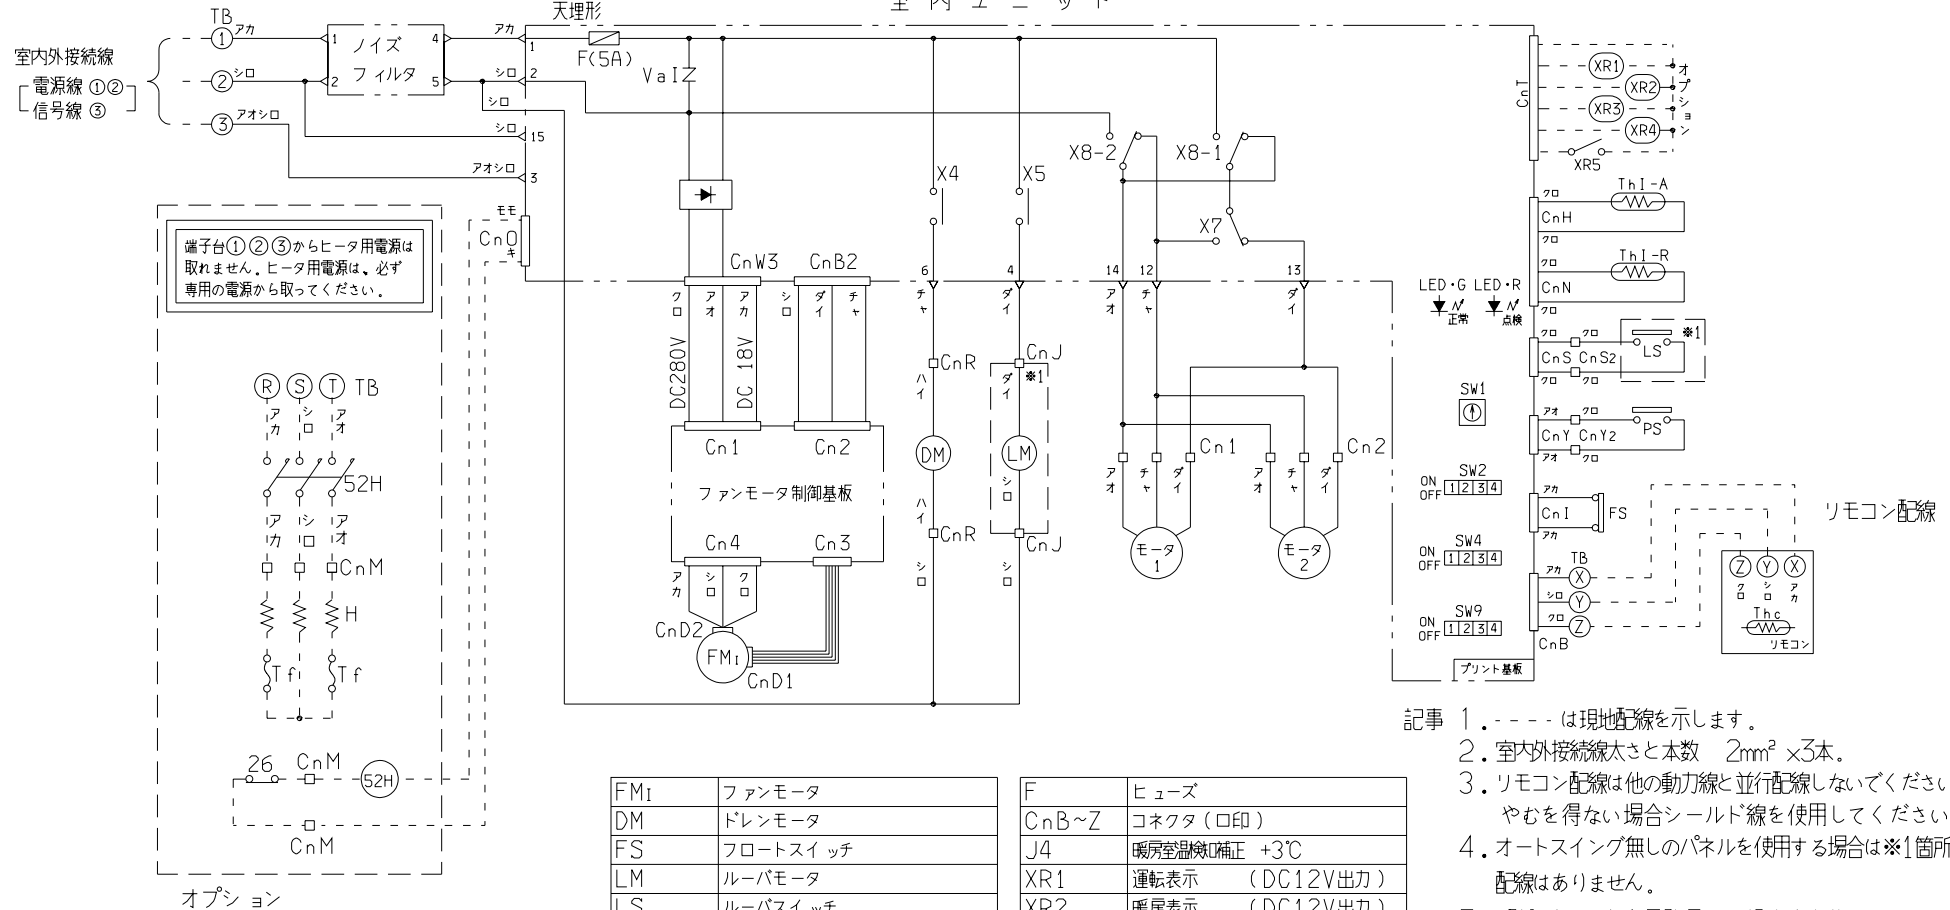

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
 5. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応			4m対応

ヒータ電源用


配線用しゃ断器(A)	形 式	三 相
J112D3, J140D3, J160D3		15

FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
モータ1,2	自動昇降用
PS	パネルスイッチ
X4~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応答遅延
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
SW4-1	ファン設定
VaI	パリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)

F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(口印)
J4	暖房室温度補正 +3℃
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台(口印)
△印	ファストン端子

適用機種		FDTVP112D3, 140D3, 160D3	
形 式	FDTVP	ラクリーナパネル	⊕ ⊖
発行者	北川	名 称	室内機配線図(WIRING)
図 番	00.4.7	PJA002Z300	訂 符 業 別
			1/1

室内ユニット

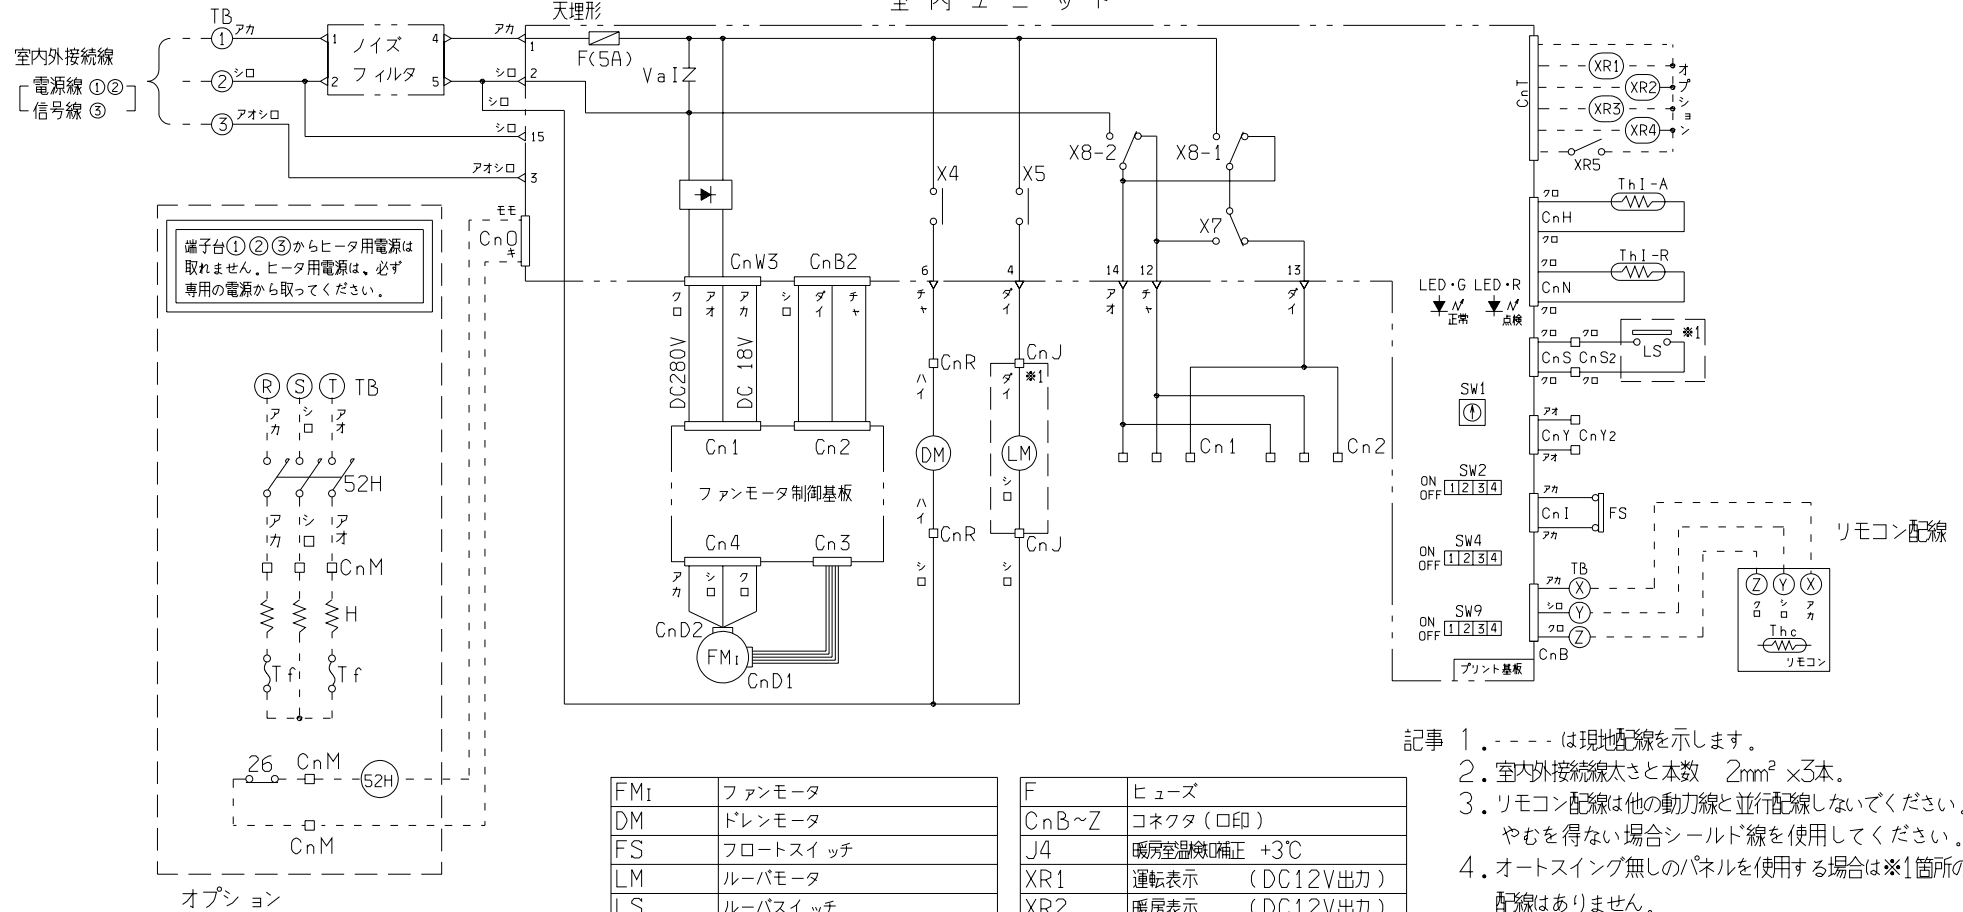

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	形 式	三 相
J112D3, J140D3, J160D3		15

FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
モータ1,2	自動昇降用
PS	パネルスイッチ
X4~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応答機
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
SW4-1	ファン設定
VaI	パリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)

F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(口印)
J4	暖房室温検口補正 +3℃
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台(口印)
口 印	ファストン端子

適用機種 FDTVP112D3, 140D3, 160D3	
形 式 FDTVP	
発行者 北川	名 称 室内機配線図(WIRING)
図 番 00.4.7	図 番 PJA002Z307
	訂 正 表 別 A 1/1