


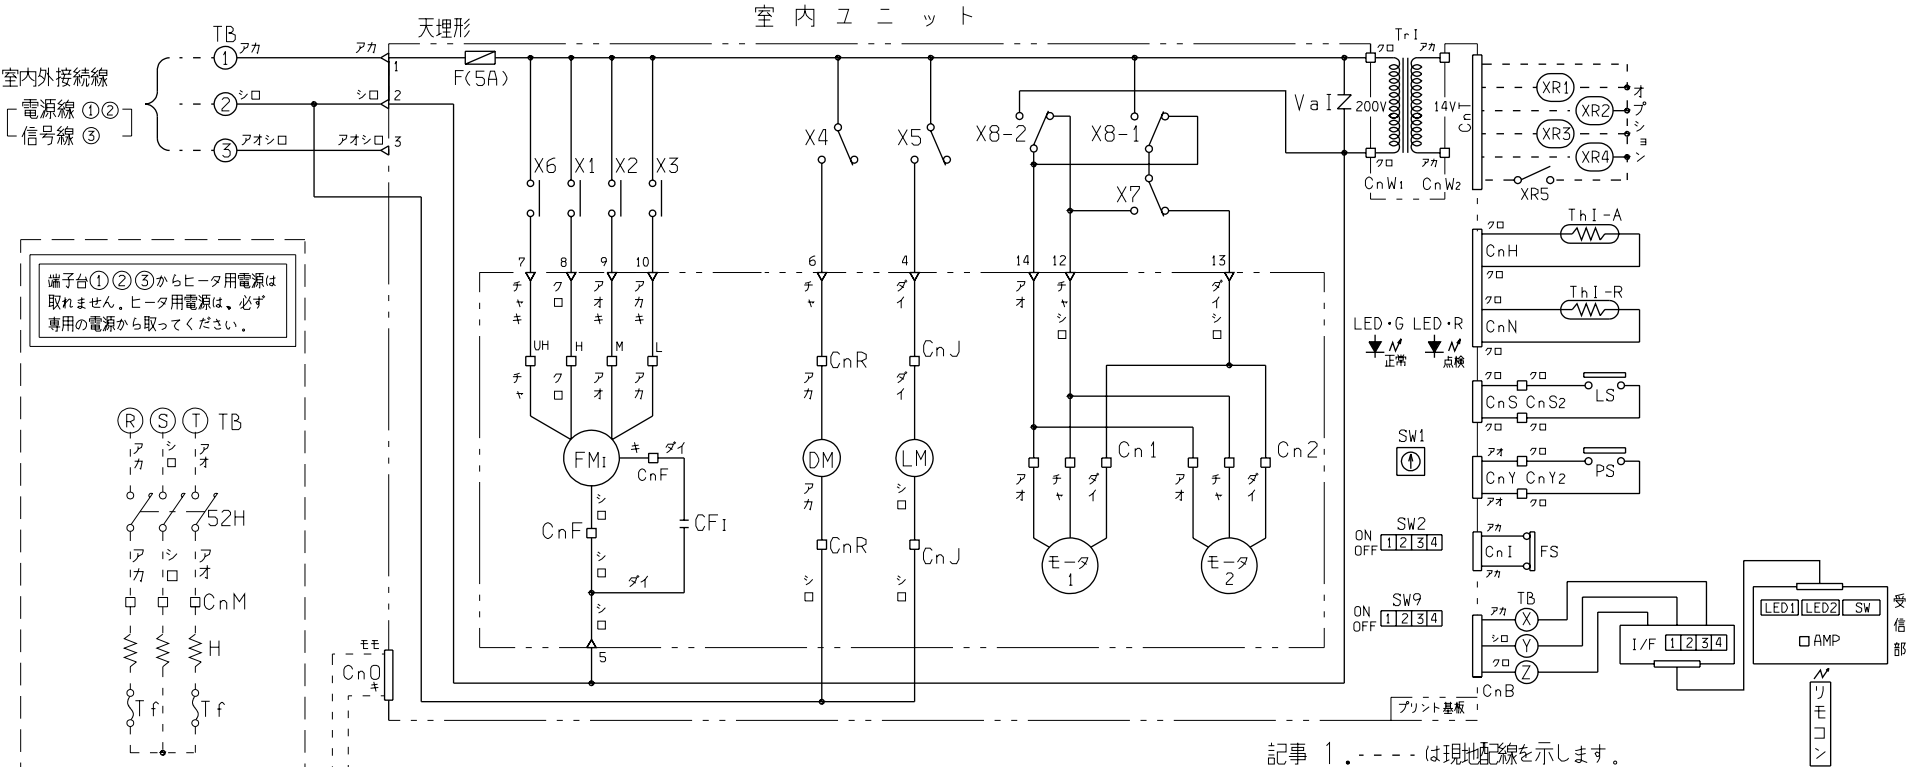

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
3. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長 パネル	1.3	1.6	2.0	4.0
	2m対応			4m対応

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	形	式	三	相
5003, 5603, 6303, 7103, 8003			1	5

FM1	送風用電動機(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
モータ1,2	自動昇降用(ラクリーナパネル)
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1,2	プルーラル制御アドレス設定
SW2-3,4	フィルタサイン表示時間設定
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
Val	バリスタ

LED-R	表示灯(赤・点検表示)
LED-G	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンPON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(口印)
印	ファストン端子
I/F	ワイヤレスインターフェース
LED1	運転表示灯(緑)
LED2	点検/タイマー表示灯(黄)
SW	バックアップスイッチ

適用機種 FDTNVP5003, 5603, 6303, 7103, 8003	
形式 FDTNVP ラクリーナパネル	
発行者 北川	名称 室内機配線図(WIRING)
00, 4, 7	図番 PJA002Z313
	訂正 B 1/1