


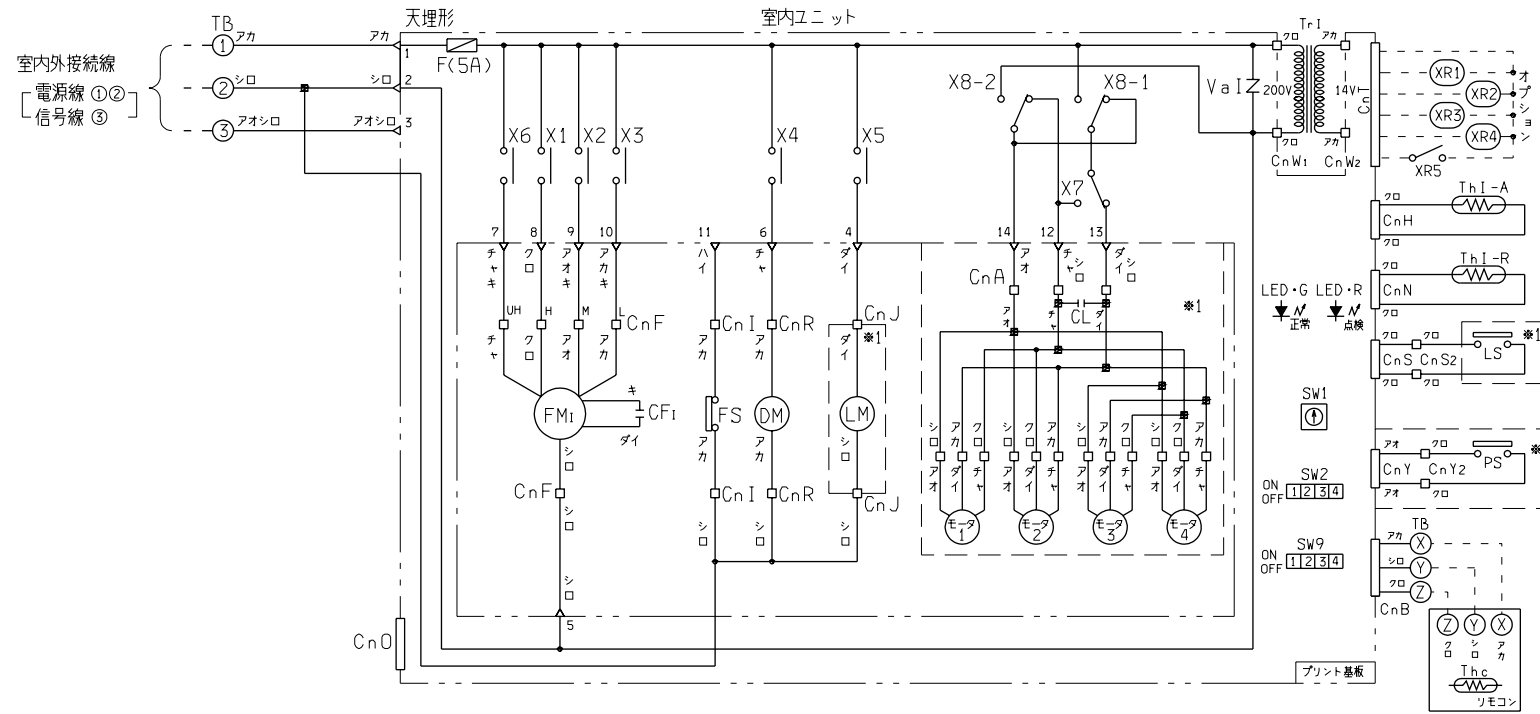

FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーパモータ
LS	ルーパスイッチ
モータ1~4	自動昇降用
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
TrI	トランス

VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤・点検表示)
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ (口印)
J8	暖房室温検出補正 +3℃
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台 (口印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子
CL	モータ1~4用コンデンサ

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
4. ※1箇所破線内の配線はパネル側に付属しております。
5. 吸込グリル自動昇降長さの設定 (本体コントロール基板上)

昇降長	50Hz 地区		60Hz 地区	
	SW9-1	SW9-2	SW9-1	SW9-2
1.3m	ON	OFF	OFF	OFF
1.6m	OFF	ON	ON	OFF
2 m	ON	ON	OFF	ON

適用機種	FDTWVP50D3・56D3 (单相)		
形式	FDTWV	パネル	TW-PSL-38WD
発行者	名称 室内機配線図 (WIRING)		
北川	図番	PJB000Z962	訂 符 業 別
02.222			1/1