

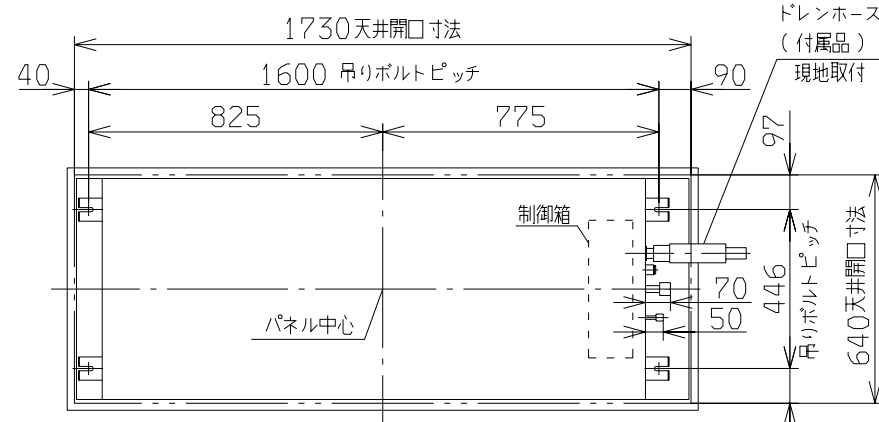
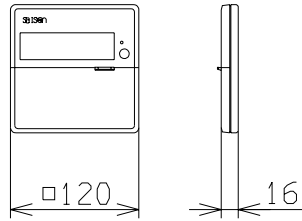
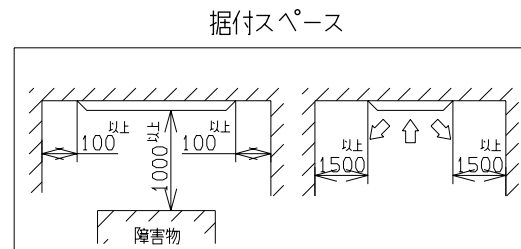
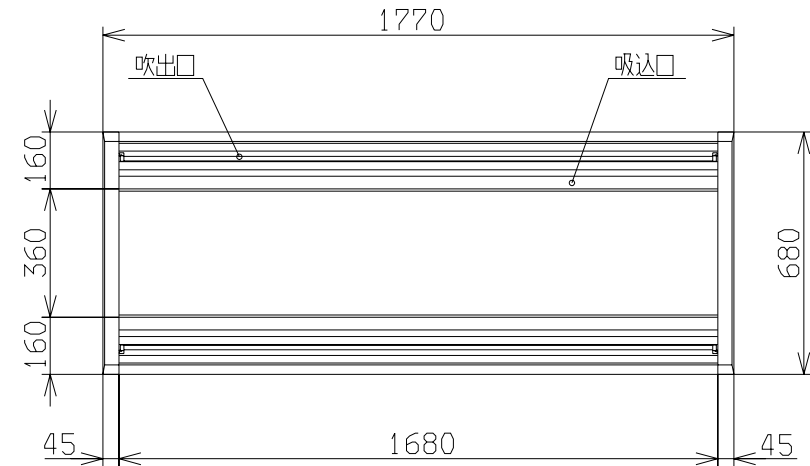
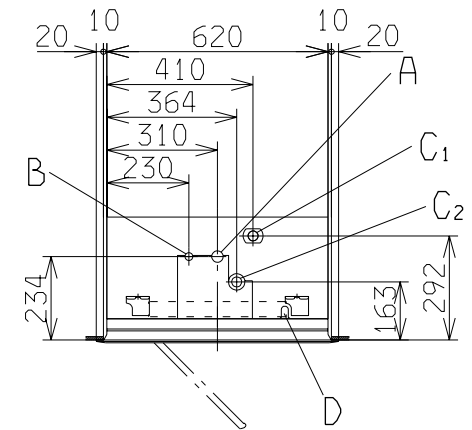


リモコン(別売品)


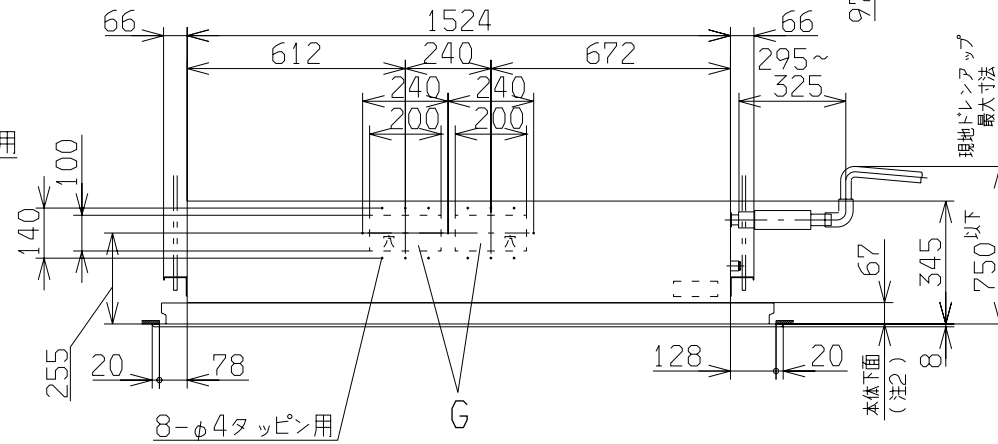


記号	内 容
A	ガス配管接続 □ $\phi 19.05$ (フレア)
B	液配管接続 □ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(4)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □





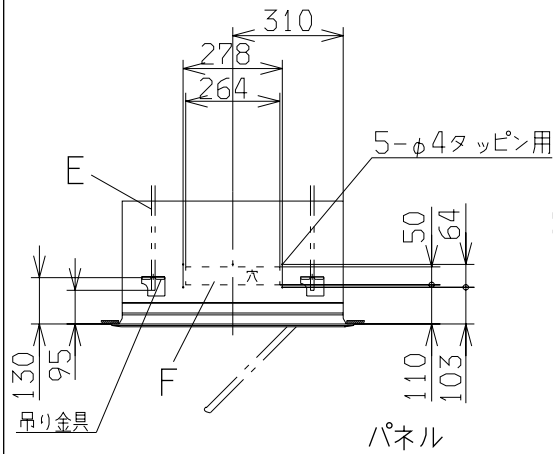


- 注(1) 装置銘板は制御箱の基に付いています。
 (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
 (高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
 (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
 (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種			
FDTWVP112.140D3			
形 式	FDTWV	パネル	TW-PSA-42W他
			
発行者	名 称		
北川	室内機外形図(OUTLINE)		
図 番	計 符		業 別
02 222	PJB000Z953		1 / 1

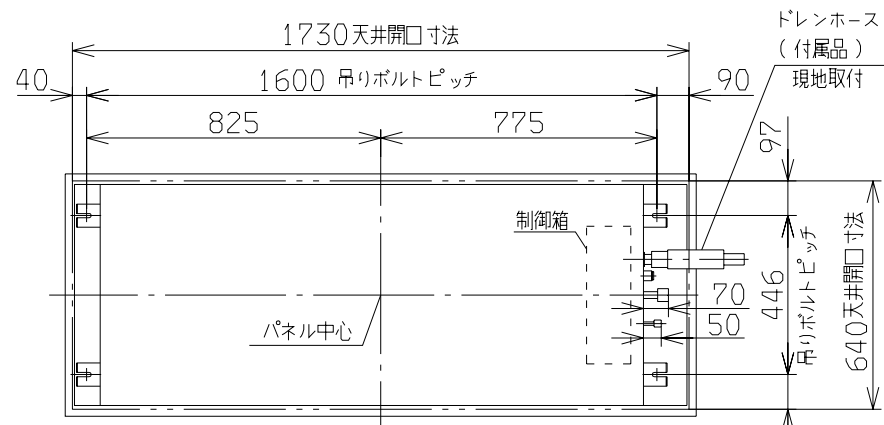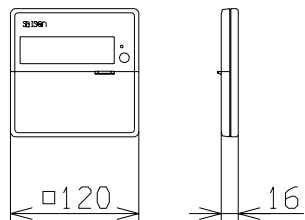



記号	内 容
A	ガス配管接続□ $\phi 19.05$ (フレア)
B	液配管接続□ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続□ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水□ VP20
D	電源取入□
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	OA取入□
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□

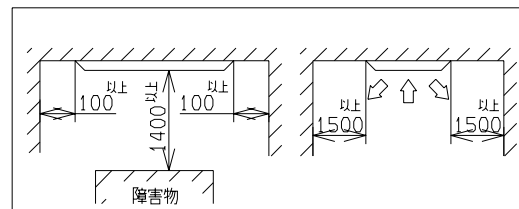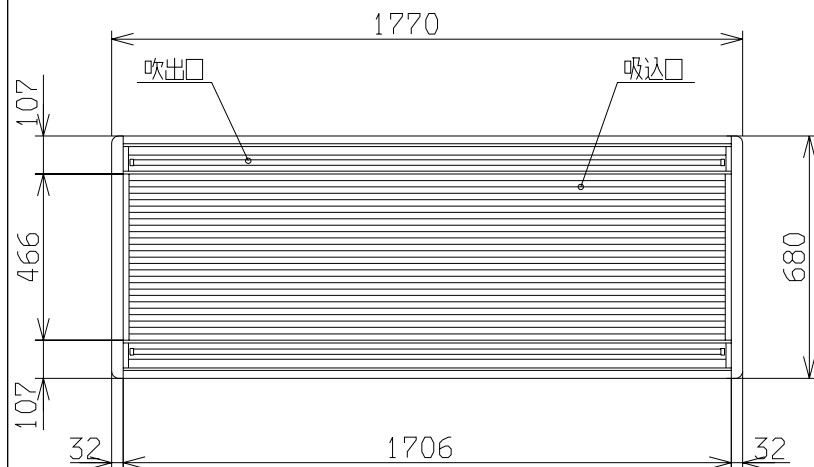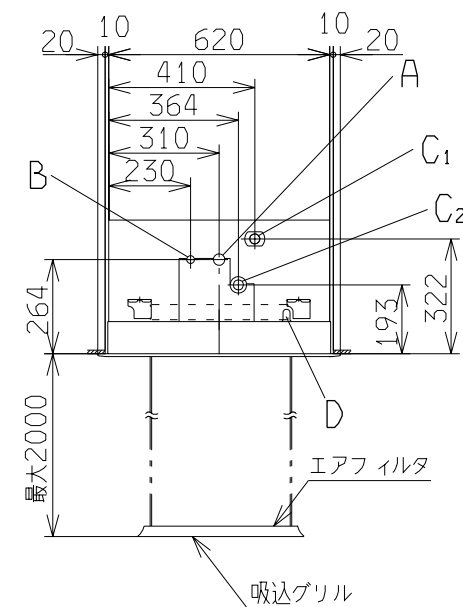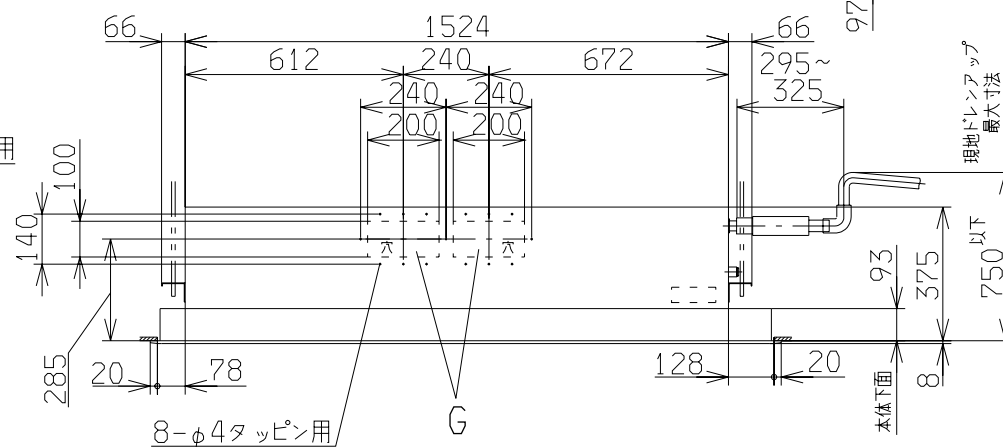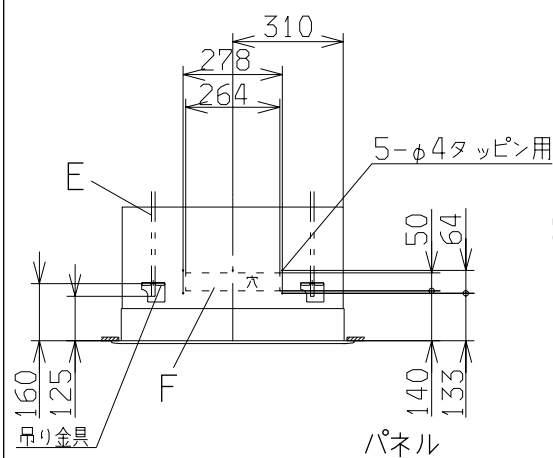





注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 FDTWVP112.140D3			
形式 FDTWV		TW-PSL-48WD	
発行者 北川		名称 室内機外形図(OUTLINE)	
図番 02 222 PJB000Z961		計 符 業 別 1/1	


リモコン(別売品)

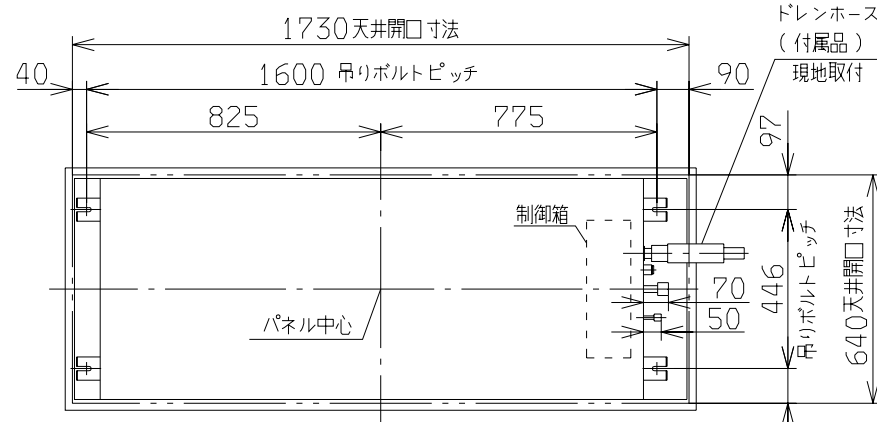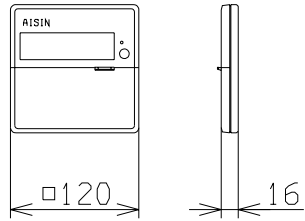

記号	内 容
A	ガス配管接続 □ φ19.05(フレア)
B	液配管接続 □ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □

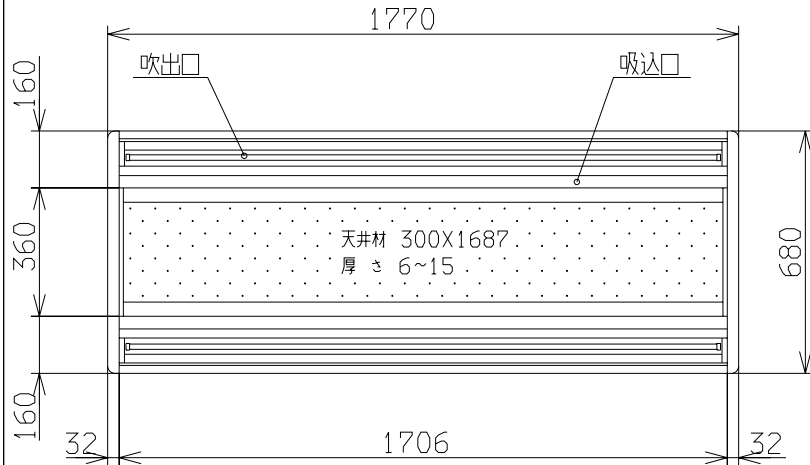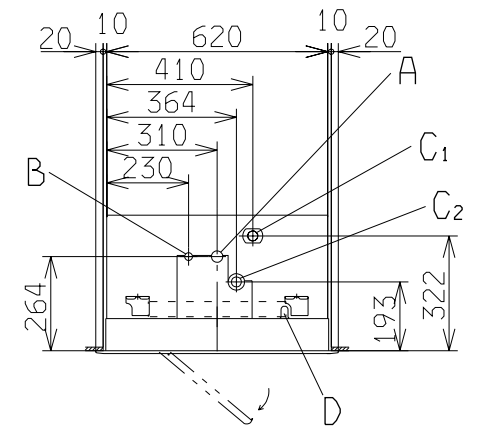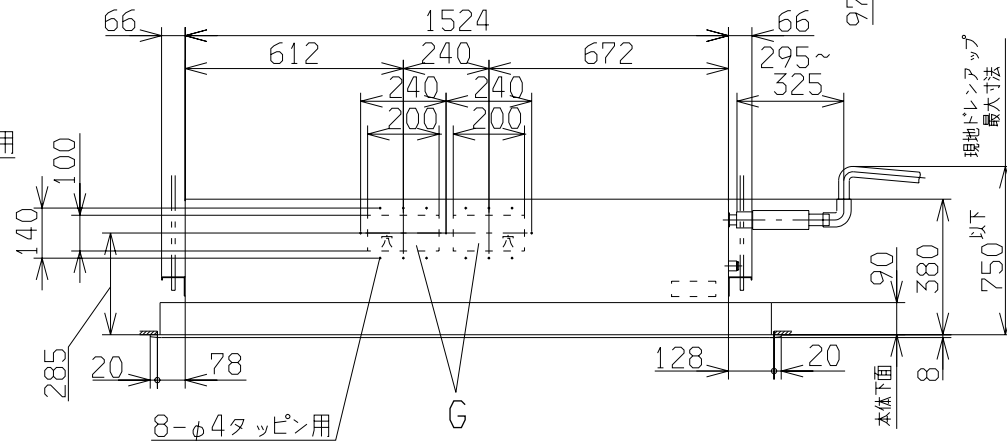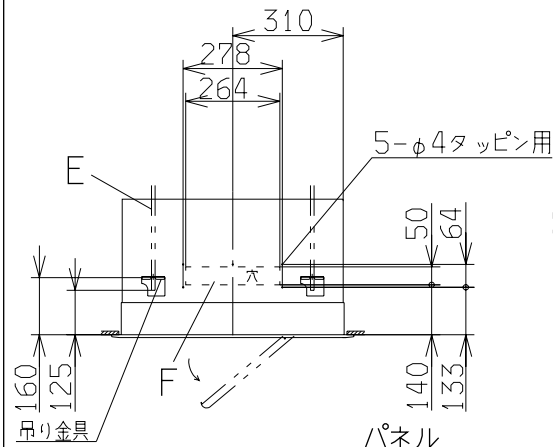

据付スペース

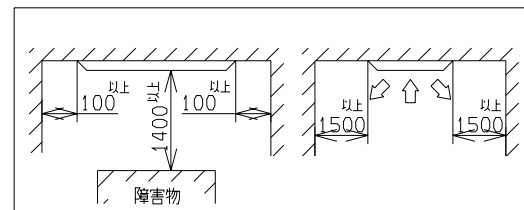

注(1) 装置銘板は制御箱の基に付いています。
注(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 FDTWVP112D3, P140D3		
形 式 FDTWV	パネル TW-PSB-48W	⊕ ⊖
発行者 北川	名 称 室内機外形図(OUTLINE)	
02.7.5	図 番 PJB000Z969	訂 符 業 別 1/1