



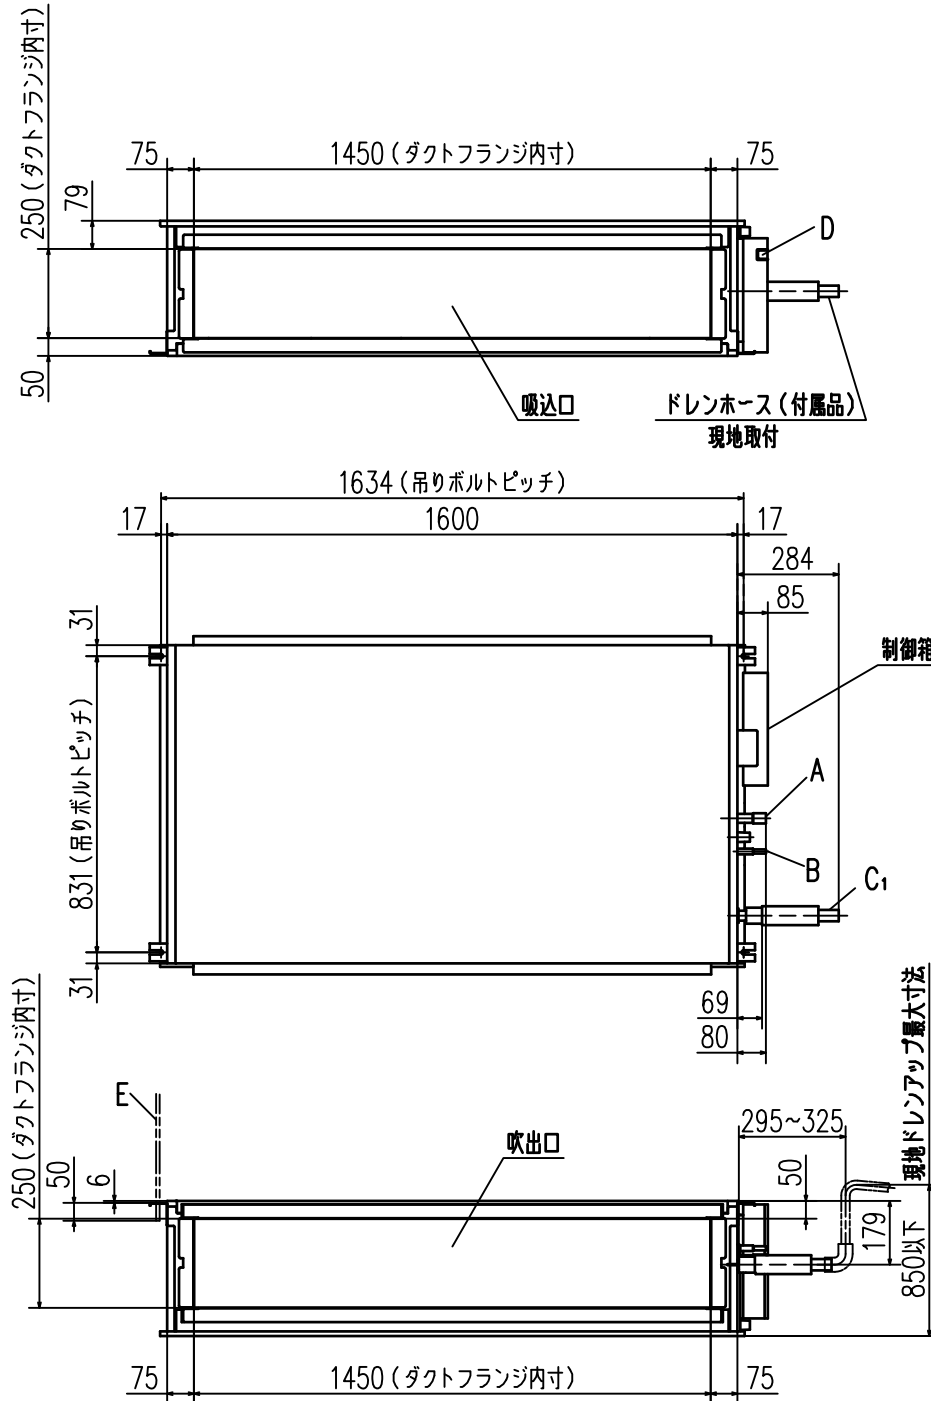

リモコン (別売品)




記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (ろう付)
C ₁	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25,O.D.32)
C ₂	ドレン自然排水用 VP25
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	点検口 450X450


室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニット側面から

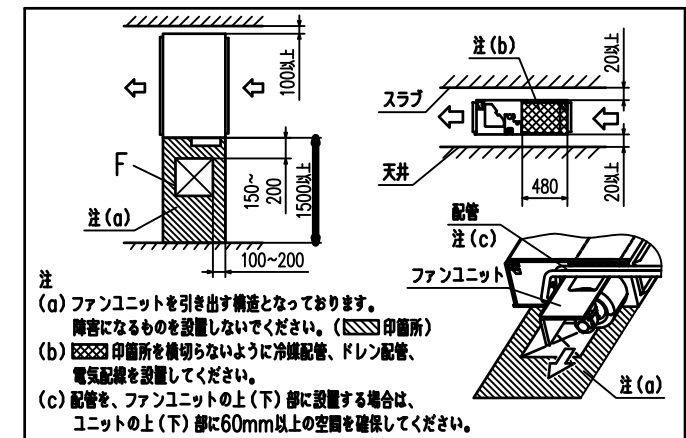

(ケース2) ユニット下面から

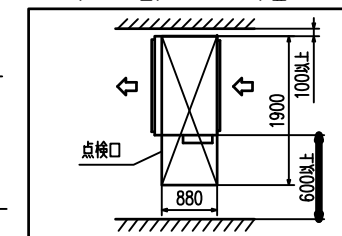

注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。

適用機種	FDUKP1605SA
形 式	FDU
発行者	稲葉
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	200131 PJG000Z702
訂 符	1/1
業 別	1/1