


記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口	VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト
H	点検口	450X450

室内ユニット据付スペース



吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。

据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニットの側面から

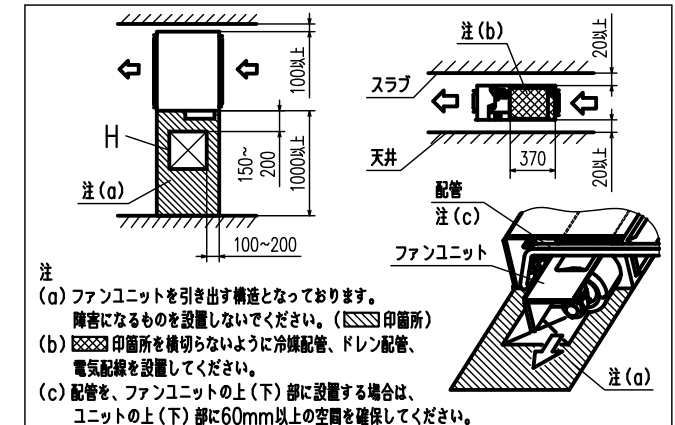

(ケース2) ユニットの下面から

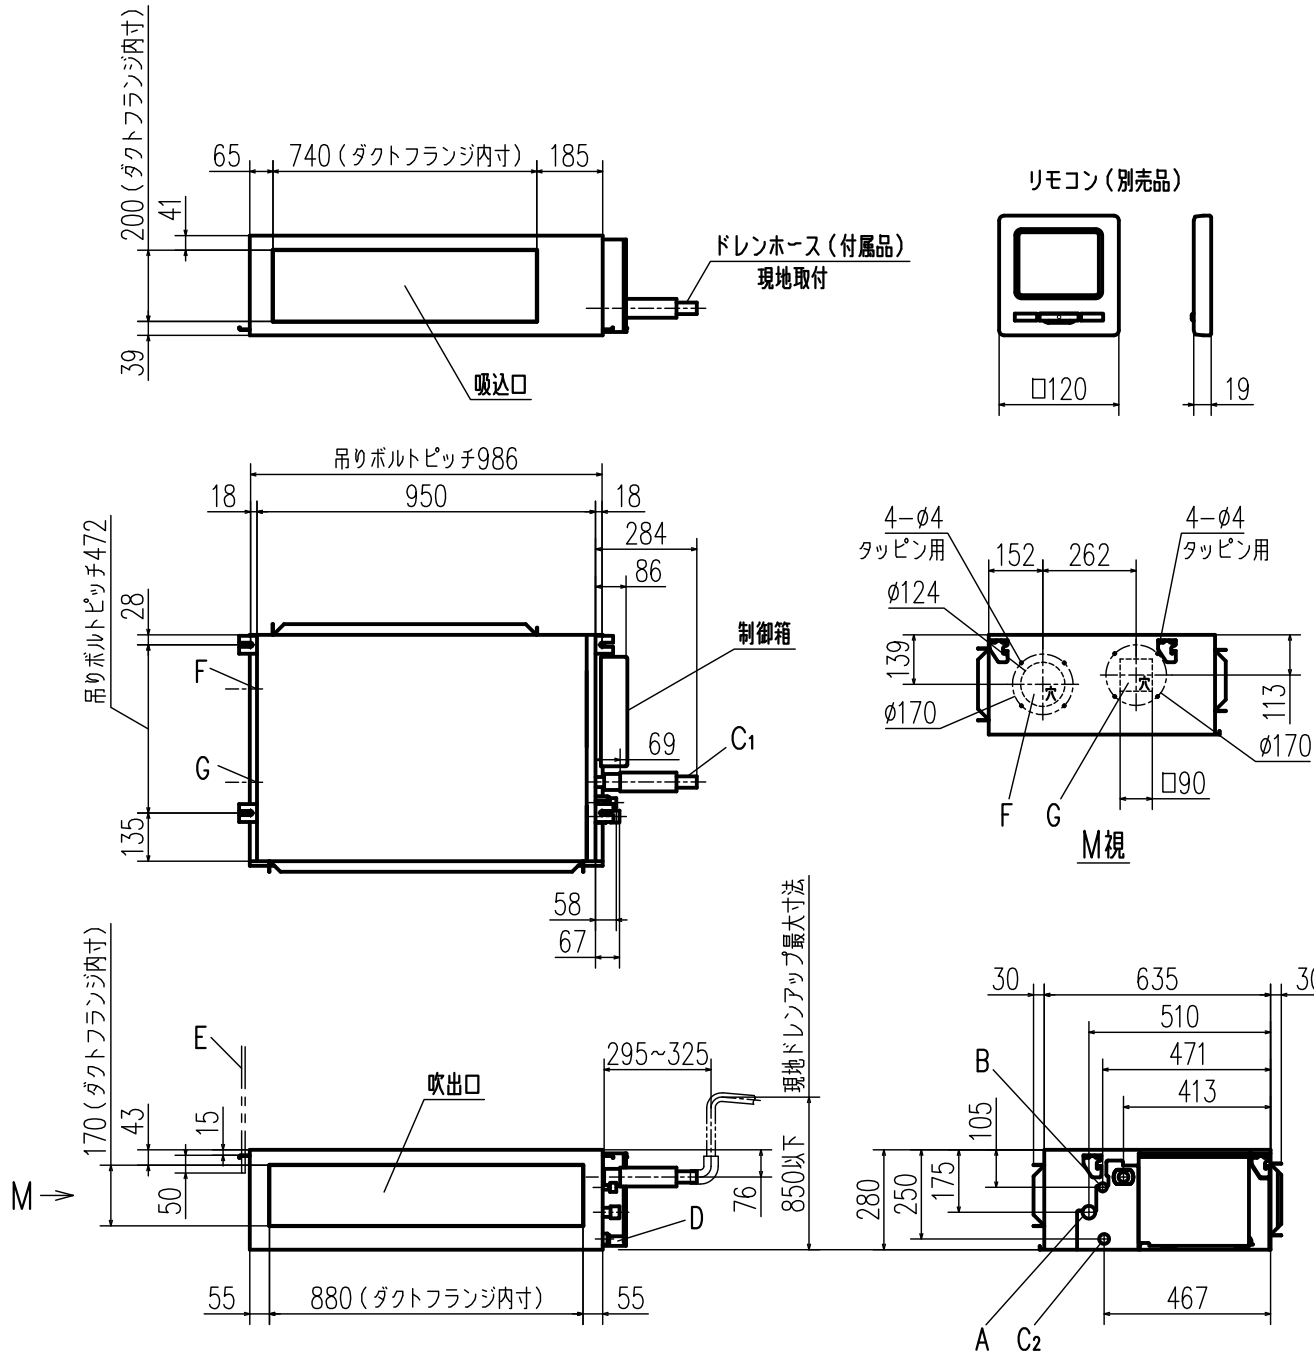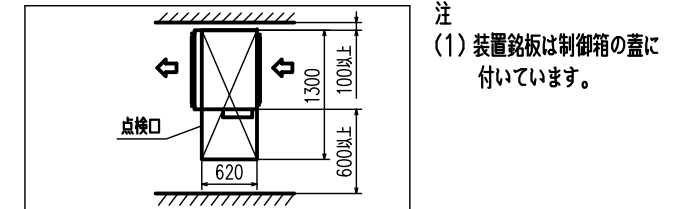

適用機種	FDUK565SA
形 式	F D U
発行者	稲葉
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	PJG000Z700
訂 符	1/1
業 別	1/1