
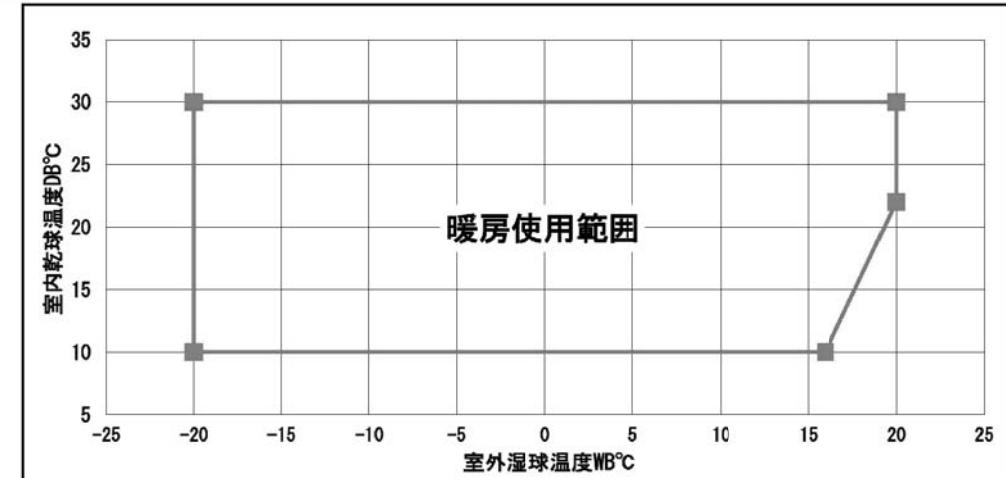


| | | |
|----------------------|----------|--|
| 適用地域 | | ヒートポンプ機（暖房運転を考慮して）降雪の多くない地域。 降雪地域では、防雪フード（オプション）を組付けて使用してください。 |
| 設置場所 | | 外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 室内ユニットの据付けは、床面から2.5m以上としてください。（床置型、壁掛型を除く） |
| 室内ユニットの雰囲気（天井裏）温度・湿度 | | 露点温度28°C以下、相対湿度80%以下（天吊型を除く） 露点温度23°C以下、相対湿度80%以下（天吊型の場合） |
| 圧縮機の発停頻度 | 1サイクル時間 | 7分以上（停止～停止／始動～始動） |
| | 停止時間 | 3分以上 |
| 電源電圧 | 電圧変動 | 定格電圧 200V±10%以内 |
| | 始動時の電圧降下 | 定格電圧 200Vの15% |
| | 相間アンバランス | 3%以内 |

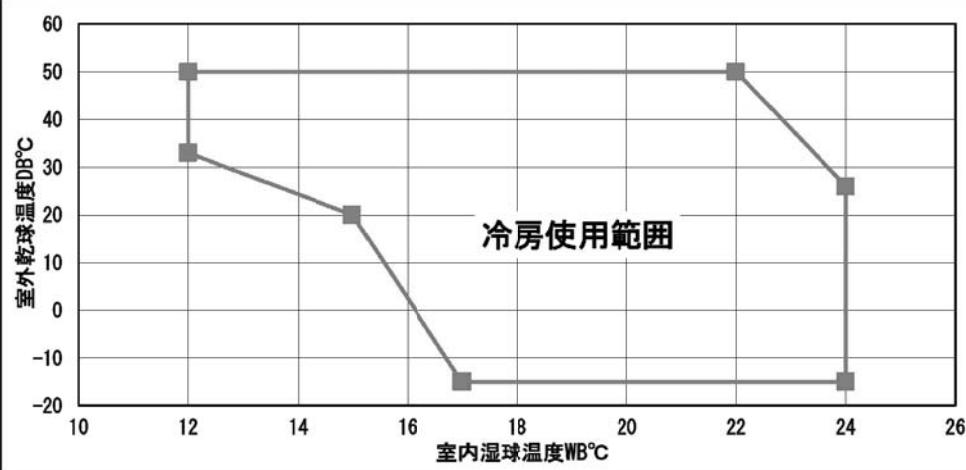

ユニットの風量を妨げる様な場所、室外ユニットに強風・他のユニット吹出風が当たる場所に設置された場合、冷房・暖房能力の減少、制御により連続運転をしない範囲が発生します。

次のような場所への設置は行わないでください。

- 1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
- 2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。
- 3) 調理場や機械工場などの、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。
- 4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
- 5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
- 6) 煙突の煙がかかる場所。
- 7) カーボン繊維や金属粉・パウダー等が浮遊する場所。

8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。

- 9) 車両・船舶等移動するものへの設置。
- 10) 積雪の多い所
- 11) 標高1000m以上の場所。
- 12) 洗たく室等 水が掛かる場所。
- 13) ワイヤレス仕様で使われる場合、受信部に影響のある光線が飛び交う所。

14) ツイン・トリプル仕様の場合、同じ室外機に接続されている室内機は、間仕切りのない同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。

冷媒R32には、わずかながら燃焼性があります。そのため、半地下や狭小部など換気の悪い場所で室外機を設置・修理・移設する際の作業時は冷媒漏えいセンサを携行してください。冷媒漏えいした場合、窒息や着火の原因となる恐れがあります。

| | |
|------|--|
| 通用機種 | FDC-KP1405H, FDC-KP1605H FDCKSP1405H, FDCKSP1605H |
| 形式 | FDC |
| 発行者 | 名 称 使用範囲 使用制限 RANGE OF USAGE & LIMITATION |
| 稻葉 | 団 番 計 符 葉 別 190510 PCA001Z868 |