

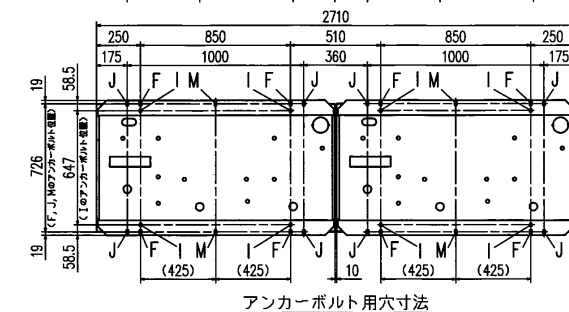
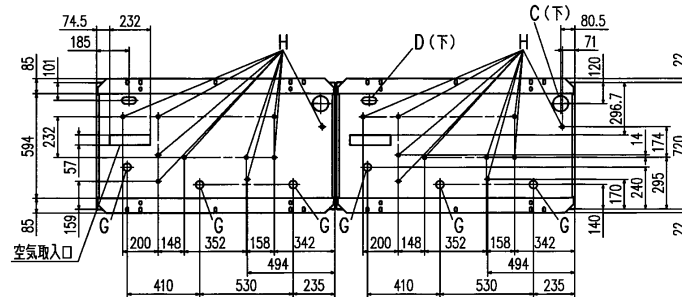
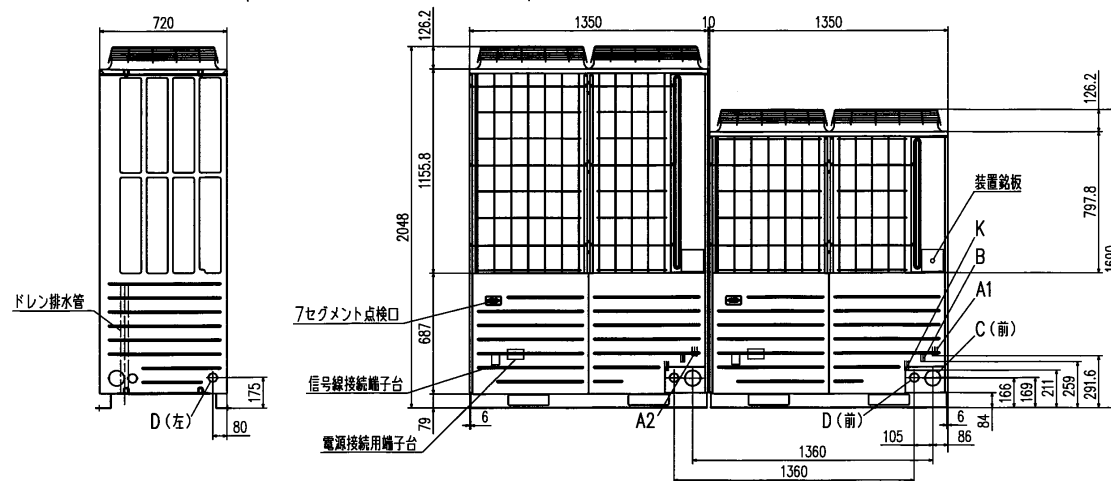


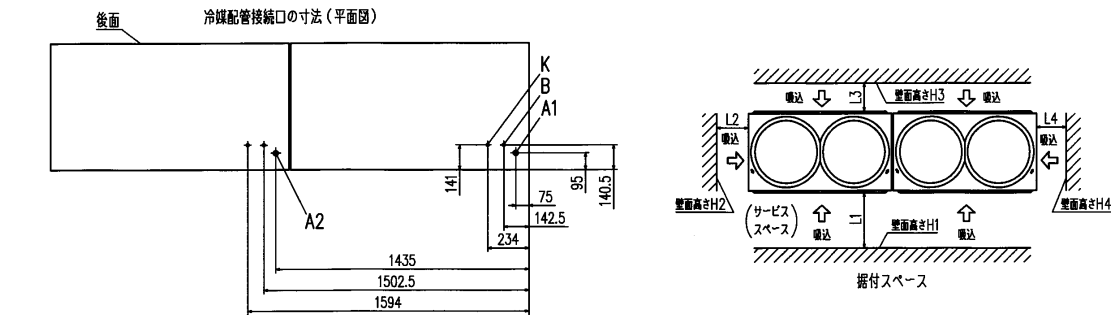


(単位: mm)

寸法	掘付例	1	2
L1	500	開放	
L2	10	10	
L3	100	100	
L4	10	開放	
H1	1500		
H2	制限なし	制限なし	
H3	1000	制限なし	
H4	制限なし		

記号	内 容	容
A1	冷媒ガス側配管接続口	φ19.05 (ろう付)
A2	冷媒ガス側配管接続口	φ22.22 (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア) ×2
C	冷媒配管取出口	φ88 (又はφ100) ×2
D	電源取入口	φ50 (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴	φ45.3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴	φ20.10ヶ所×2
K	均油配管接続口	φ9.52 (フレア) ×2
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

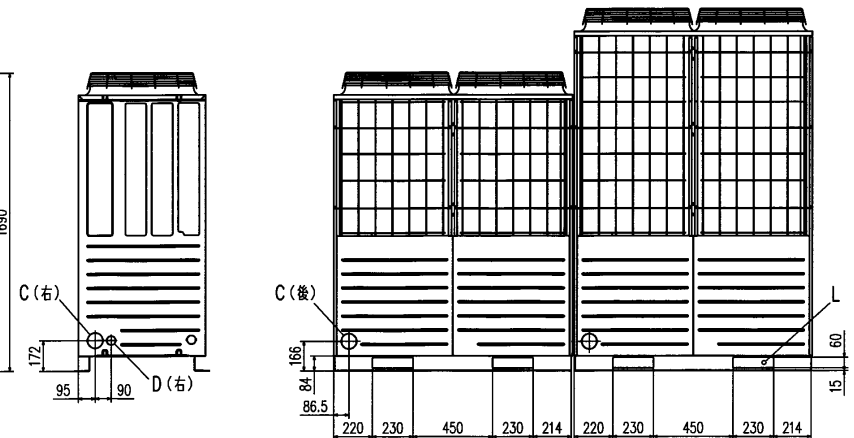

- 注 (1) ユニットの必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管 (ガス側、液側) の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)
- (6) 記号J, Mのアンカボルト用穴 (M10用10ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
- リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。

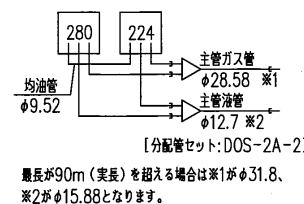

適用機種		FDC	
FDCEP5004HLXB, FDCEP5004HLXB		FDC	
形式	FDC		
発行者	名称	室外機外形図< OUTLINE >	
大林	図番	150119 PCBO04Z007	
	訂符	A	
	業別	1/1	