



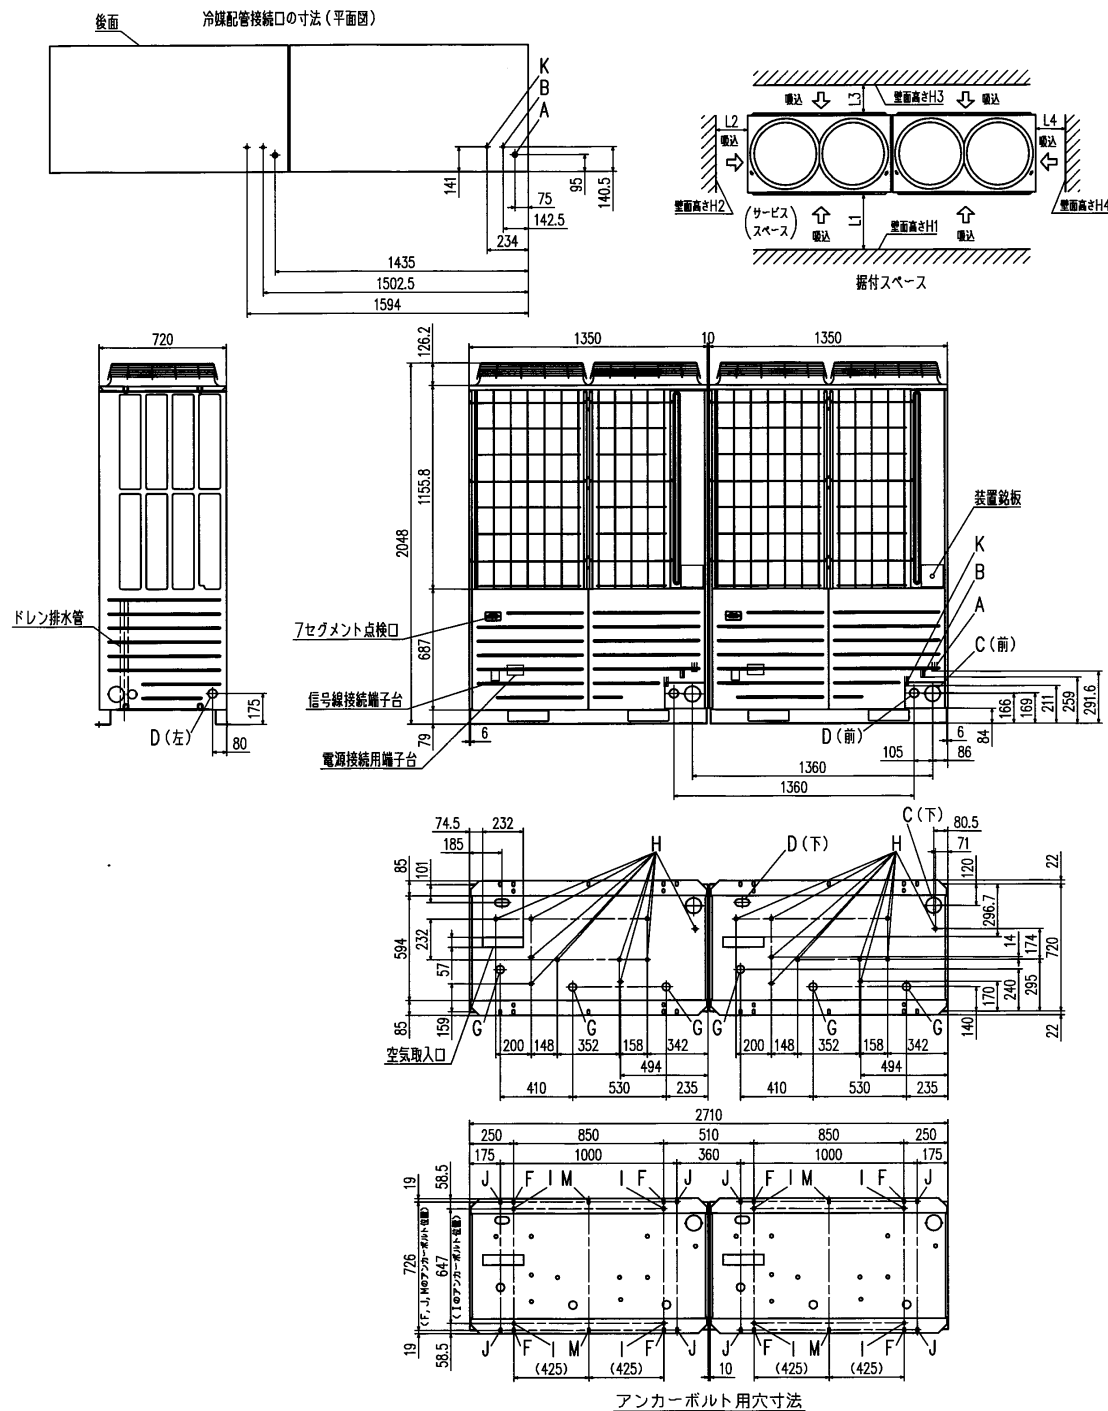


寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付) $\times 2$
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$) $\times 2$
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長尺 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 $M10$ 用 4ヶ 所 $\times 2$
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45, 3\text{ヶ}$ 所 $\times 2$
H	ドレン排水用穴 $\phi 20, 10\text{ヶ}$ 所 $\times 2$
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$
L	搬入、吊り下げ用穴 230×60

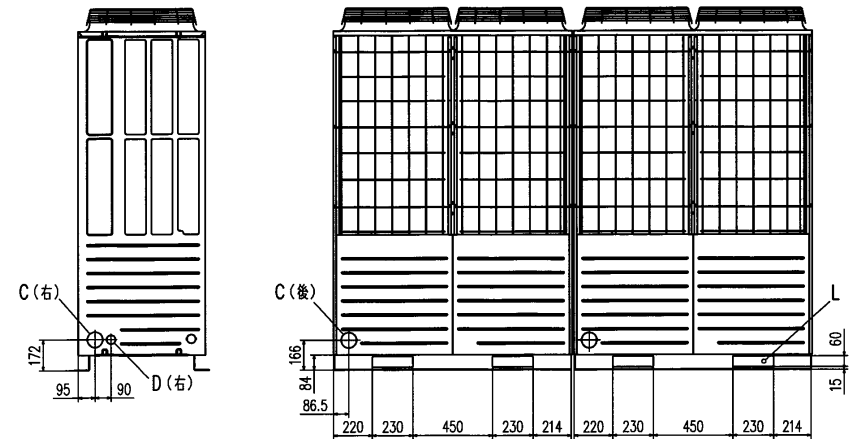

- 注 (1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フー用です。）
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニツト間を10mm以上あげてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

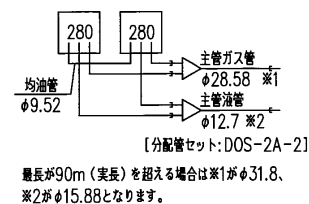

適用機種		FDCEP5604HLXB, FDCEP5604HLXB	
形 式		FDC	
発行者	名 称		
大林	室外機外形図< OUTLINE >		
150119	図 番	計 符	業 別
	PCB004Z008	A	1/1