


電源 三相 200V 50/60Hz

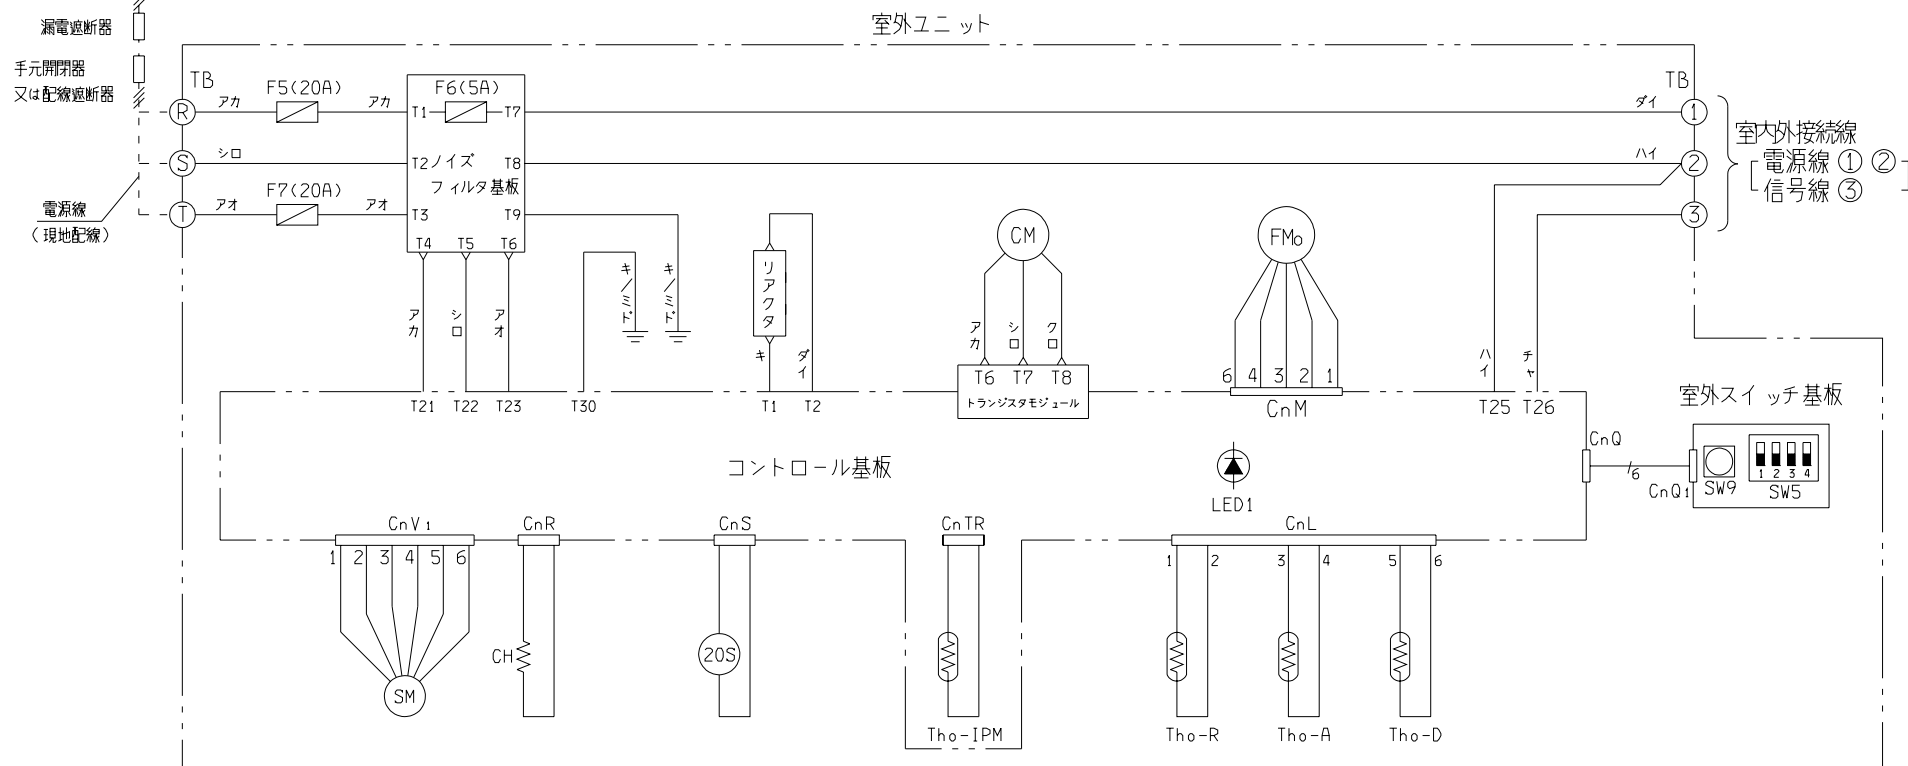

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
F5,7	ヒューズ(250V 20A)
F6	ヒューズ(250V 5A)
LED1	表示灯(赤・点検表示)
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW5,9	現地設定スイッチ
Cn	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子

機 種		漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電 源 配 線		内 外 接 続 線		ア ー ス	
			開閉器容量	3種ヒューズ		太さ×本数	こう長	太さ×本数	太さ	ネ	
三 相	VP40	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A	φ1.6mm×3	29m	φ1.6mm×3	φ1.6	M5	

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは2mm²(1.6mm以上)以上です。
 (3) 開閉器、電圧線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCVP401H, VP451H, VP501H, VP561H	
形式	FDCVP	⊕	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PCA001Z335	
03.4.1	訂	符	業別
			1/1