



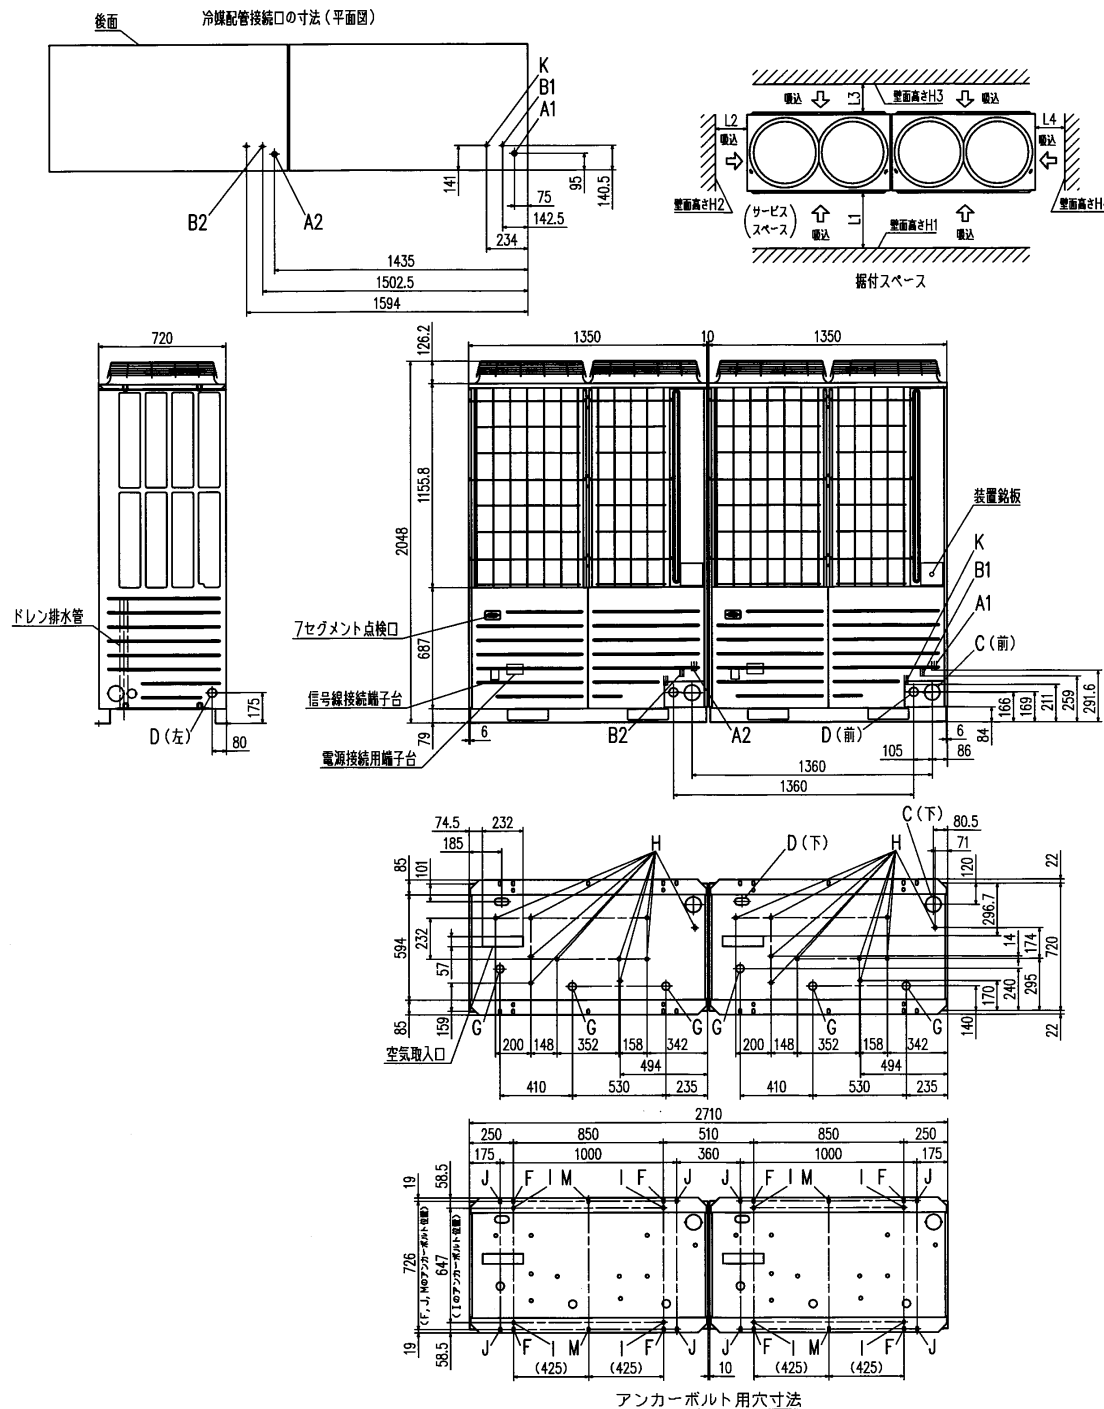


(単位: mm)		
寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

記号	内	容
A1	冷媒ガス側配管接続口	φ22.22(ろう付)
A2	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4(ろう付)
B1	冷媒液側配管接続口	φ9.52(フレア)
B2	冷媒液側配管接続口	φ12.7(フレア)
C	冷媒配管取出口	φ88(又はφ100)×2
D	電源取入口	φ50(右・左・前方向),長穴40X80(下方向)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴	φ45.3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴	φ20,10ヶ所×2
K	均油配管接続口	φ9.52(フレア)×2
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

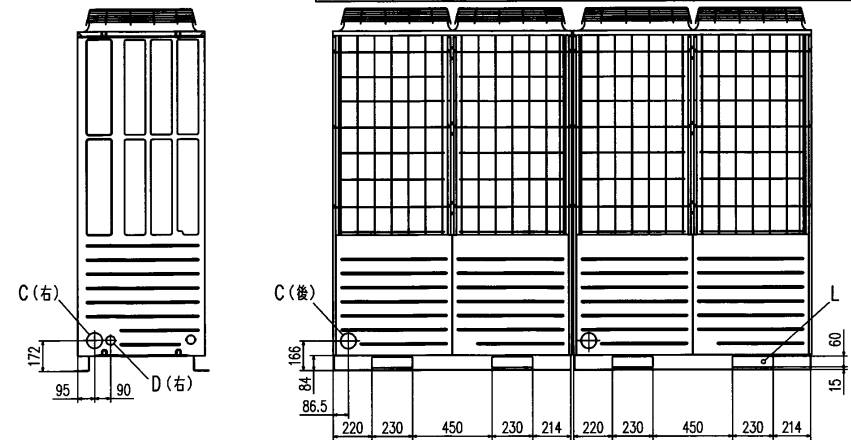

- 注(1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴(M10用10ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニツト間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

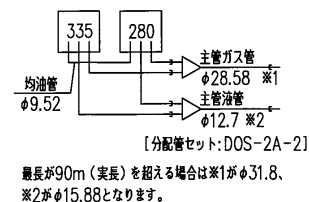

適用機種				FDCEP6154HLXB, FDCESP6154HLXB			
形式				FDC			
発行者		名称					
大林		室外機外形図< OUTLINE >					
150119		図番		計		業別	
		PCB004Z009		A		1/1	