



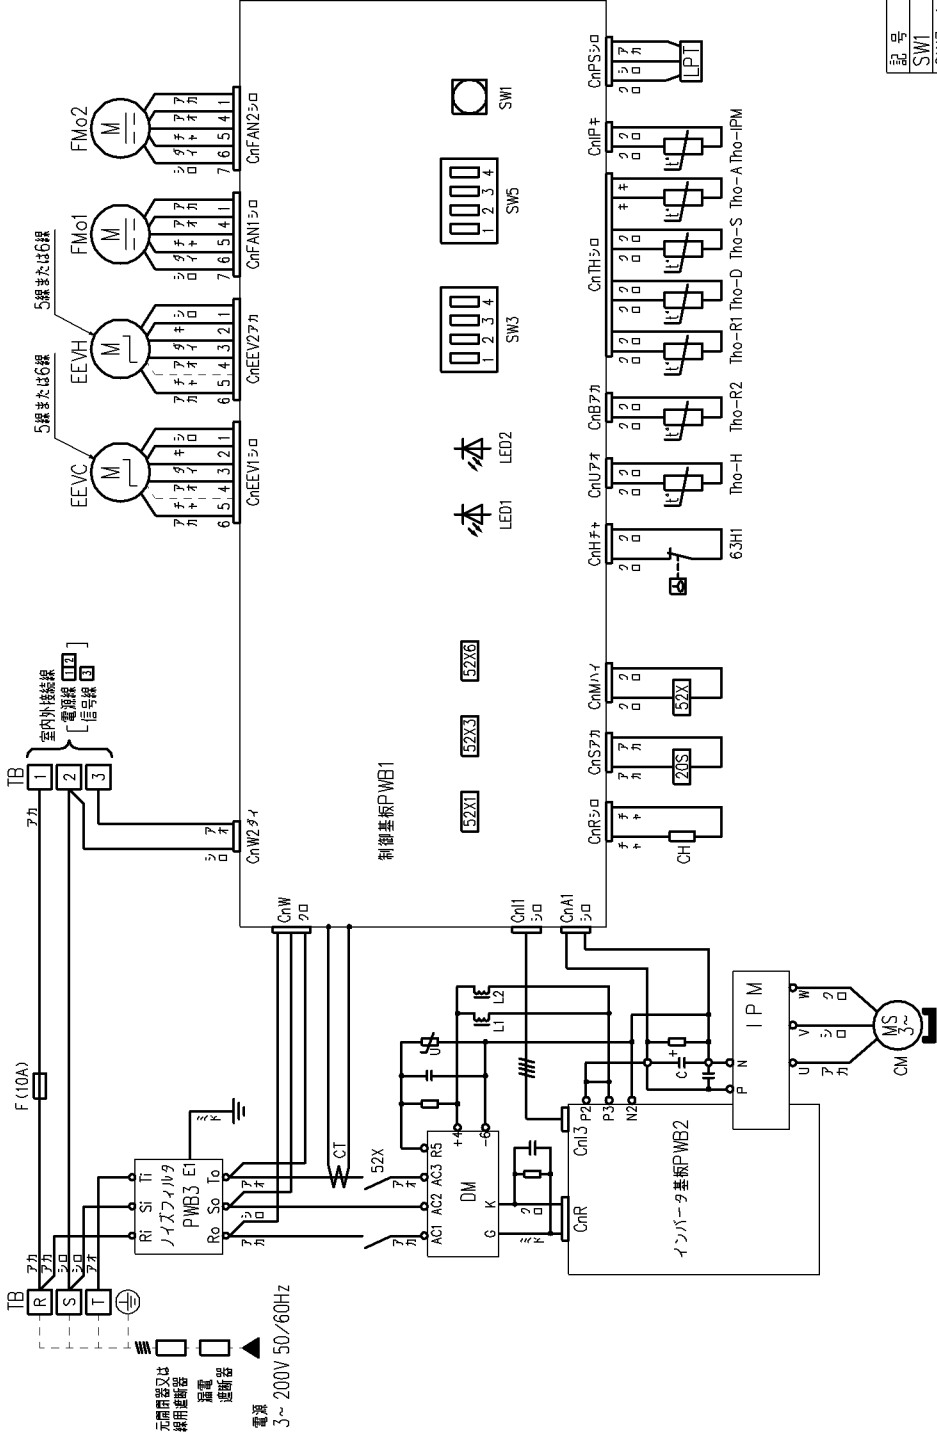

注 (1) 配線仕様は、全金属又は合成樹脂配管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
(2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご確認ください。
(3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

総長70mを超える場合（最大120m）

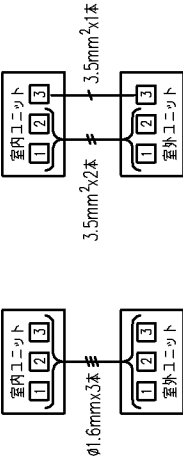

C	電解コンデンサ
CH	クラウンケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイマーモジュール
EEVC	電子膨張弁（冷房用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1,2	送風用電動機
F	ヒューズ
IPM	インバータパワーマoduleモジュール
LED1	表示灯（緑・マイコン正常表示）
LED2	表示灯（赤・一点検表示）
LPT	低圧センサ
L1,2	リアクタ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吹込空気センサ
Tho-D	吐出空気センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パワートラセンサ
Tho-R1,2	熱交換センサ
Tho-S	吸入空気センサ
20S	四方切換電磁弁
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助電磁器（CH用）
52X3	補助電磁器（20S用）
52X6	補助電磁器（52X用）
63H1	高圧圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
SW3-2	OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-3	ON 防雪ファン制御 有
SW3-4	OFF 防雪ファン制御 無
SW5-1	ON 試験運転 通常運転
SW5-2	OFF 試験運転 冷/暖 暖房
SW5-3	ON 試験運転 冷/暖 冷房
SW5-4	OFF 試験運転 冷/暖 暖房
SW5-5	ON 既設配管制御 有効
SW5-6	OFF 既設配管制御 無効

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 定格電流	電源配線		アース
				太さ	長さ	
224	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	8mm ² ×3	40m	太さ
280	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	14mm ² ×3	54m	長さ

※室内機がタクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 定格電流	電源配線		アース
				太さ	長さ	
224	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	14mm ² ×3	54m	太さ
280	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	3.5mm ² ×3 (120mまで)	44m	長さ

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種
FDCXP2243HM, 2803HM
FDCXP2243HMD, 2803HMD

形式
FDC

発行者
小林

名称
室外機配線図 (WIRING)

国番
091026

1/1
PCA001Z520/A