


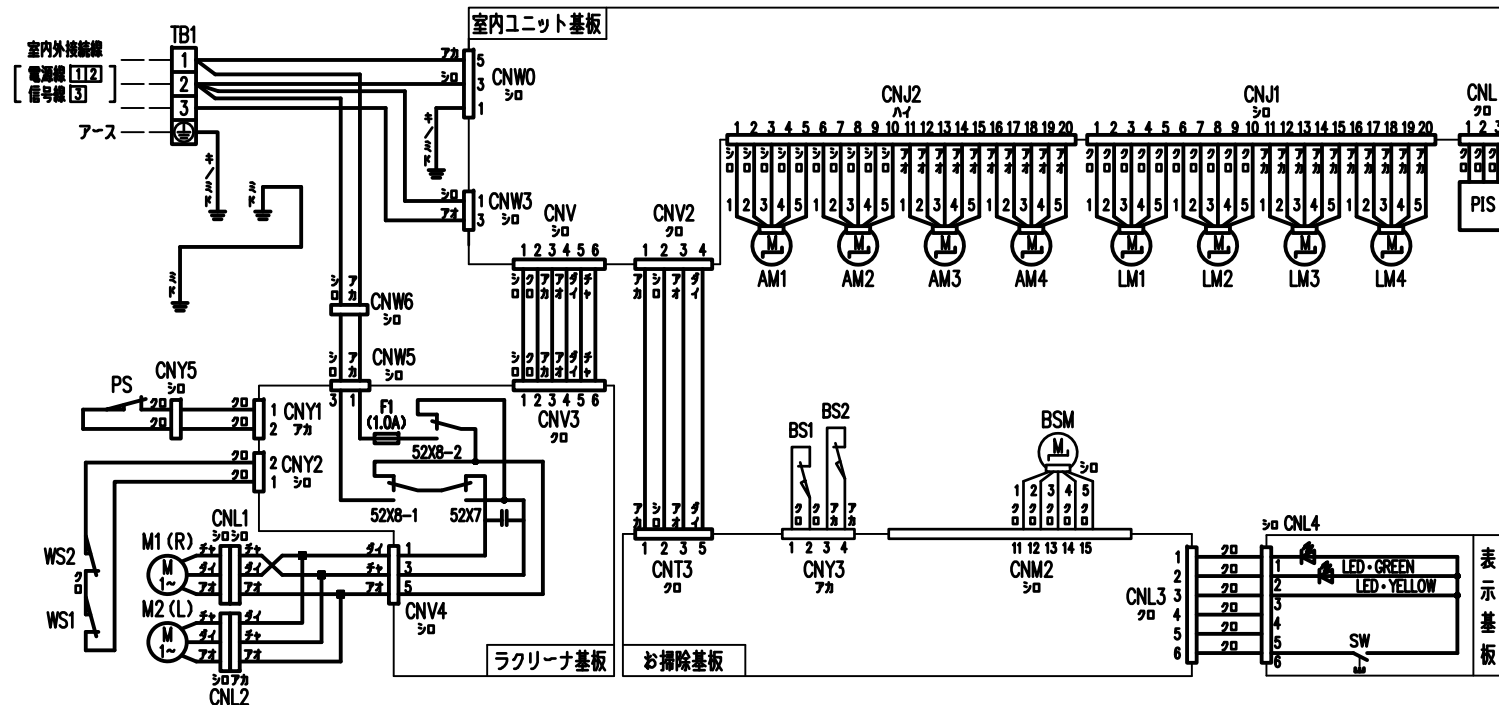

記号説明

記号	名称
AM1~4	エアフレックスモータ
BS1,2	ブラシ位置検知スイッチ
BSM	シャフト駆動モータ
CNA~Z	コネクタ
F1	ヒューズ (ラクリーナ基板)
LED・GREEN	表示灯 (緑) 右表参照
LED・YELLOW	表示灯 (黄) 右表参照
LM1~4	ループモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS	パネルスイッチ
SW	バックアップスイッチ
TB1	端子台 (電源) (口印)
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

パネル表示部	内容
緑の点灯	お掃除運転中
黄の点灯	ダスト回収表示
緑の1回点滅	ブラシ移動不良
緑の2回点滅	ブラシ移動不良
緑の3回点滅	位置検知スイッチ異常
緑の4回点滅	位置検知スイッチ異常
緑の5回点滅	吸込グリル収納不良
緑の6回点滅	位置検知スイッチ同時ON異常

記事 1. 本図はパネル部分について示しています。

エアコン本体側部分については、PJF000Z674を参照ください。

適用機種	FDTKP565SA, 1125SA, 1605SA		
形式	FDT	パネル	T-PSCLS-5BW
発行者	稲葉		
図番	室内機配線図 (WIRING)		
200210	PJF000Z675	訂符	業別 1/1