


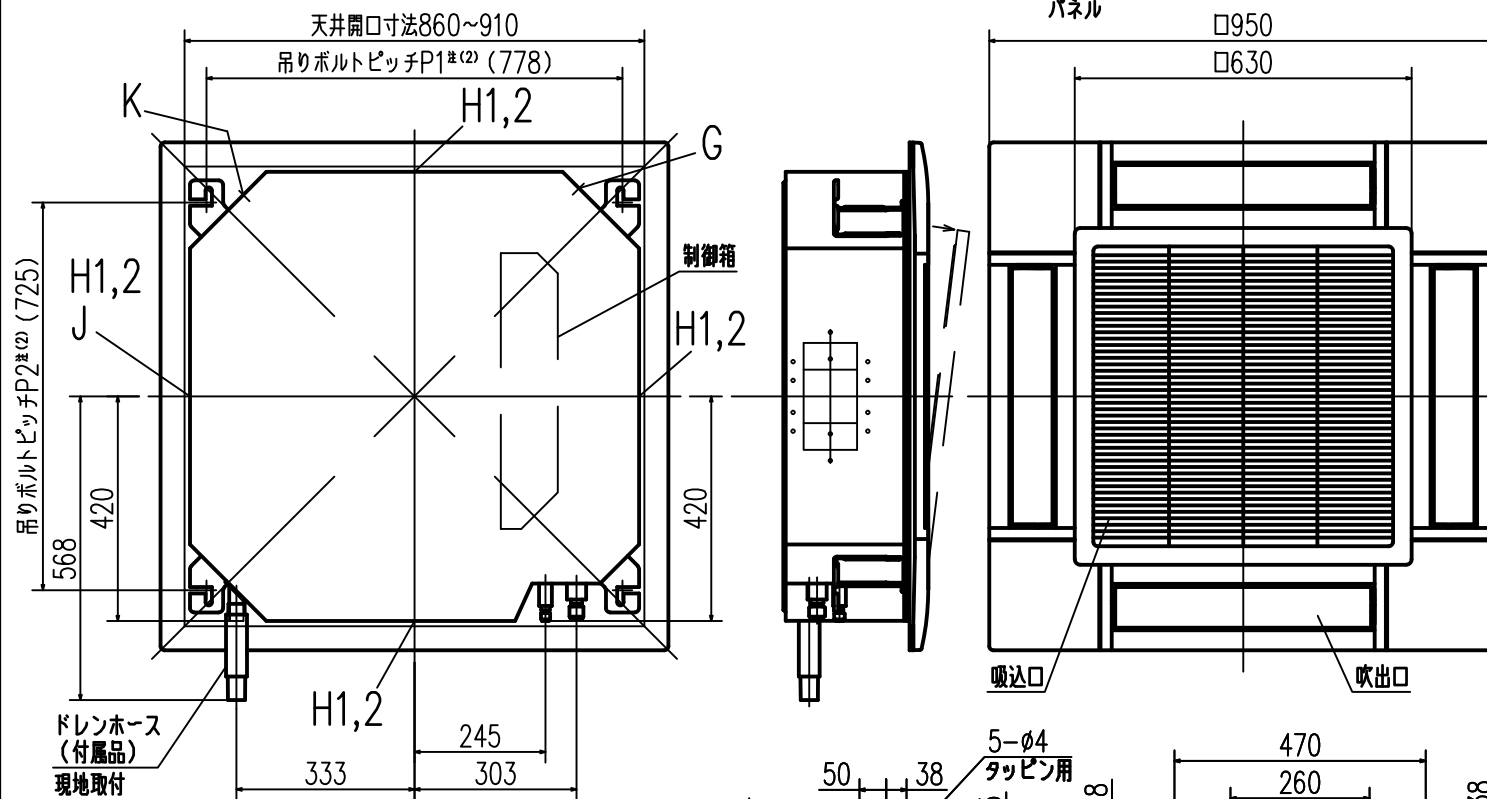


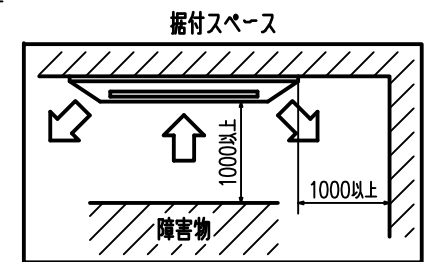



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管 VP25 (I.D.25, O.D.32)
D	電源取入口
F	吊りボルト M10又はM8
G	OA取入口
H1	吹出分岐ダクト接続口 $\phi 125$
H2	吹出分岐ダクト接続口 $\phi 200$
J	加湿器接続口
K	加湿器余剰水接続口

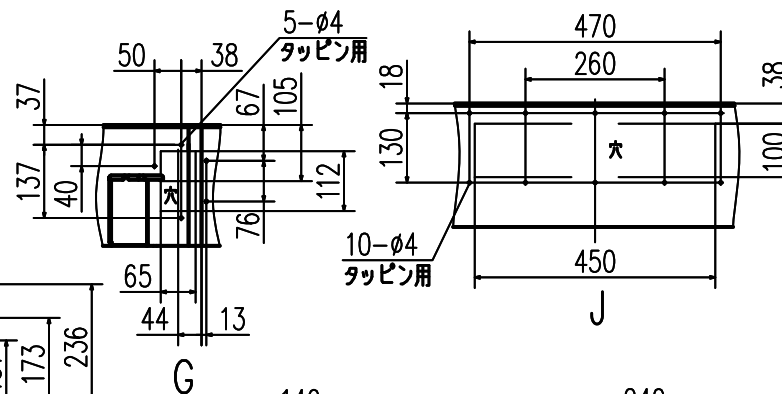

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。


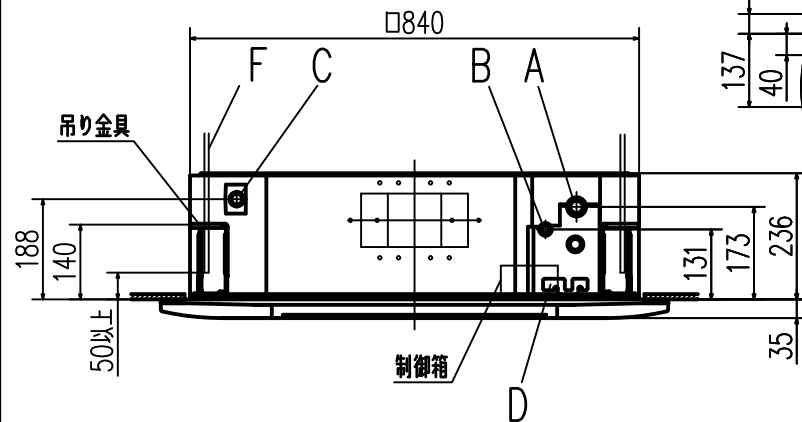


リモコン (別売品)

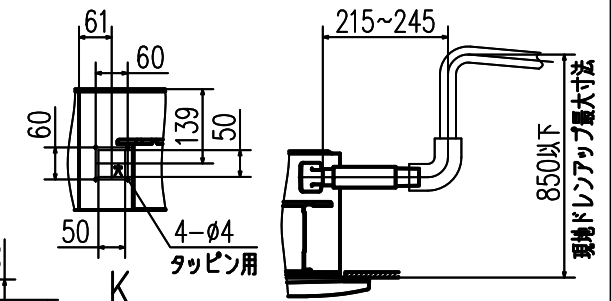

注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
(2) 吊りボルトピッチP1,P2は右表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表		
吊りボルトピッチ範囲表	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

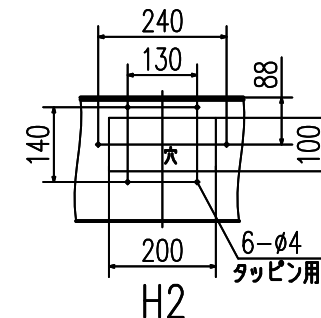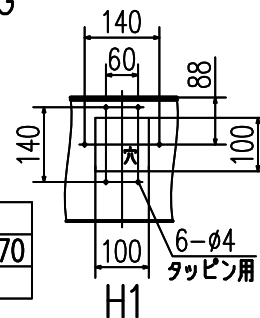

適用機種				FDTKP565SA	
形 式		FDT	パネル T-PSA-5BW, 5ASB, 5AC		
発行者		名 称 室内機外形図(OUTLINE)			
稲葉		図 番		訂 符	業 別
200210		PJF000Z664		1	1