

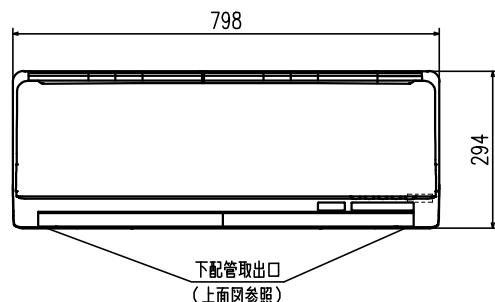
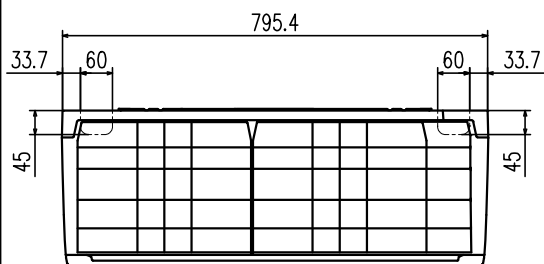



外形図（室内ユニット）

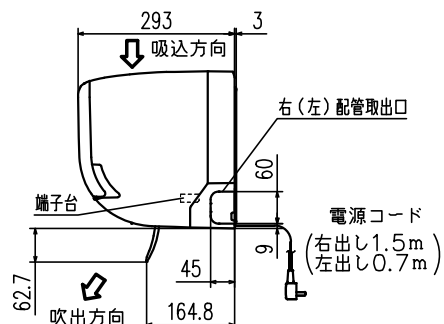


外形図（リモコン）

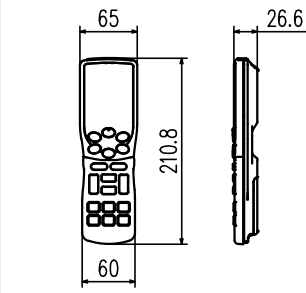

据付スペース（室内ユニット）正面図

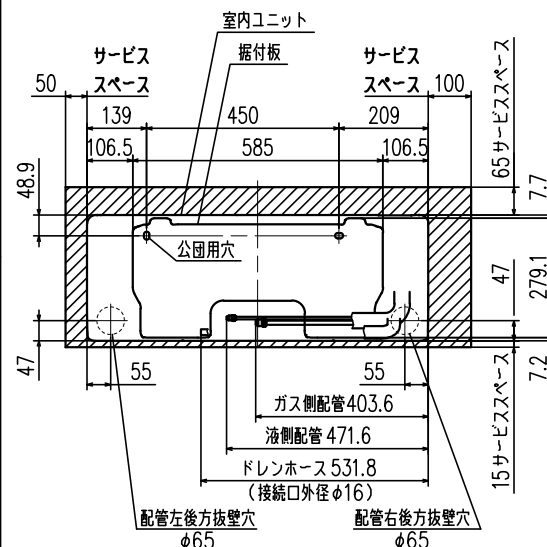


外形図（室外ユニット）

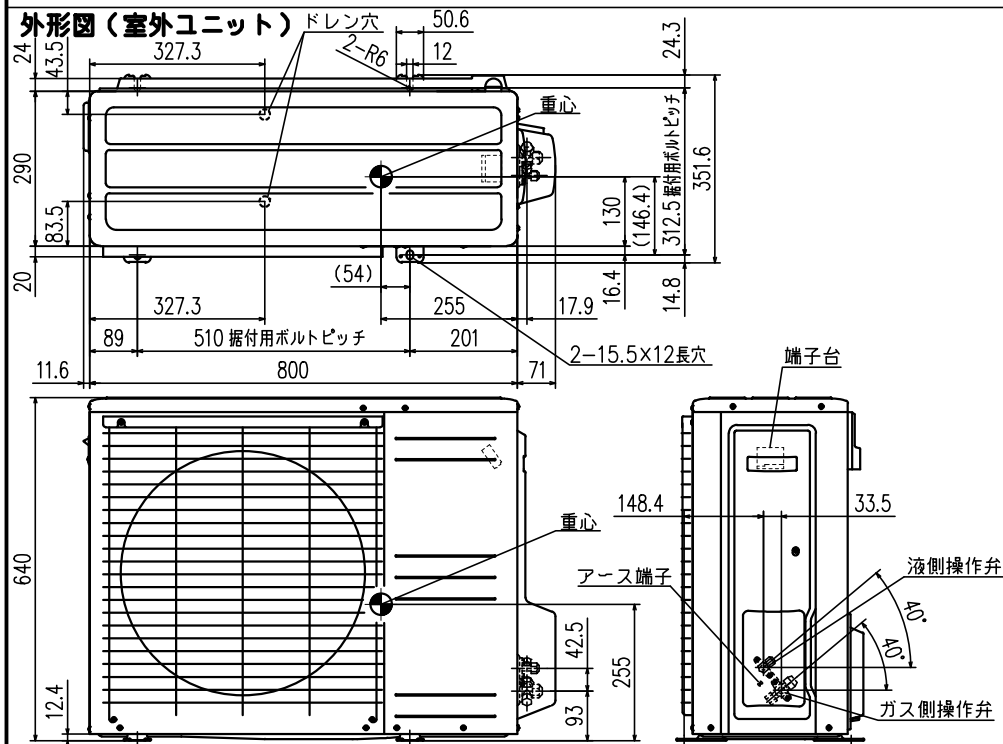


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

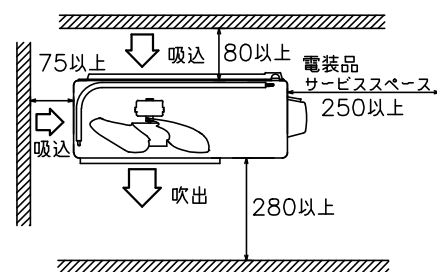

ベランダ吊りの場合

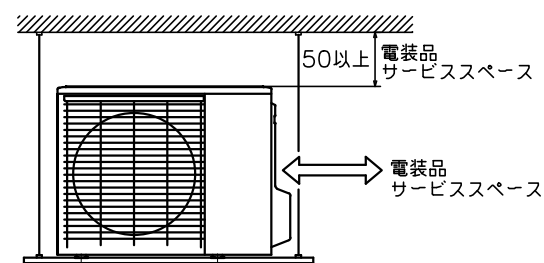


要 目 表	
1. 目的	2. 方法
3. 結果	4. 結論
5. 参考文献	6. 謝辞
7. 発表の場	8. 発表の場
9. 発表の場	10. 発表の場
11. 発表の場	12. 発表の場
13. 発表の場	14. 発表の場
15. 発表の場	16. 発表の場
17. 発表の場	18. 発表の場
19. 発表の場	20. 発表の場
21. 発表の場	22. 発表の場
23. 発表の場	24. 発表の場
25. 発表の場	26. 発表の場
27. 発表の場	28. 発表の場
29. 発表の場	30. 発表の場
31. 発表の場	32. 発表の場
33. 発表の場	34. 発表の場
35. 発表の場	36. 発表の場
37. 発表の場	38. 発表の場
39. 発表の場	40. 発表の場
41. 発表の場	42. 発表の場
43. 発表の場	44. 発表の場
45. 発表の場	46. 発表の場
47. 発表の場	48. 発表の場
49. 発表の場	50. 発表の場
51. 発表の場	52. 発表の場
53. 発表の場	54. 発表の場
55. 発表の場	56. 発表の場
57. 発表の場	58. 発表の場
59. 発表の場	60. 発表の場
61. 発表の場	62. 発表の場
63. 発表の場	64. 発表の場
65. 発表の場	66. 発表の場
67. 発表の場	68. 発表の場
69. 発表の場	70. 発表の場
71. 発表の場	72. 発表の場
73. 発表の場	74. 発表の場
75. 発表の場	76. 発表の場
77. 発表の場	78. 発表の場
79. 発表の場	80. 発表の場
81. 発表の場	82. 発表の場
83. 発表の場	84. 発表の場
85. 発表の場	86. 発表の場
87. 発表の場	88. 発表の場
89. 発表の場	90. 発表の場
91. 発表の場	92. 発表の場
93. 発表の場	94. 発表の場
95. 発表の場	96. 発表の場
97. 発表の場	98. 発表の場
99. 発表の場	100. 発表の場

名 称		三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット		室外ユニット
	SRK4021S2-W		SRC4021S2
電 源	单相 200V・50/60Hz		
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ		
能力 kW	冷 房	4.0 (1.0~5.7)	
	暖 房	5.0 (0.9~9.2)	
	標準 低温	6.7	
運 転 電 流 A	冷 5.5	暖(標) 5.7 (15.0)	
消 費 電 力 W	冷 900	暖(標) 1070	
	暖(低) 2485		
通年124H*消費効率 (APF)	6.2		
力 率 %	冷 82	暖(標) 94	
外 動 電 流 A	5.7		
外形寸法(高×幅×奥)mm	294×798×293	640×800×290	
製 品 質 量 kg	14.5	46.0	
圧 縮 機 力 W	—	1100	
冷 熱 交 換 器	クロスフィン		クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	—		電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35		
送 風 機 出 力 W	42	34	
風 量 m³/min	冷 房	16	37
	暖 房	17.5	34
運転音 dB (A)	冷 房	63	61
音響パワーレベル	暖 房	67	61

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

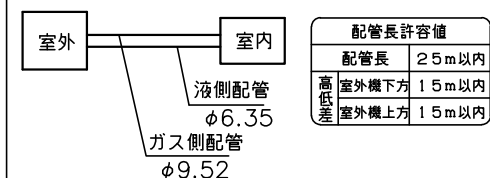

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

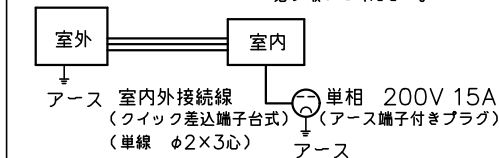

形式	SRK4021S2-W			
発行者	名 称	仕様書		
岡村	図 番	訂 符	葉 号	
201225	RLB000Z278		1	1