

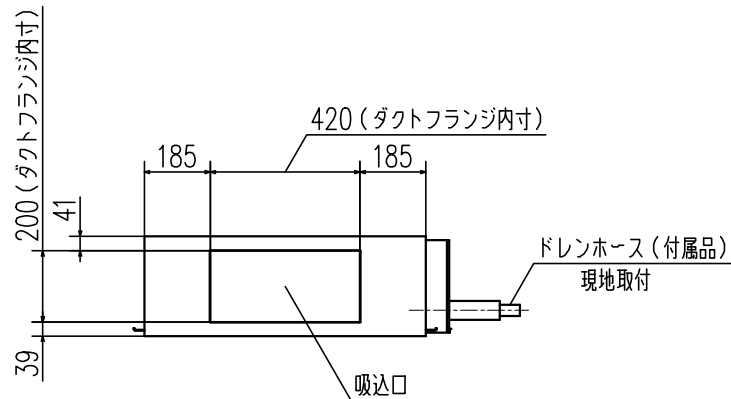
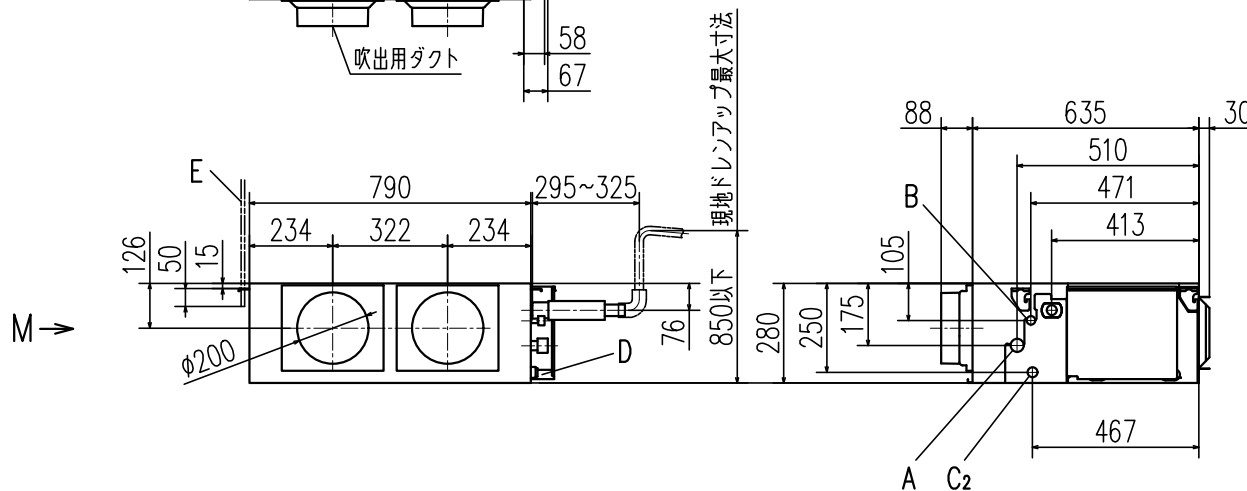
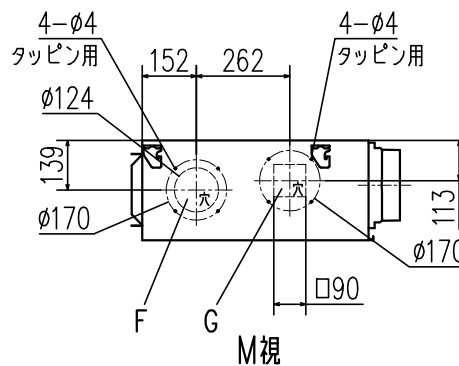


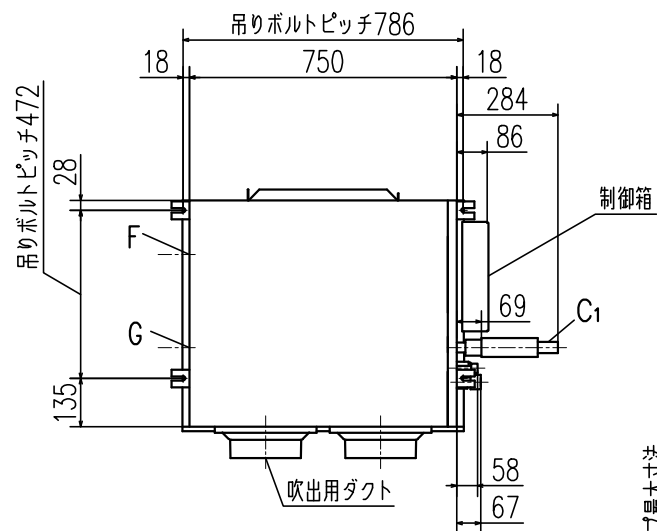

機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が
増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

リモコン(別売品)
ecoタッチリモコン




記 号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)
C1	ドレン配管接続口	VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ロックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ロックアウト
H	点検口	450X450


室内ユニット据付スペース

吸入・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸入ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸入側を直吸込みで使用する場合は、吸入口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。
 据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニット側面から

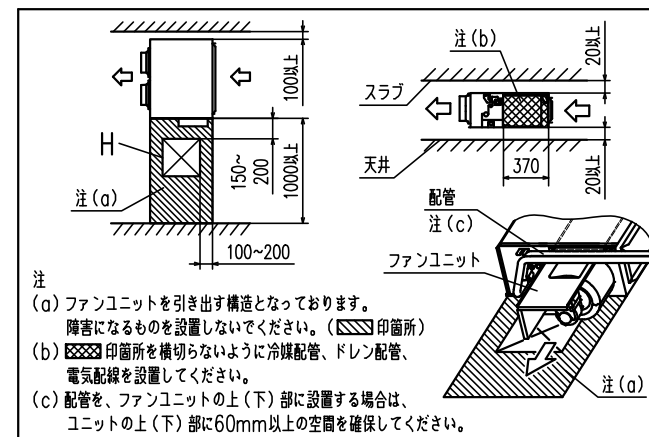

(ケース2) ユニット下面から

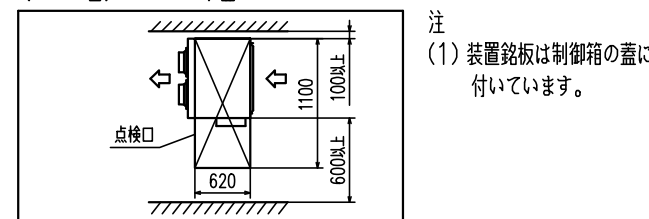

注
(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。

適用機種		FDUZZP565SA, 566S	
変換キット形式		U-UM-2A	
発行者	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)	
松本	図 番	PJG000Z615	訂 符 業 別 A 1/1
241126			