
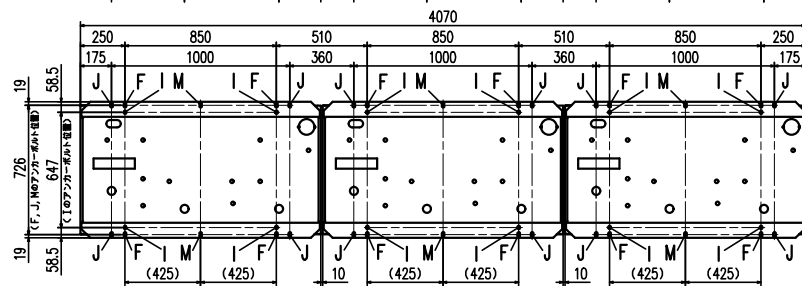
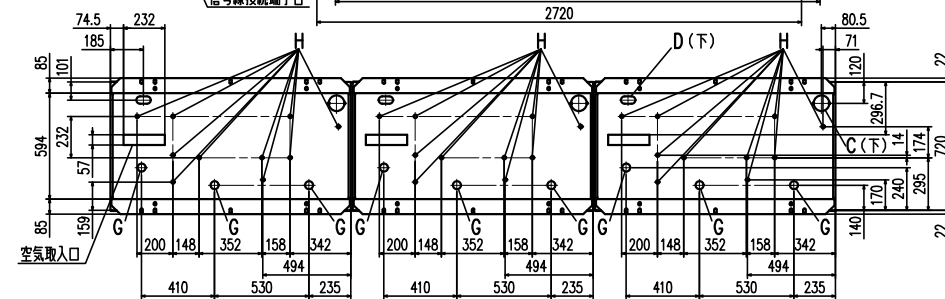


記号	内 容
A1	冷媒ガス側配管接続口 φ22.22（ろう付）
A2	冷媒ガス側配管接続口 φ25.4（ろう付）×2
B1	冷媒液側配管接続口 φ9.52（フレア）
B2	冷媒液側配管接続口 φ12.7（フレア）×2
C	冷媒配管取出口 φ88（又はφ100）×3
D	電源取入口 φ50（右・左・前方向）, 長穴40X80（下方向）
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所×3
G	ドレン排水ホース用穴 φ45, 3ヶ所×3
H	ドレン排水用穴 φ20, 10ヶ所×3
K	均油管接続口 φ9.52（フレア）×3
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60

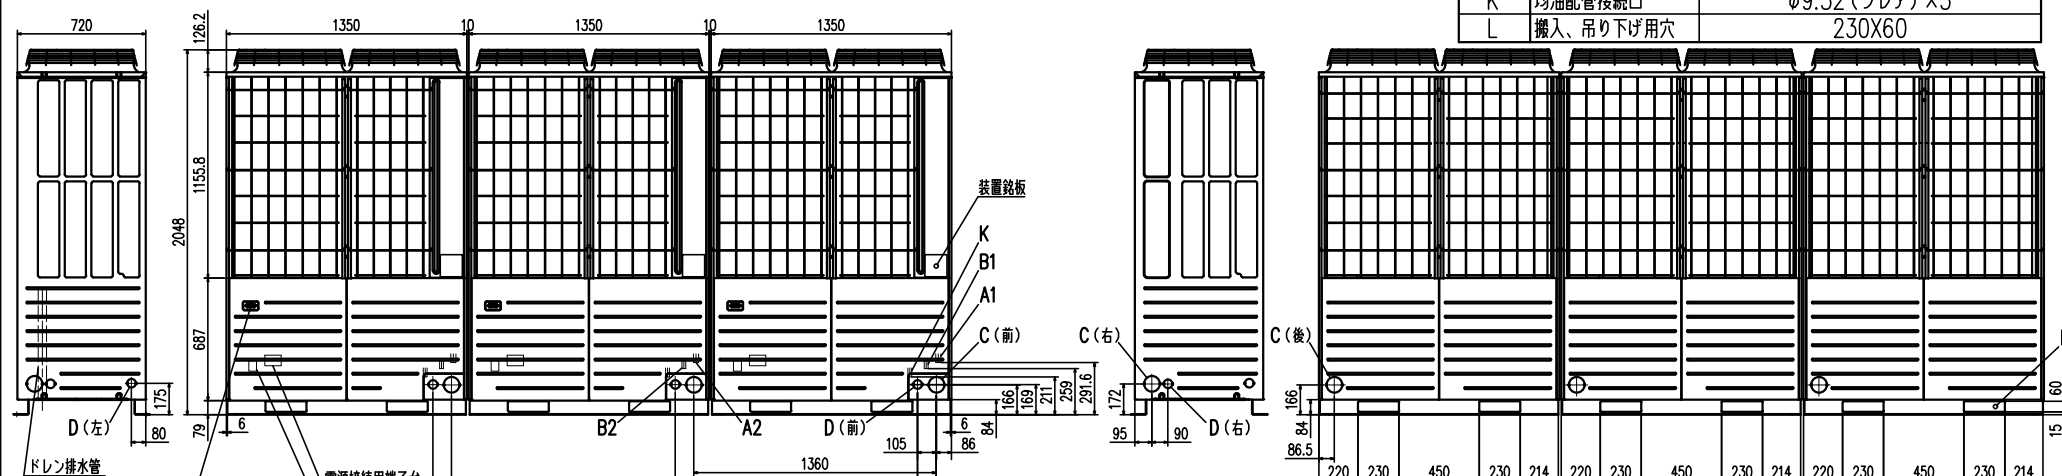


アンカボルト用穴寸法

（単位:mm）

寸法	最付例	1	2
L1	500	開放	開放
L2	10	10	10
L3	100	100	100
L4	10	開放	開放
H1	1500	—	—
H2	制限なし	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし	制限なし
H4	制限なし	—	—

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフランク形状になっています。
ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (6) 記号J, Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

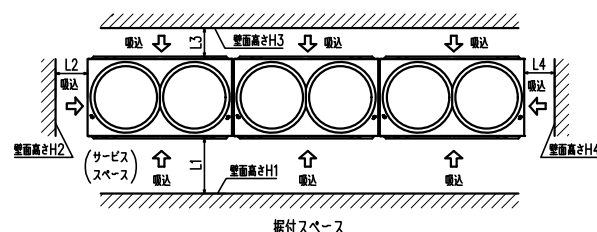

適用機種	FDCEP9504HLXJ, FDCEP9504HLXD
形 式	FDC
発行者	山田
名 称	室外機外形図(OUTLINE)
図 番	220121 PCB004Z242
訂 符	A
業 別	1/1