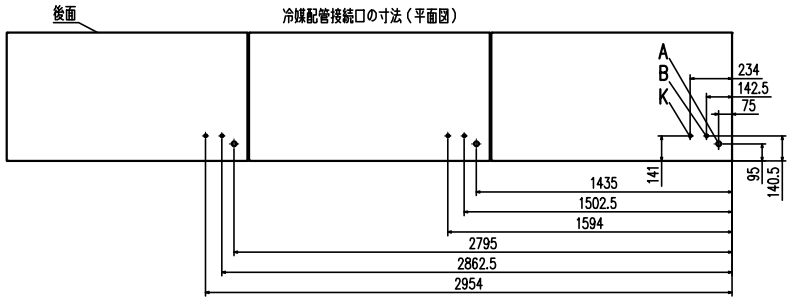

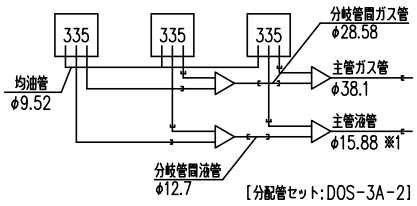

最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ19.05となります。

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4（ろう付）×3
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7（フレア）×3
C	冷媒配管取出口	φ88（又はφ100）×3
D	電源取入口	φ50（右･左･前方向）,長穴40X80（下方向）
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所×3
G	ドレン排水ホース用穴	φ45,3ヶ所×3
H	ドレン排水用穴	φ20,10ヶ所×3
K	均油配管接続口	φ9.52（フレア）×3
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

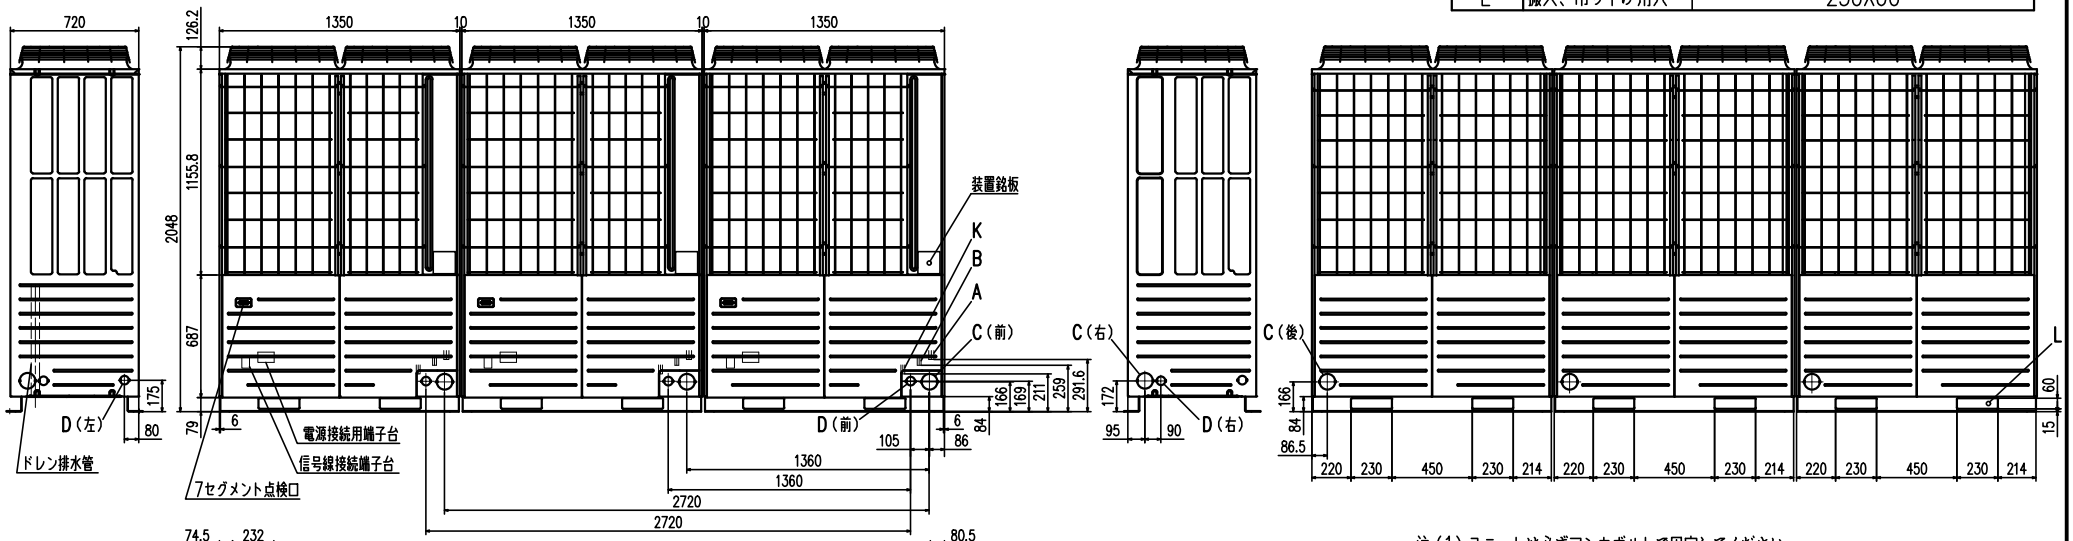

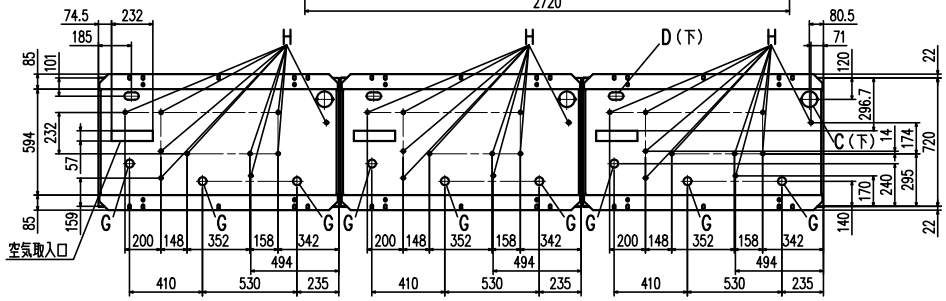

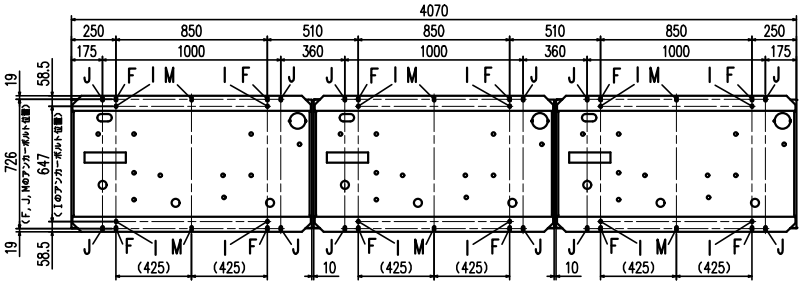

アンカーボルト用穴寸法

（単位:mm）

寸法 ＼ 据付例	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

注（1）ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
（2）ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
（3）冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
（4）冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。
ニッパ等で切断しご使用ください。
（5）冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）
（6）記号I,J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
（7）Kの均油配管は必ず接続してください。
（8）通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

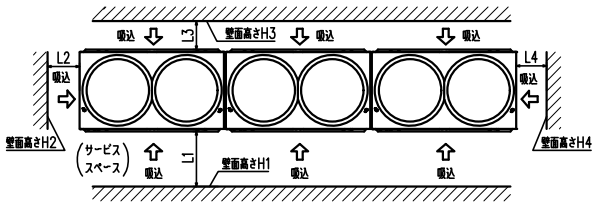

据付スペース

適用機種	FDCEP10004HLXJ, FDCESP10004HLXJ FDCEP10004HLXB, FDCESP10004HLXB
形式	FDC
発行者	山田
名称	室外機外形図（OUTLINE）
図番	PCB004Z016
訂符	B
葉別	1/1
220121	