


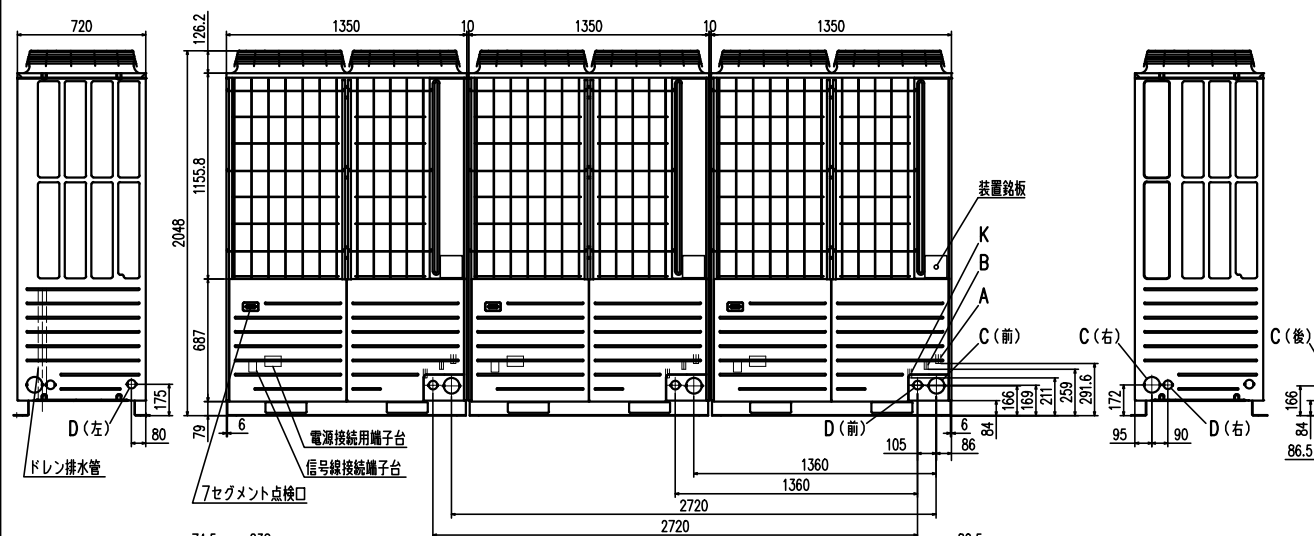

注 (1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。

(2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。

(4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。
ニッパ等で切断しご使用ください。

(5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）

(6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。

(7) Kの均油配管は必ず接続してください。

(8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニツト間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

