


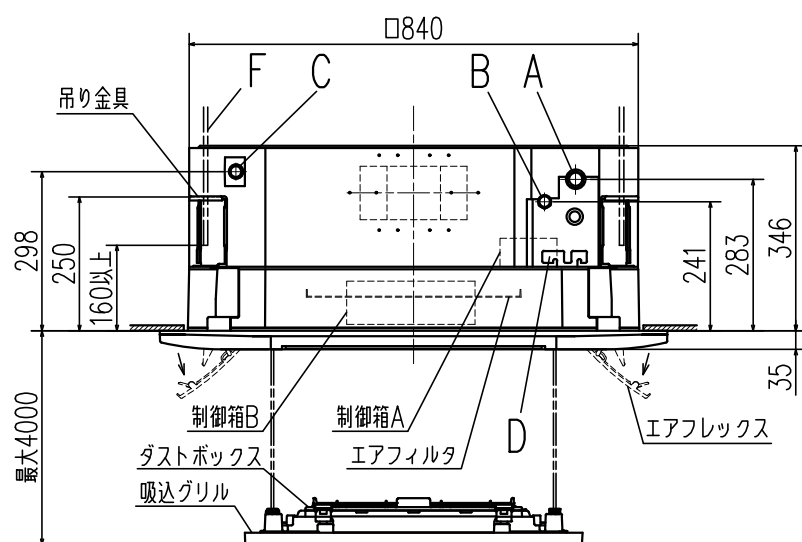
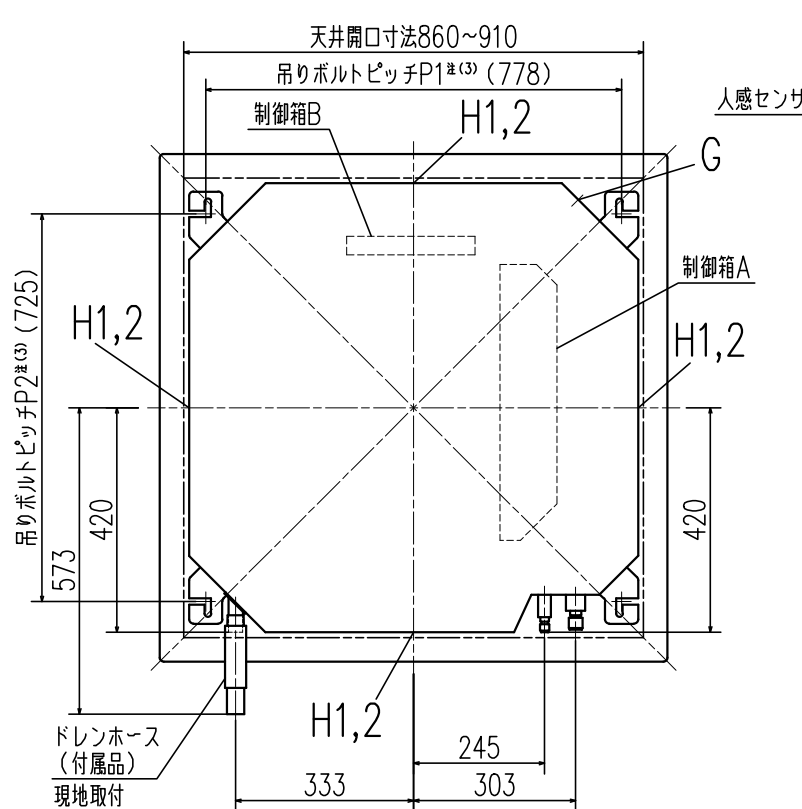
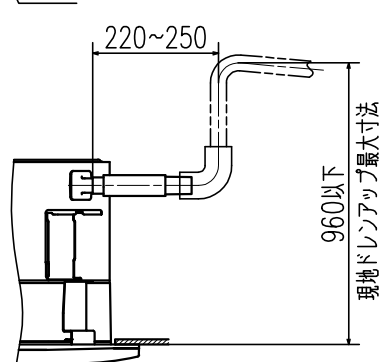
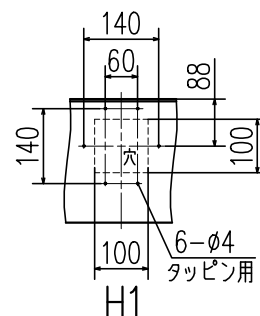


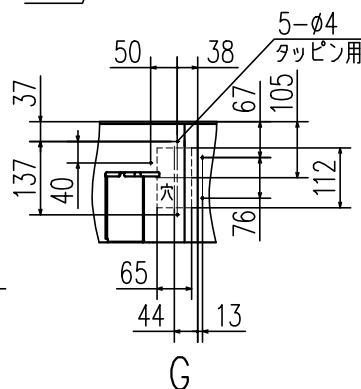


グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

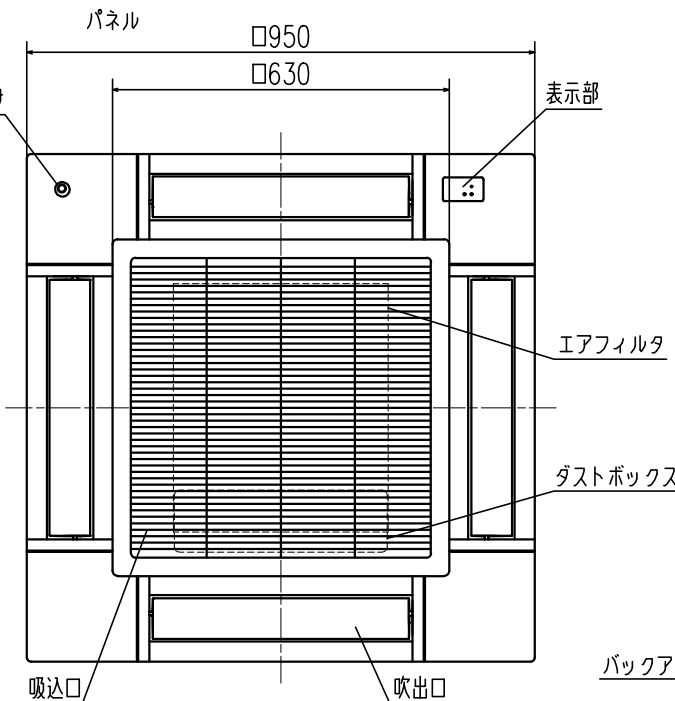

記号	内 容
	機種
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	OA取入口
H1	吹出分岐ダクト接続口
H2	

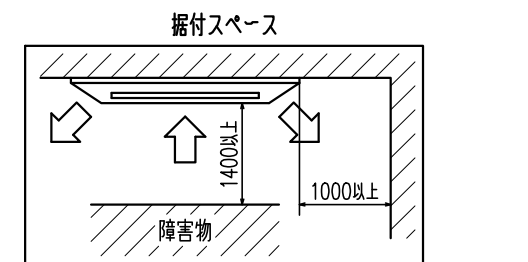

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

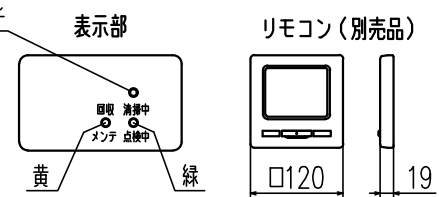

- 注 (1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
(2) 吸込グリルには方向性があります。
(3) 吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表		
記号	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

適用機種 FDTP285LXB, 365LXB, 455LXB, 565LXB, 715LXB, 805LXB		
形 式	FDT	パネル T-PSCLS-5BW
発行者	名 称	室内機外形図<OUTLINE>
藤野	図 番	PJF000Z779
211118	訂 符	1/1