


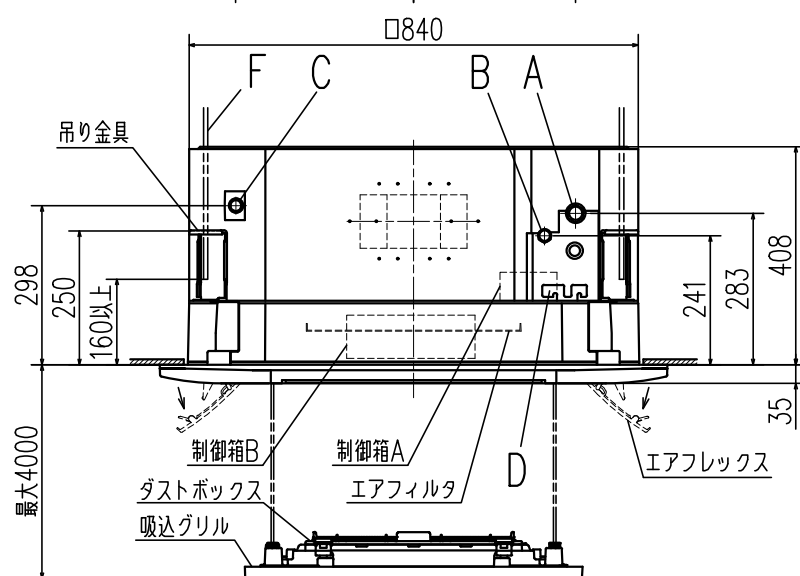
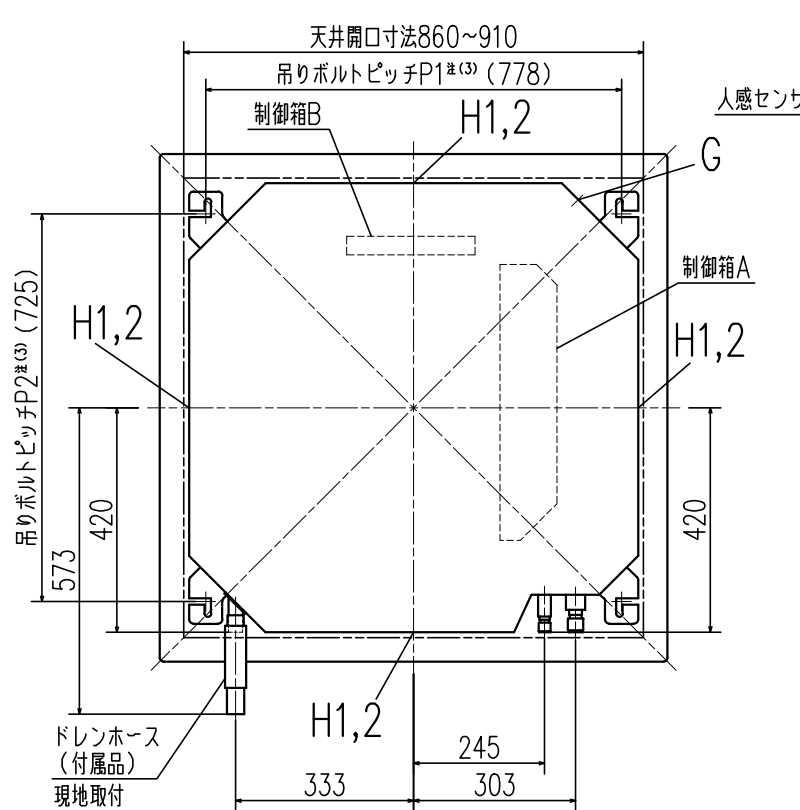
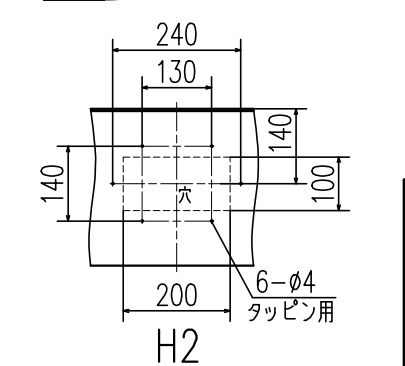
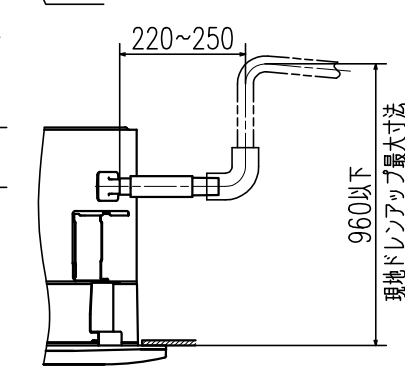
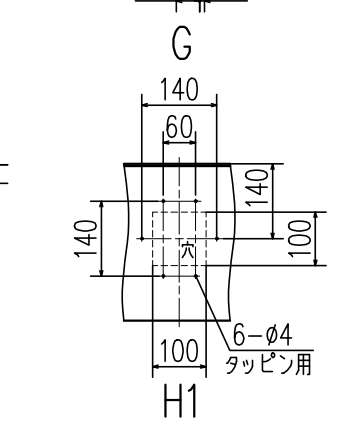
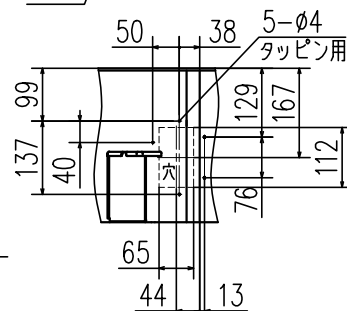


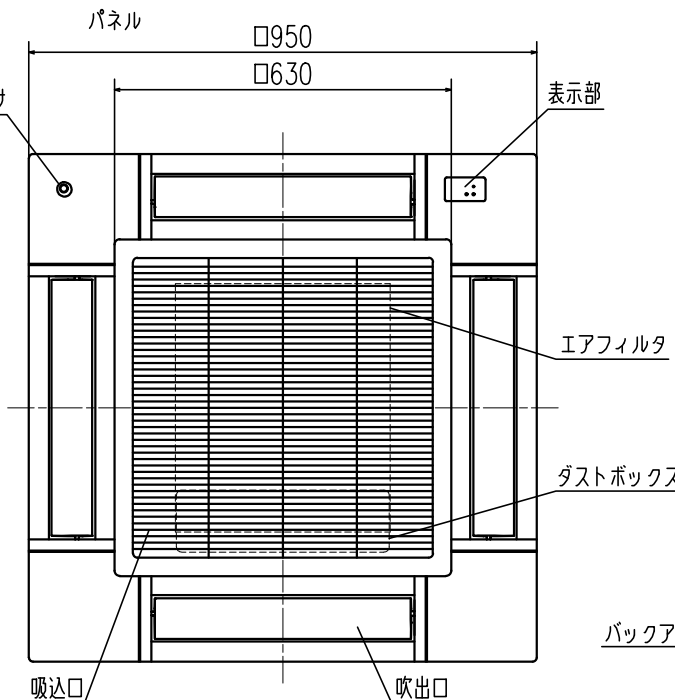

グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

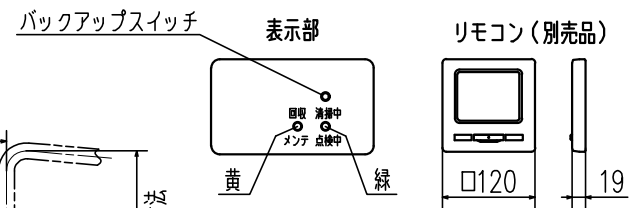

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管 VP25 (I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口
F	吊りボルト M10又はM8
G	OA取入口
H1	吹出分岐ダクト接続口 φ125
H2	φ200

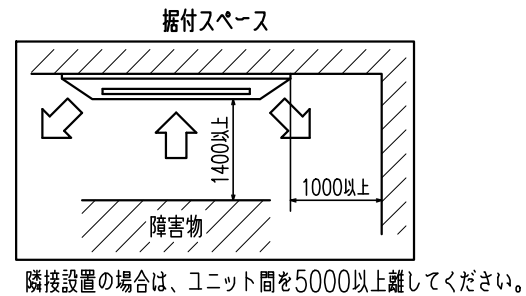

- 注(1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
 (2) 吸込グリルには方向性があります。
 (3) 吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表		
パターン	記号	
1	P1	770
2	P2	725~770
		725

適用機種 FDTP905LXB, 1125LXB, 1405LXB, 1605LXB		
形 式 FDT	パネル T-PSCLS-5BW	
発行者 藤野	名 称 室内機外形図<OUTLINE>	
211118	図 番 PJF000Z780	訂 符 1/1