
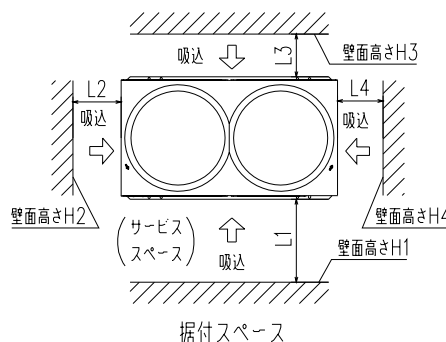



後面 冷媒配管接続口の寸法(平面図)

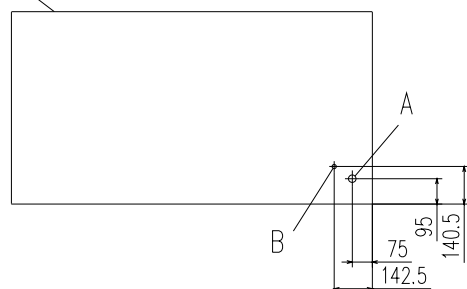

(単位:mm)

寸法	据付例	1	2
L1	500	開放	
L2	10	10	
L3	100	100	
L4	10	開放	
H1	1500	—	
H2	制限なし	制限なし	
H3	1000	制限なし	
H4	制限なし	—	

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ28.58(ろう付)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7(フレア)
C	冷媒配管取出口	φ88
D	電源取入口	φ50
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴	φ45,3ヶ所
H	ドレン排水用穴	φ20,5ヶ所

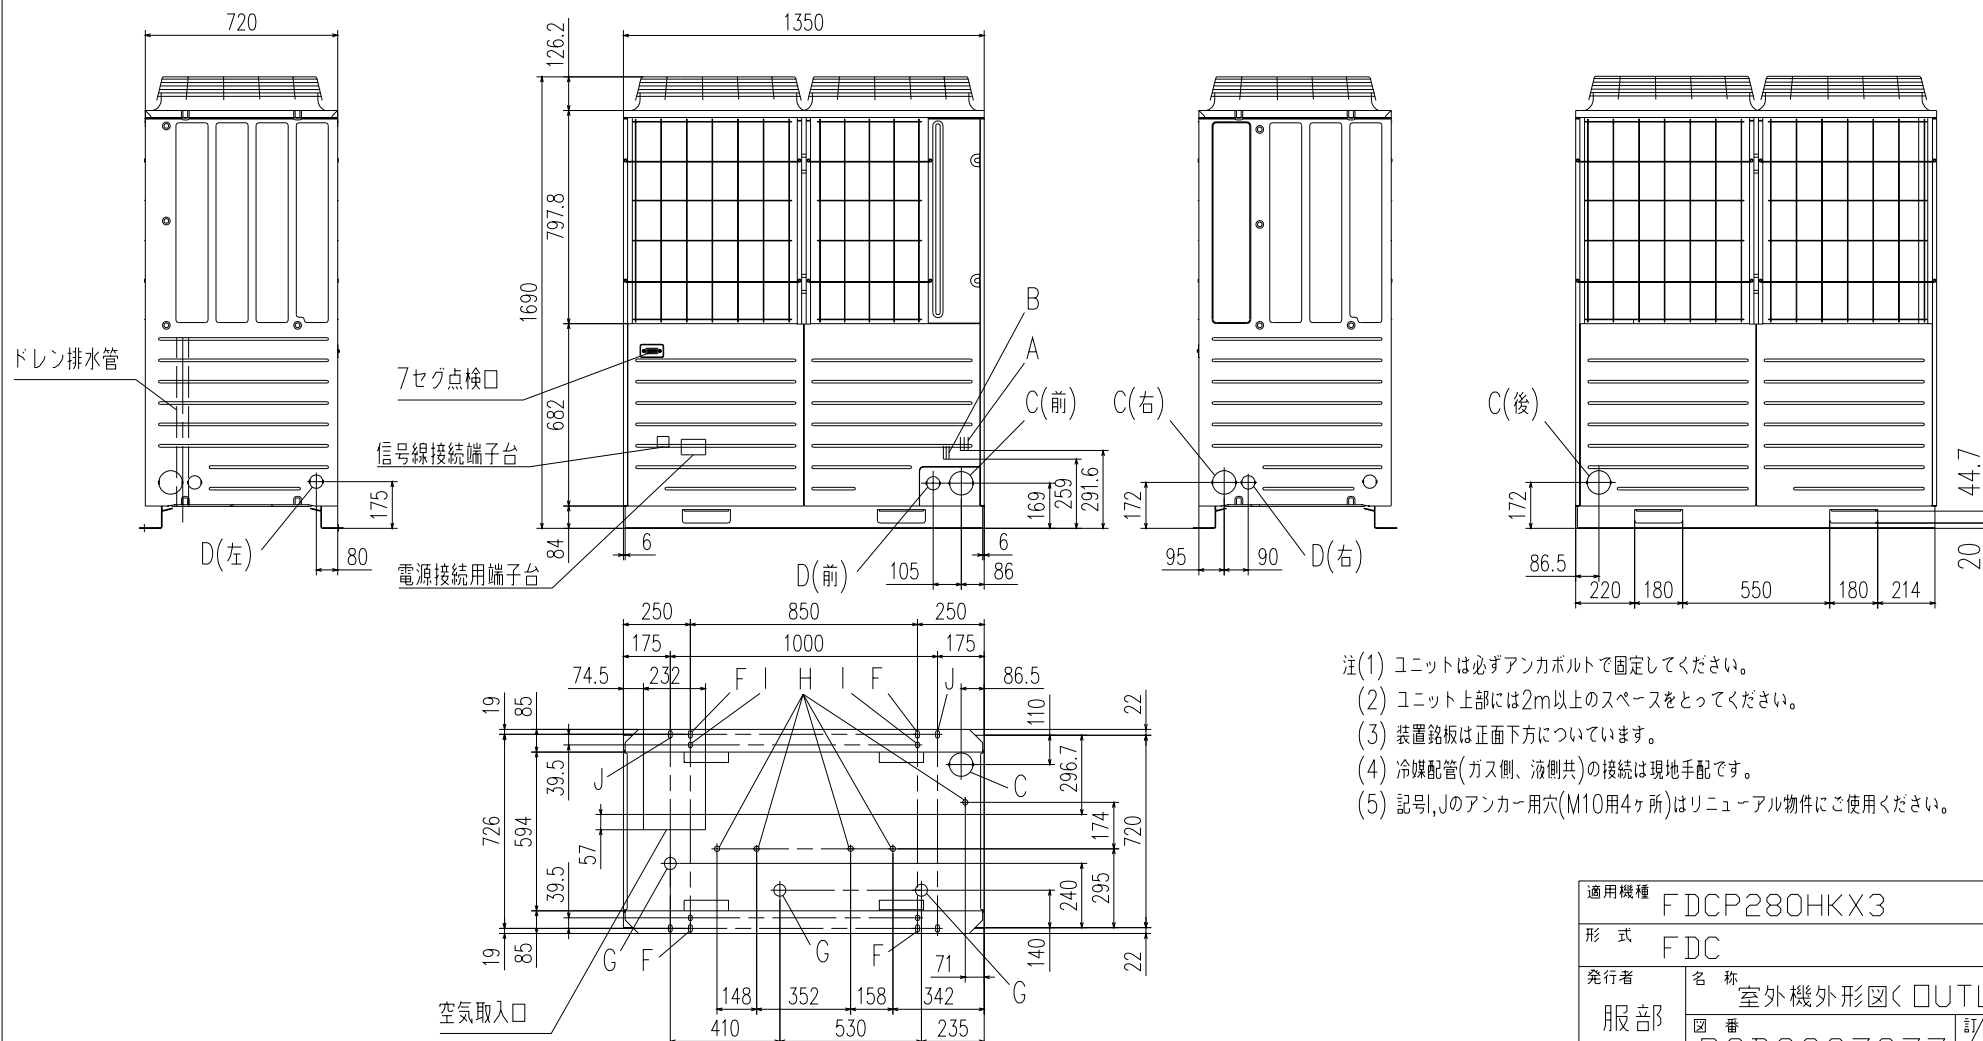

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 装置銘板は正面下方についています。
 (4) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
 (5) 記号I, Jのアンカー用穴(M10用4ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。

適用機種	FDCP280HKX3		
形 式	FDC		⊕ ⊖
発行者	名 称	室外機外形図<OUTLINE>	
服部	図 番	030425 PCB002Z277	訂 符 業 別 1/1