




冷媒配管接続口の寸法
(平面図)





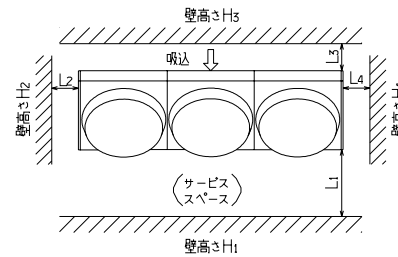


冷媒配管接続口の寸法
(正面図)



寸法	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
L ₁	開放	開放	500
L ₂	0	0	0
L ₃	300	300	300
L ₄	開放	500	0
H ₁	—	—	1000以下
H ₂	制限なし	制限なし	制限なし
H ₃	制限なし	制限なし	700以下
H ₄	—	制限なし	制限なし

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ31.8(ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 φ15.88(フレア)
C	冷媒配管取出口 φ88
D	冷媒ガス側配管取出口 φ39
F	冷媒液側配管取出口 φ25
G	冷媒ガス側配管取出口 φ65
H	冷媒液側配管取出口 φ50
J	電源取入口 φ35 2ヶ所
K	電源取入口 φ50
L	配管配線下抜き用穴 φ100
M	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
N	ドレン排水用穴 φ20 6ヶ所
P	ドレン排水用穴 φ40
R	ドレン排水用穴 17X65 18箇所

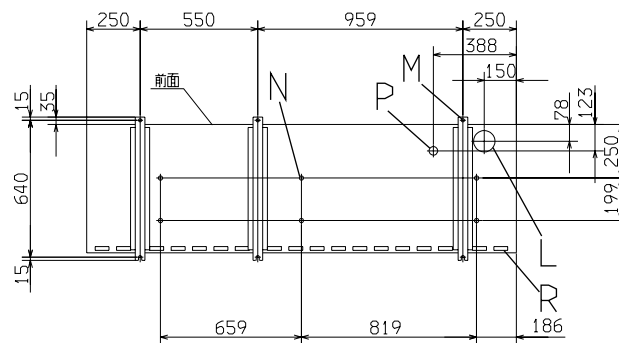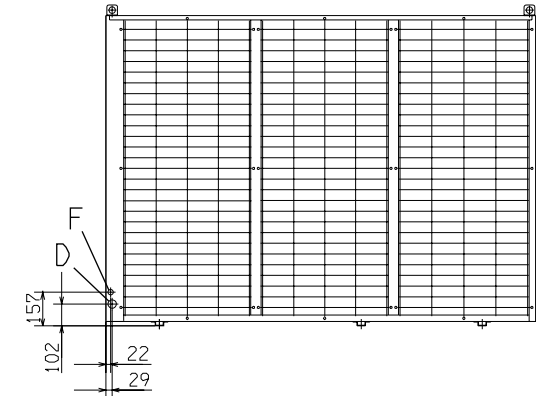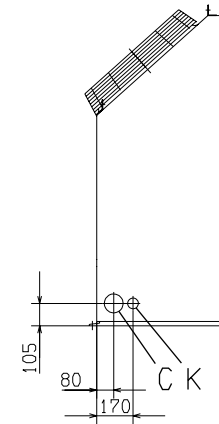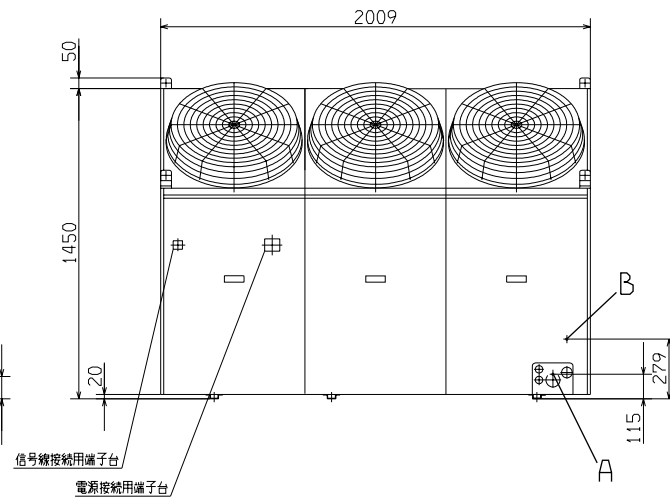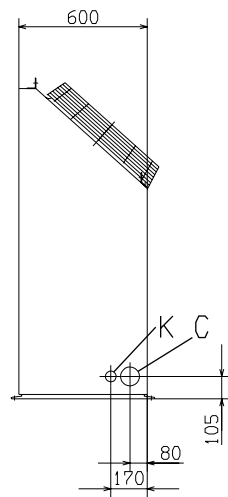

- 注(1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニツト上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 装置銘板は正面下方についています。
 (5) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
 (6) 据付例Ⅲの壁高さH₁、H₃が制限値を越える場合は、L₁、L₃は下記として下さい。
 $L_1 = H_1 - 500$
 $L_3 = 300 + (H_3 - 700) / 2$
 ただし、L₃ = 600を越えれば壁高さH₃の制限はありません。

適用機種	FDCP355HKX2D
形 式	FDC
発行者	名 称 北川 室外機外形図(OUTLINE)
図 番	01_420 PCB002Z126
訂 正	1/1