
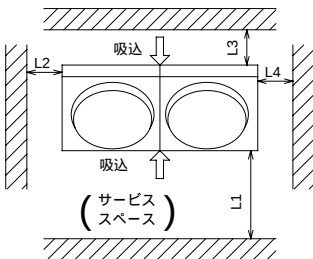
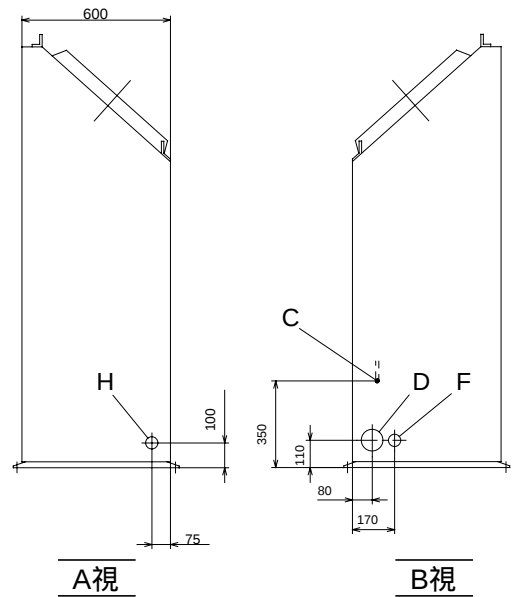
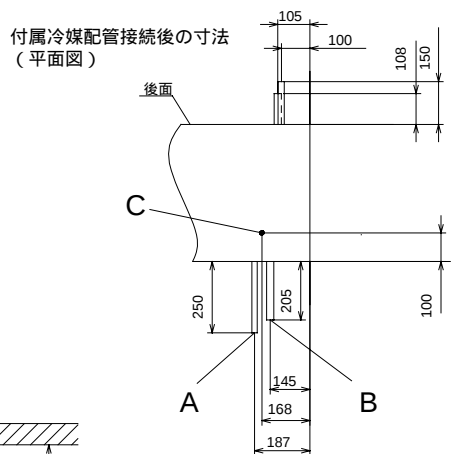
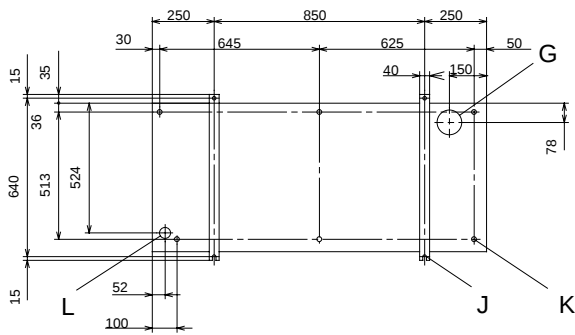
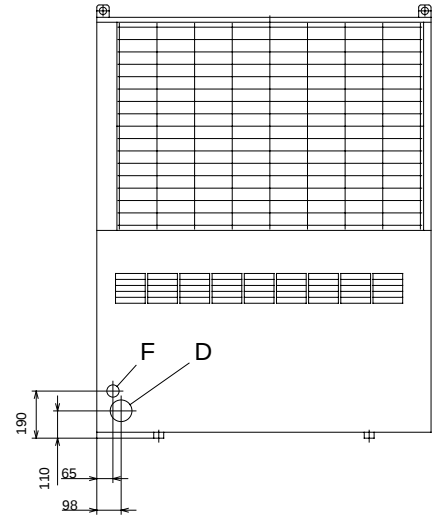


(3) KXRシリーズ

FDCP224 , 280HKXRA

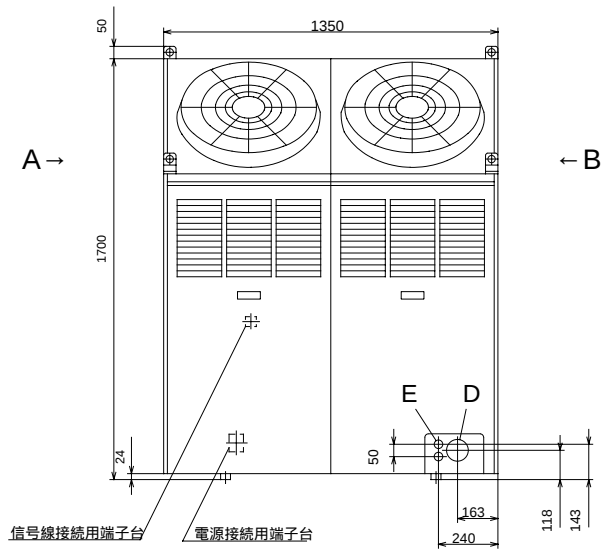

寸法 \ 据付例			
L ₁	開放	開放	500
L ₂	0	500	500
L ₃	200	200	200
L ₄	500	0	500

・記号説明

記号	内 容
A	吐出ガス側配管(付属)
B	吸入ガス側配管(付属) 224 : φ 25.4(ろう付) 280 : φ 28.58(ろう付)
C	冷媒液側配管接続口
D	冷媒配管取出口
E	電源取入口
F	電源取入口
G	配管配線下抜き用穴
H	配線取入口
J	アンカボルト用穴
K	ドレン排水用穴
L	ドレン排水ホース用穴

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
- (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
- (4) 左右連続設置する時はユニット間を10mmあけてください。
- (5) 装置銘板は正面下方についています。
- (6) 冷媒液配管の接続は現地手配です。