


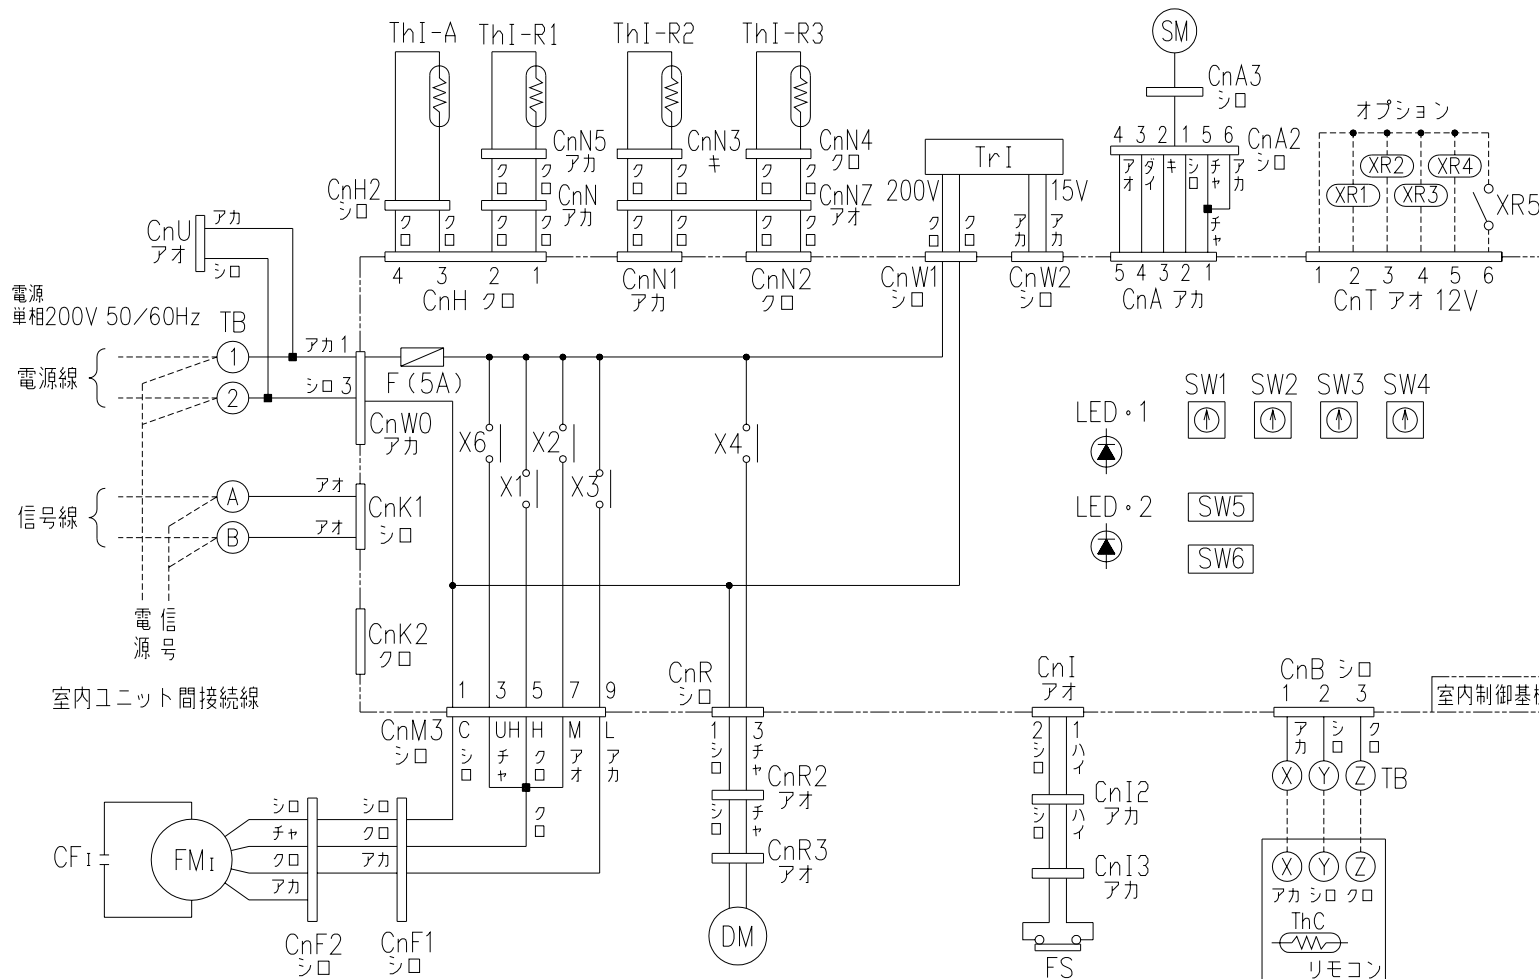

FM _I	ファンモータ（サーモ付）
CF _I	FM _I 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッド）
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステップモーター電子膨張弁用
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切替
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切替
LED・1	表示灯（赤・点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
CnA~Z	コネクタ（口印）
TB	端子台（口印）
■印	閉端接続子

記事 1. ---- は現地配線を示します。

2. TB ①, ② は信号用端子台(5V)です。

3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(①, ②)を使用してください。

4. 信号線は電源線と分離してください。

5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		FDUMCP221LXA, 281LXA, 361LXA	
形 式		FDUMC	●
発行者	名 称	室内機配線図（WIRING）	
	図 番	笠原	1/1
040630	PJR001Z823	1/1	