


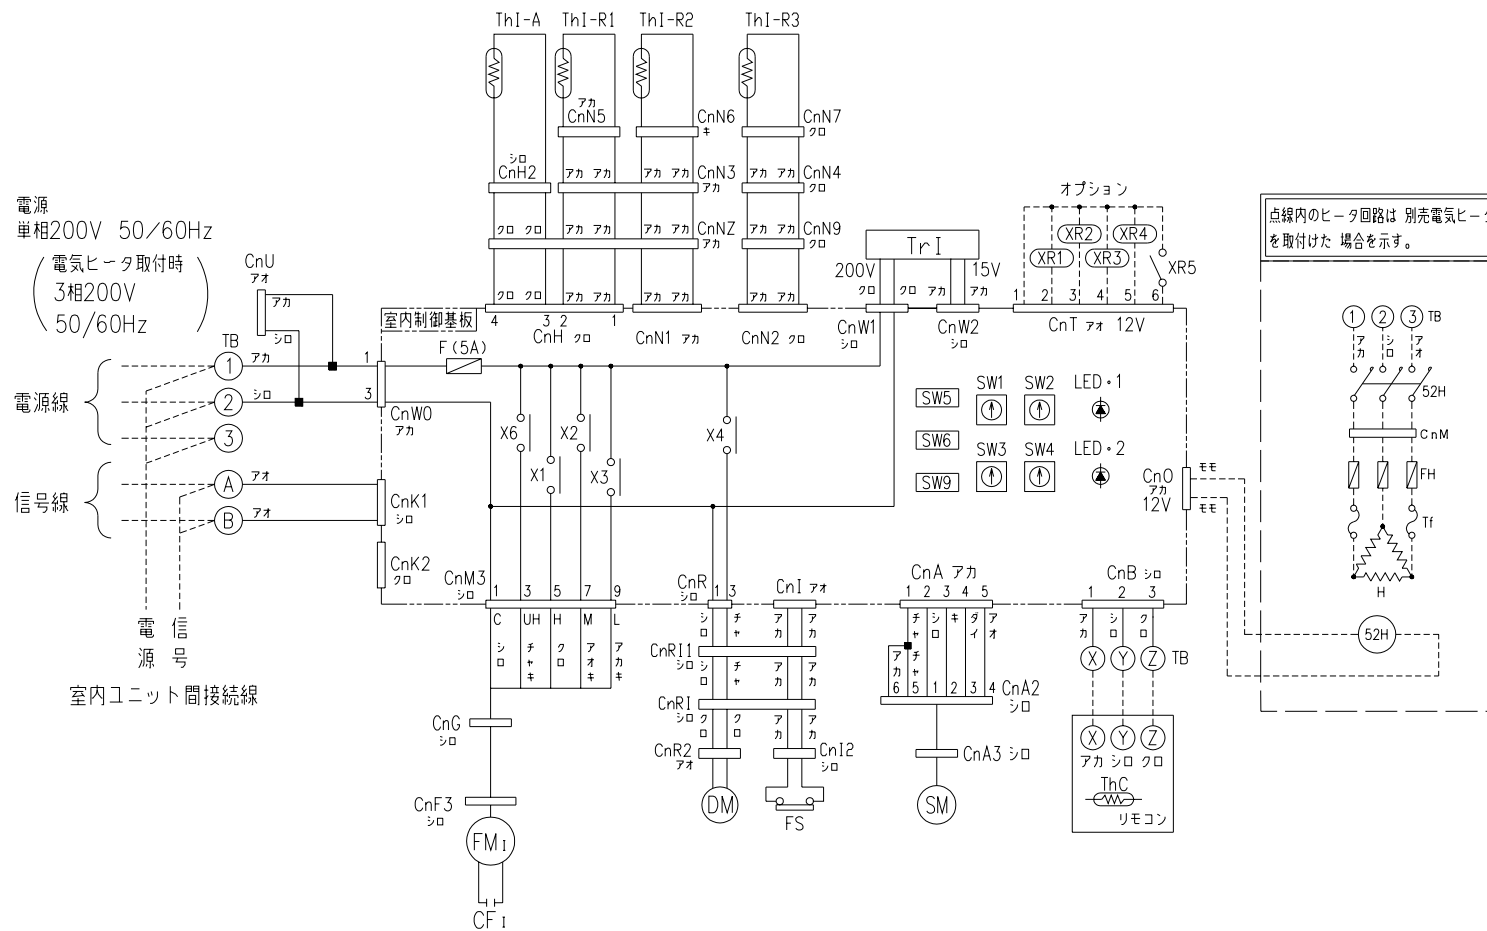

2. TB ④, ⑤ は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(④, ⑤)を使用してください。

5. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3$ 心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

6.送風装置タップ切換

タップ	SW9-4
標準タップ	OFF
高速タップ	ON

注) リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種				FDUMP221LXA, 281LXA, 361LXA, 451LXA FDUMP561LXA, 711LXA, 901LXA			
形 式			FDUM				
発行者		名 称					
笠原		室内機配線図 (WIRING)					
040630		図 番			PJ R001 Z829		計 符 葉 別
							1 / 1