


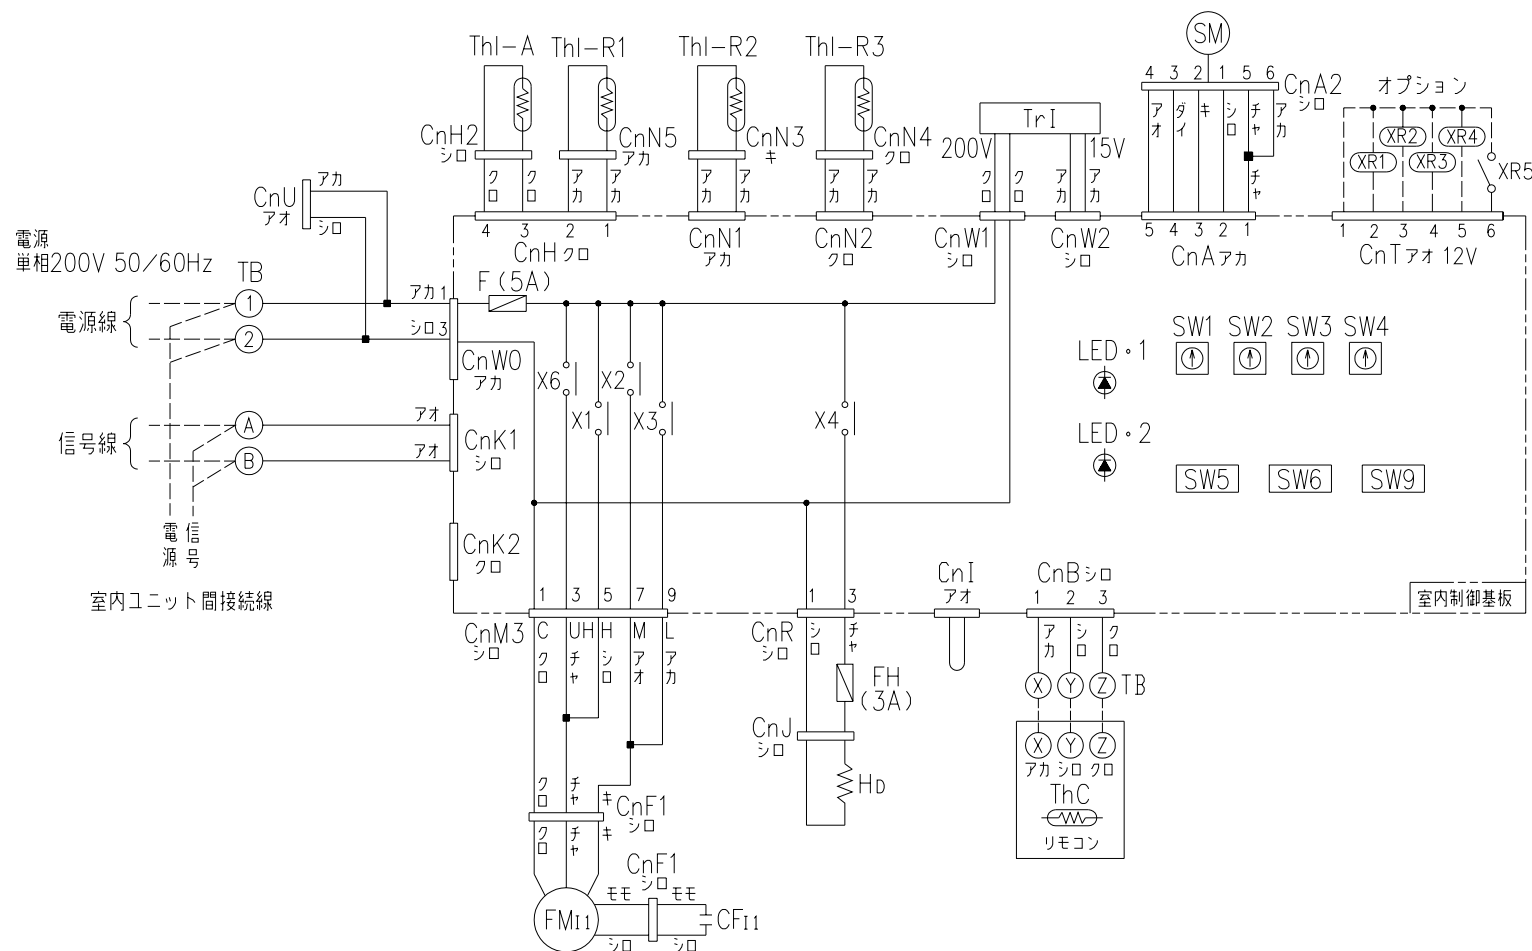

FM11	ファンモータ（サーモ付）
CF11	FM11用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
ThC	リモコン付属サーミスタ
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	グリルヒータ用リレー
Hd	グリルヒータ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
TB	端子台（○印）
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

- 記事 1. ——— は現地配線を示します。
2. TB ①, ② は信号用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² x2心（①, ②）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm² x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。
- 又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		F DESP802LX	
形 式	F DES		⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機配線図（WIRING）	
笠原	図 番	PFA003Z473	訂 符 業 別
050909			1/1