


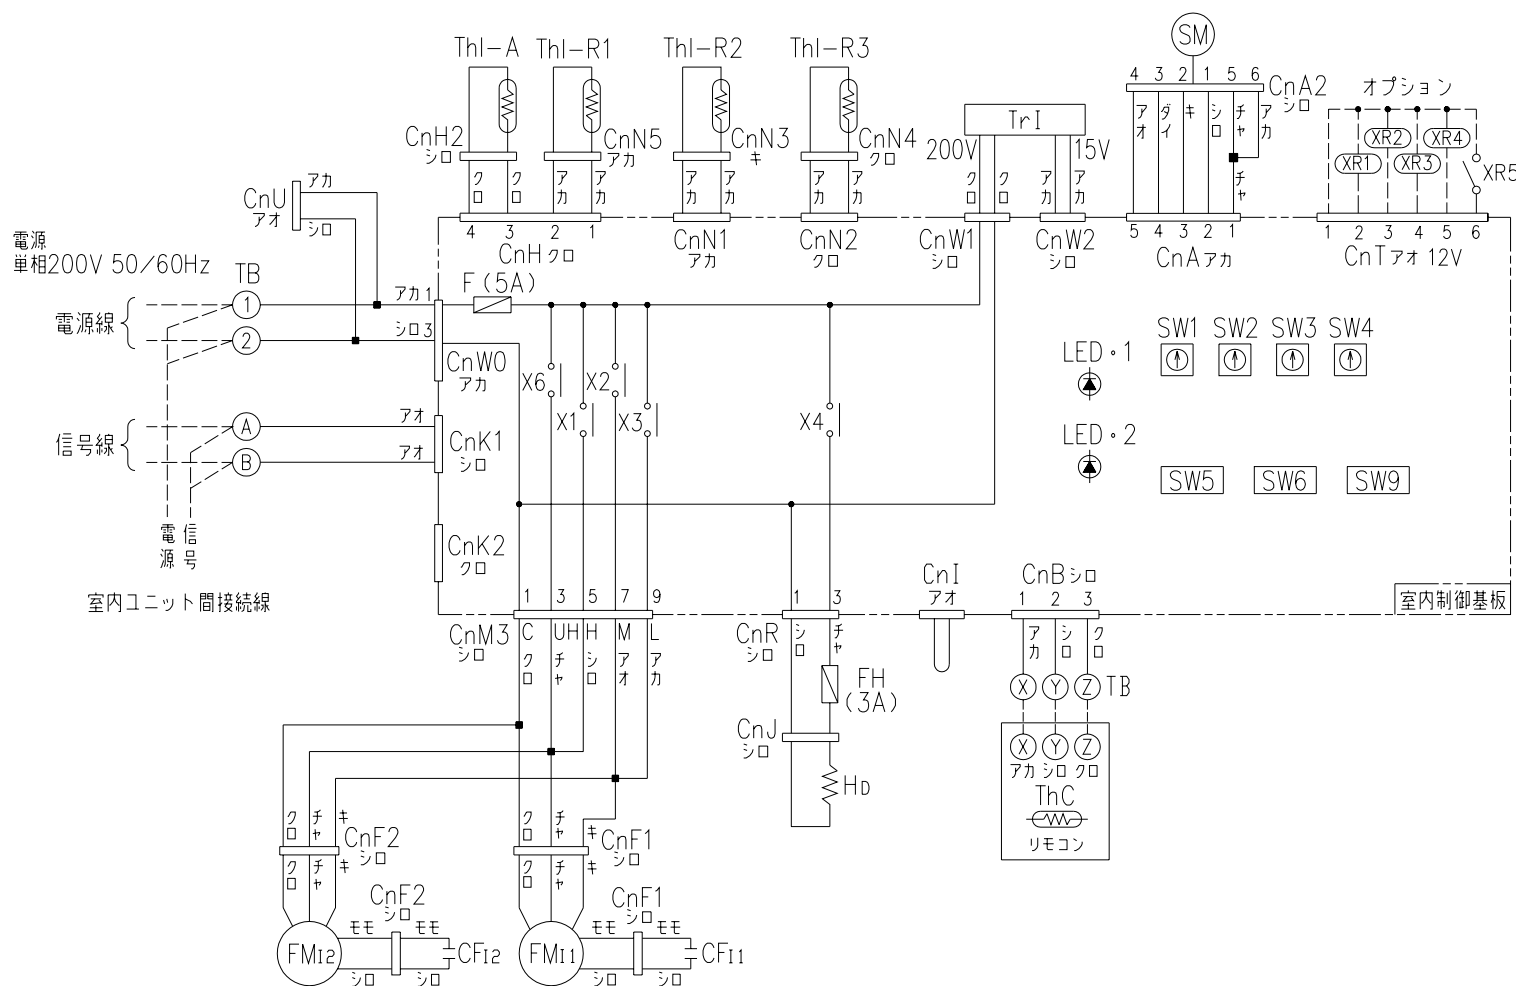

FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
CF1,2	FM1,2用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
ThC	リモコン付属サーミスタ
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	グリルヒータ用リレー
Hd	グリルヒータ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
TB	端子台(○印)
CnA~Z	コネクタ(□印)
■印	閉端接続子

- 記事 1. ——— は現地配線を示します。
2. TB ①, ② は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² x2心(①, ②)を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm² x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		F DESP1401LX
形 式	F DES	⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)
長谷川	図 番	PFA003Z200
031124	訂 符	1/1