


FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FC	ファンコンローラ
NF	ノイズフィルタ
FS	フロースイッチ
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1	熱交センサ (赤・Uペンド)
ThI-R2	熱交センサ (黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサ (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ (電子歯張升用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィリターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤一点検表示)
LED・2	表示灯 (緑一点検表示)
F	ヒューズ
TB	端子台 (口印)
52FL, FH	FM1用 電磁接触器
X1-3, 6	FM用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnA-Z	コネクタ (口印)
■印	閉鎖接点

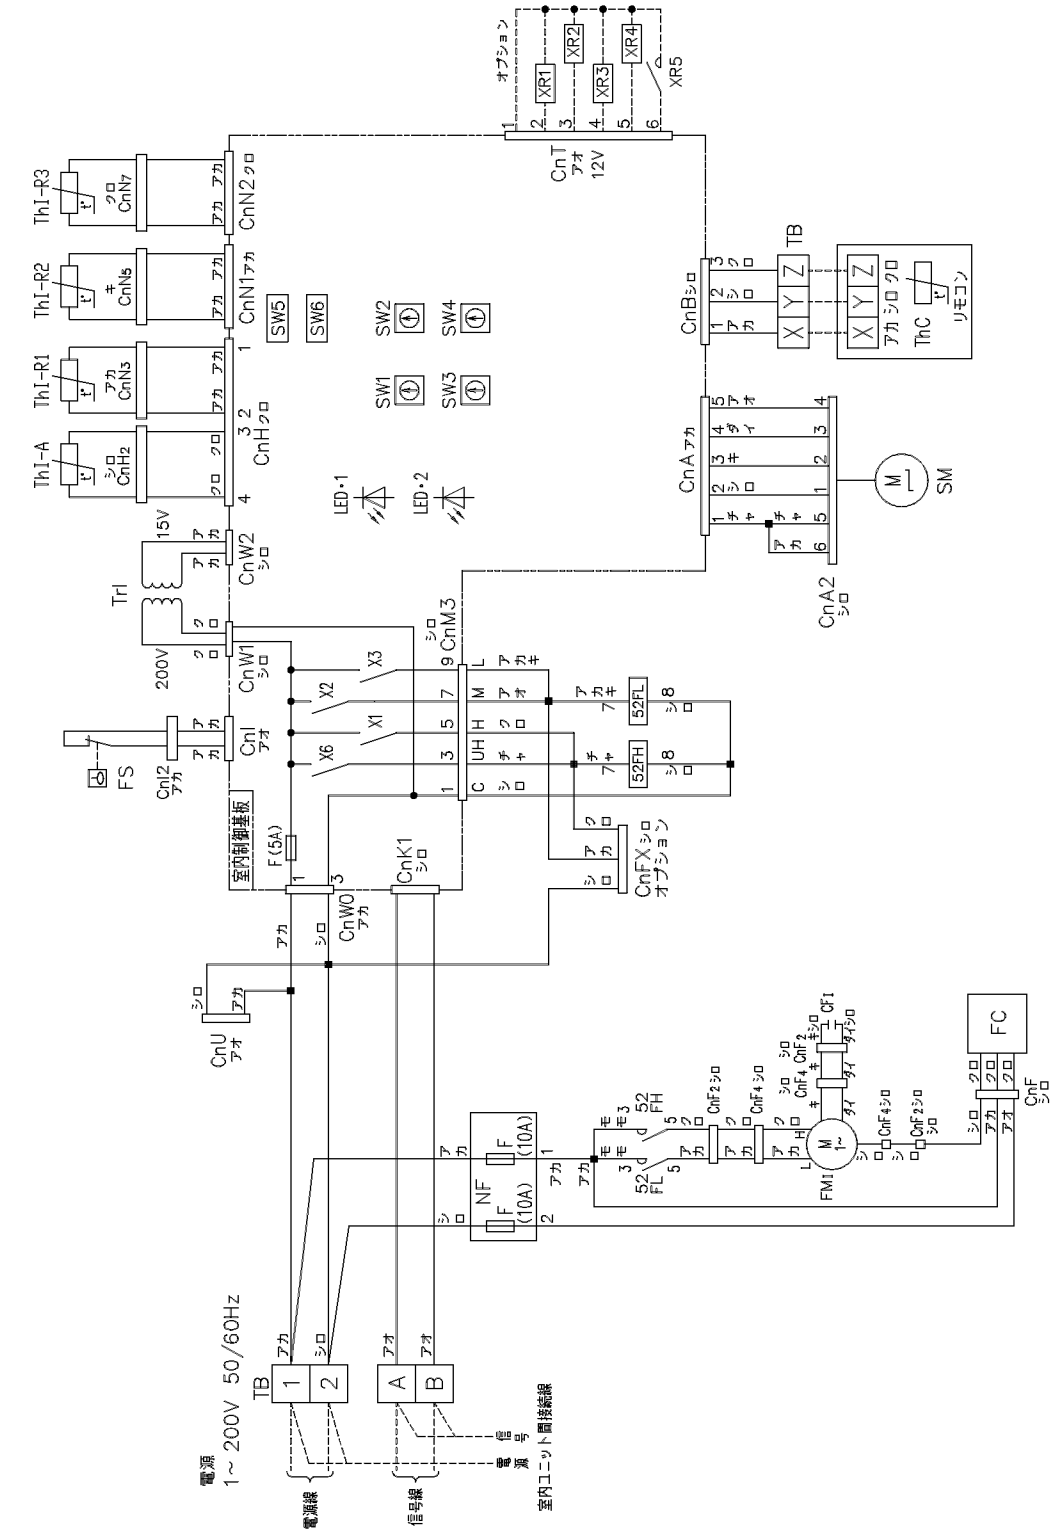

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB [A], [B] は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心([A], [B])を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が10mを超える場合は、
く客先納入仕様書中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種
FDUP902FLXB, 1402FLXB, 2242FLXB, 2802FLXB

形式
FDU-F

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行所
笠原

図番
060719 PJD001Z116

訂/符
1/1

業別
業別