





注(1) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。



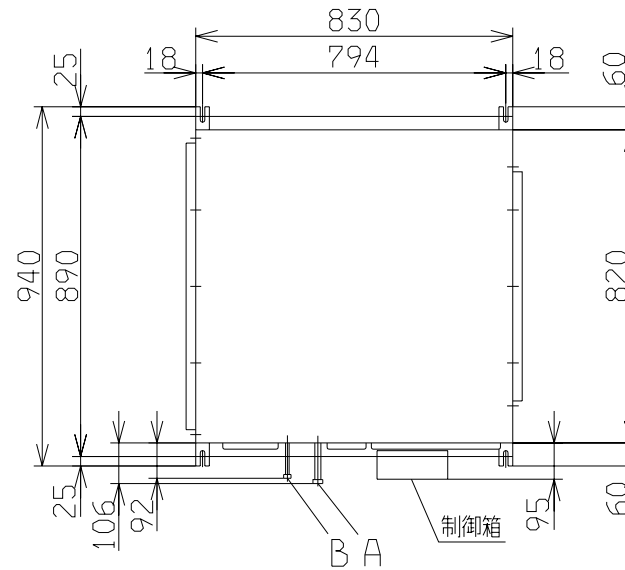


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(2)
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X980)

リモコン (別売品)

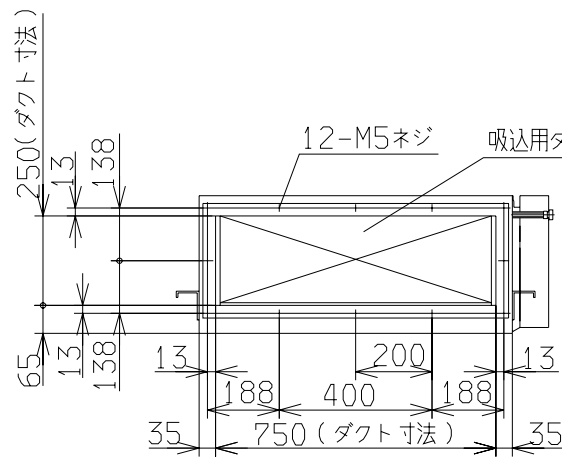

据付スペース

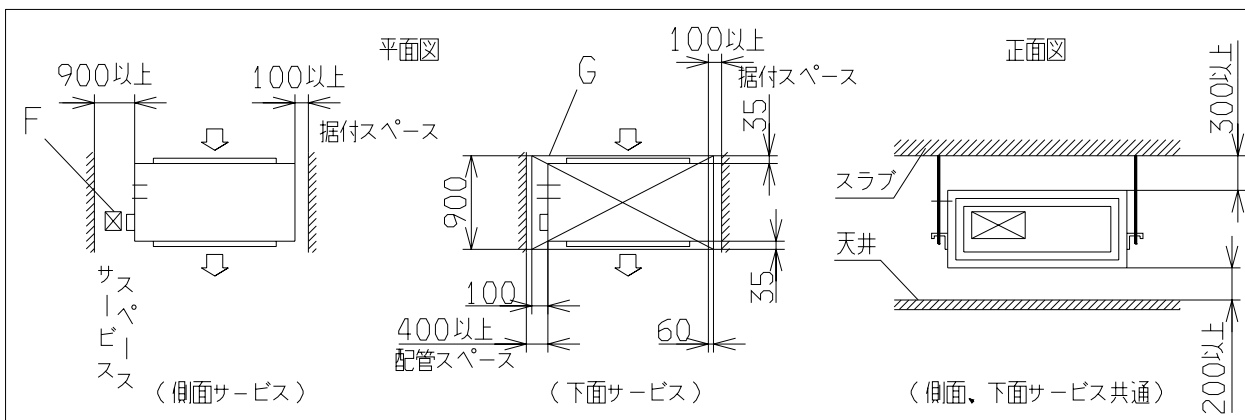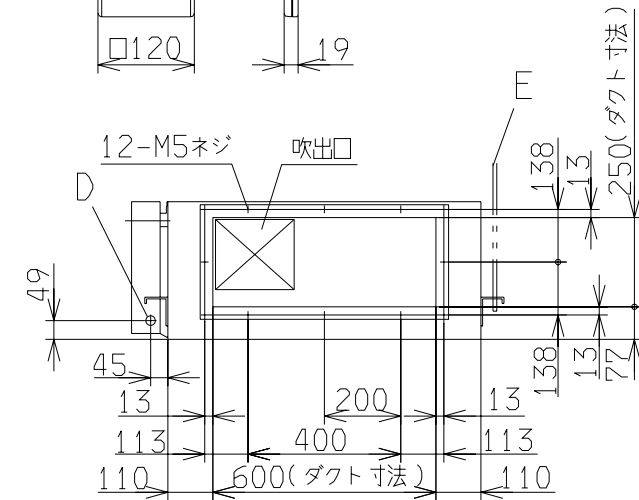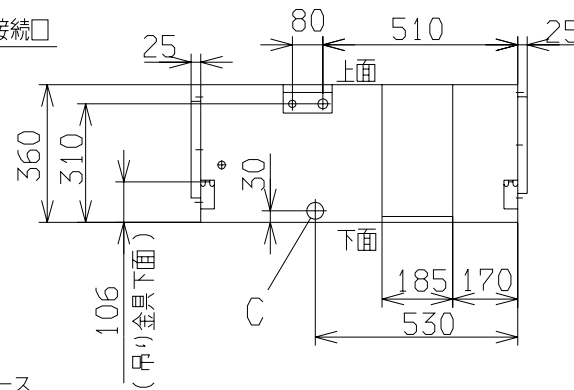

適用機種	FDUP90HFKXD4
形 式	FDU
発行者	名 称 室内機外形図(OUTLINE)
長谷川	図 番 PJD000Z880
030521	訂 符 業 別 1/1