

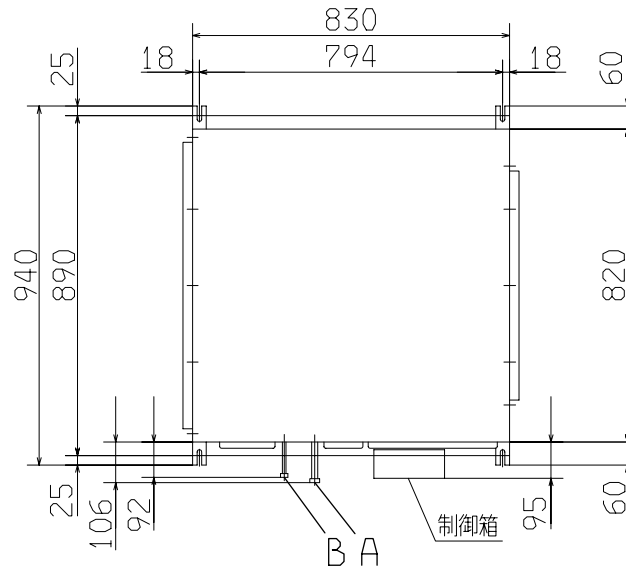


- 注 (1) 配管はフレア接続
(2) 配線は端子台接続
(3) 電源線と信号線は分離してください。
(4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。



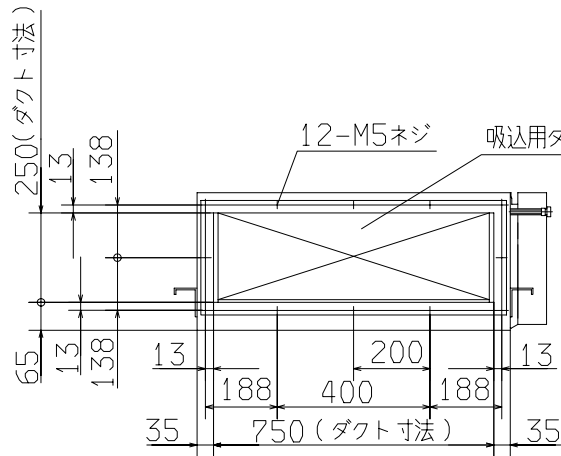


記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続□	VP25(塩ビ管)
D	電源取入□	φ25
E	吊りボルト	M10
F	点検□	(600X600)
G	点検□	(900X980)

リモコン（別売品）



据付スペース

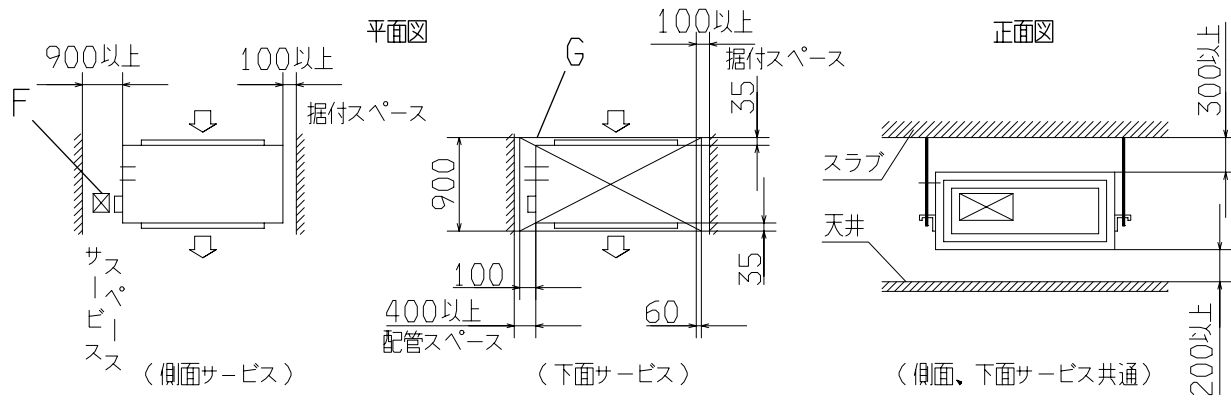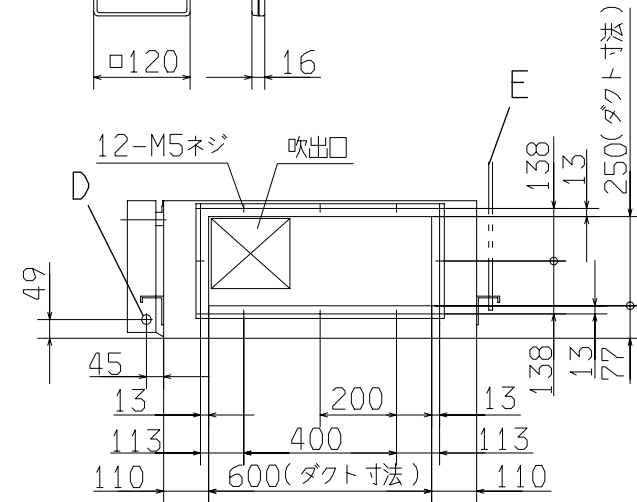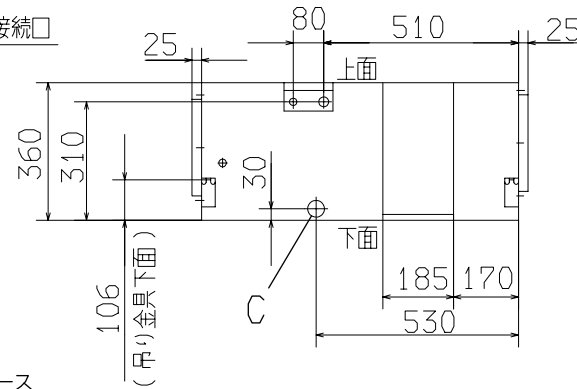

適用機種		FDUJ90HFKXD1	
形 式		FDU	
発行者		名 称	
北川		室内機外形図(OUTLINE)	
図 番		計 符	業 別
98.820 PJD000Z667			1/1