
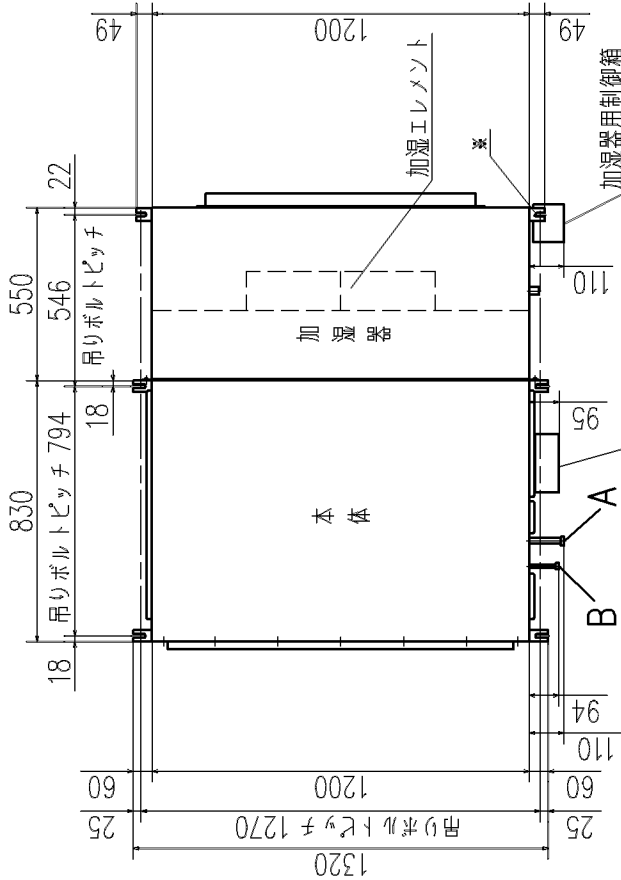




記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管接続口	本体 VP25 (塩ビ管) 加湿器 VP20 注 (2)
D	電源取入口	φ25
E	給水接続口	G $\frac{1}{4}$ リングジョイント
F	吊りボルト	M10 6本
G	点検口	(600X600)

リモコン（別売品）



注(1) 装置鋭板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

(2) 加湿器側は付属のL型ホースを使用して、その先端にVP20端接続してください。

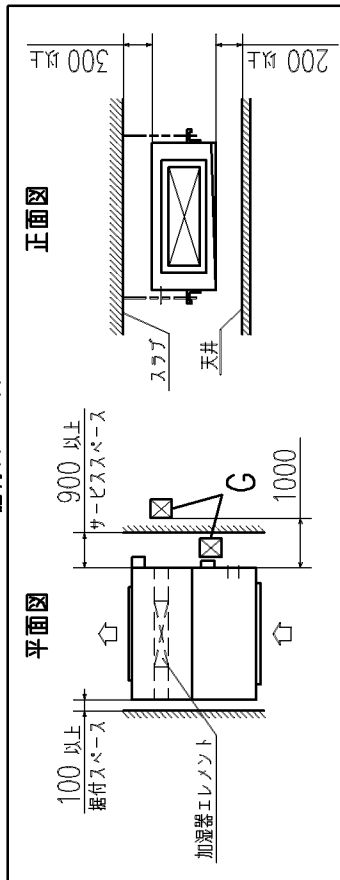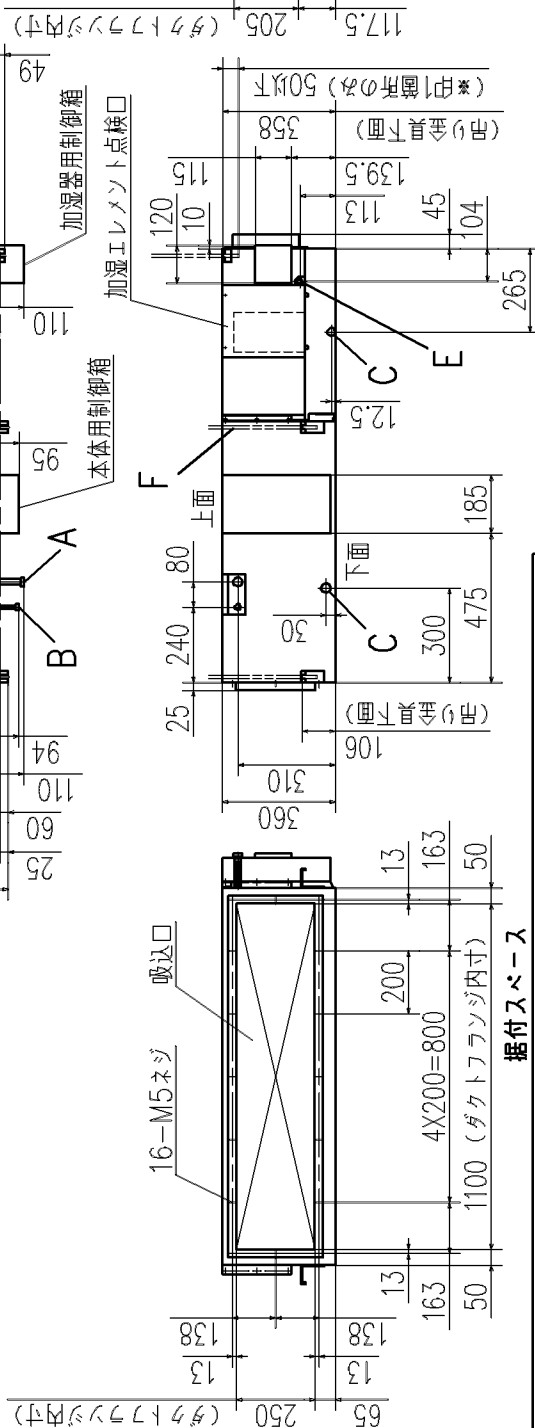

適用機種 CTDP1002CI VD

形式	FD11-F	
----	--------	---

発行者	名称	室内機外形図 (OUTLINE)
-----	----	------------------

立原 060719 PJD001Z120 番 訂 符 1 1 別 冊