


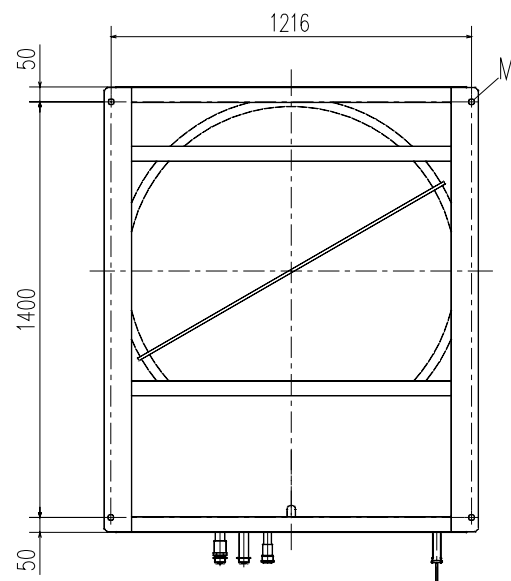


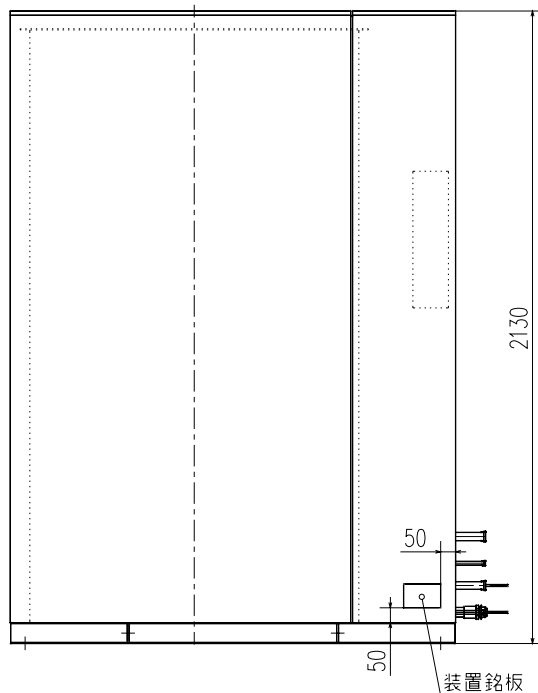

底面図

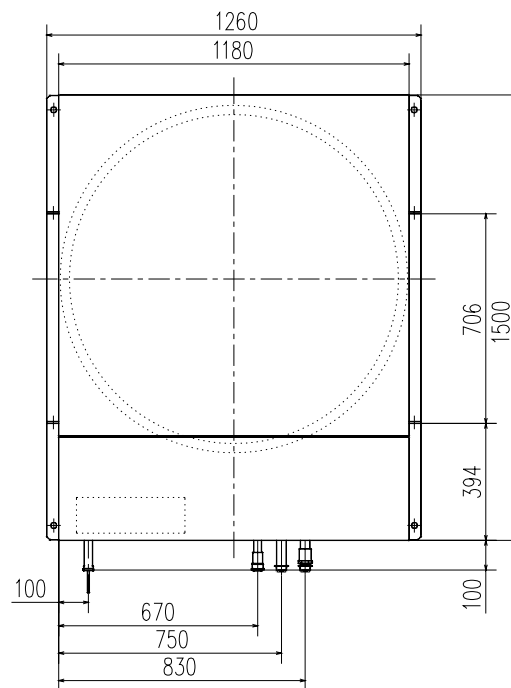


7セグ点検口
電源接続用端子台

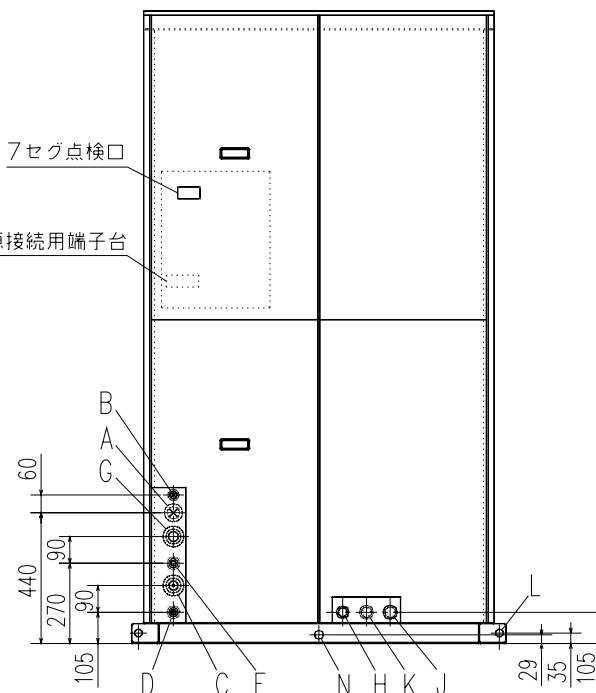


記号	内 容
A	電 源 用 穴 $\phi 47$
B	信 号 線 用 穴 $\phi 30$
C	室 外 ・ ガ ス 管 $\phi 25.4$ (ろう付)
D	室 外 ・ 液 管 $\phi 12.7$ (ろう付)
F	室 内 ・ 液 管 $\phi 12.7$ (ろう付)
G	室 内 ・ ガ ス 管 $\phi 28.58$ (ろう付)
H	給 水 配 管 Rc3/4
J	排 水 配 管 R1
K	オーバーフロー配管 25A
L	ユニット吊り上げ用穴 $\phi 25 \times 4$ ヶ所
M	アンカーボルト用穴 $\phi 19 \times 4$ ヶ所
N	ドレン排水用配管 Rp1/2


据付けスペース

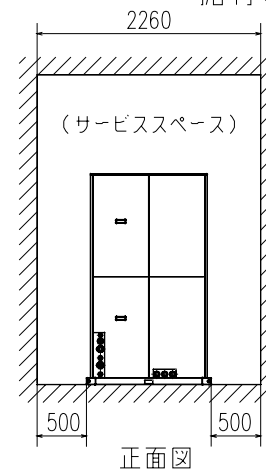

正面図

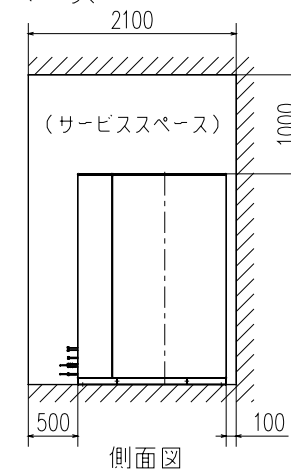

側面図

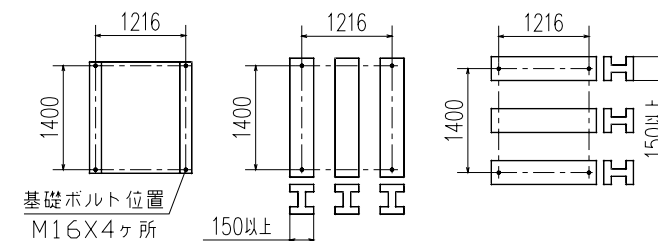

- 注) 1. 蓄熱槽内部の製氷コイル (高さ1930mm幅820mm) を上面より入れ替える
スペースが確保できない場合は、本体の移動ができる様にしてください。
2. ユニツは平らな場所に据付けてください。(勾配は1/100以下のこと)
3. I形鋼等の基礎の場合、支持は3本以上としてください。

適用機種	ISUP5602HLX
形 式	ISUP-LX
発行者	名 称 水蓄熱ユニット外形図 (OUTLINE)
佐々倉	図 番 06 220 PKC000Z196
1/1	訂 符 業 別 1/1