
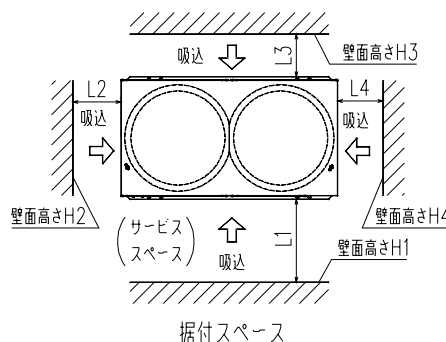





後面 冷媒配管接続口の寸法（平面図）

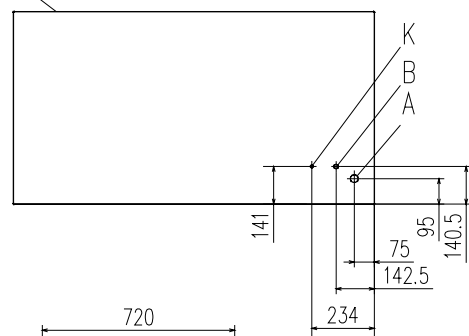

(単位:mm)

寸法	据付例	1	2
L1	500	開放	
L2	10	10	
L3	100	100	
L4	10	開放	
H1	1500	—	
H2	制限なし	制限なし	
H3	1000	制限なし	
H4	制限なし	—	

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$, 3ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20$, 6ヶ所
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 180×44.7

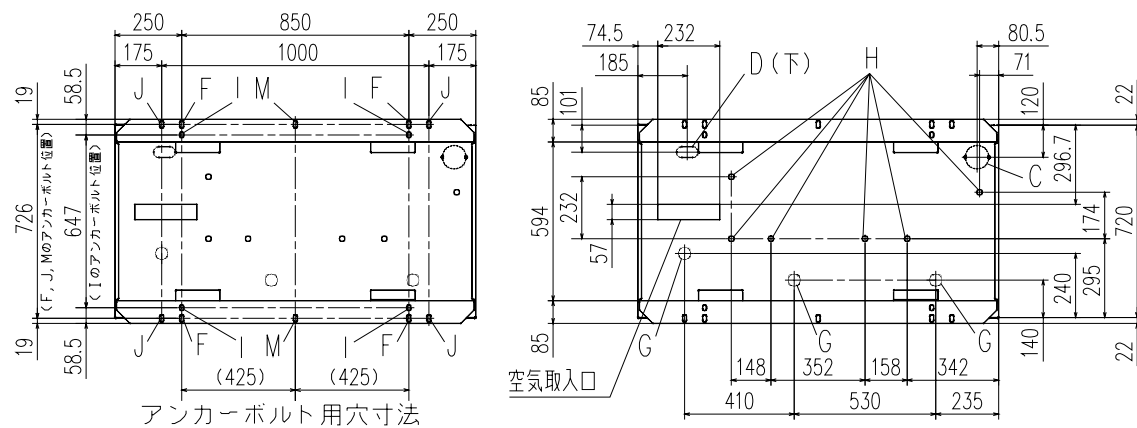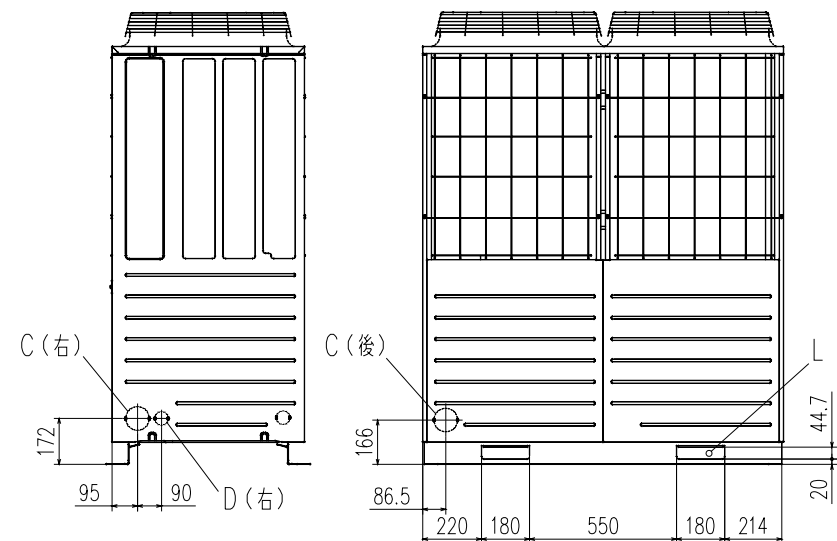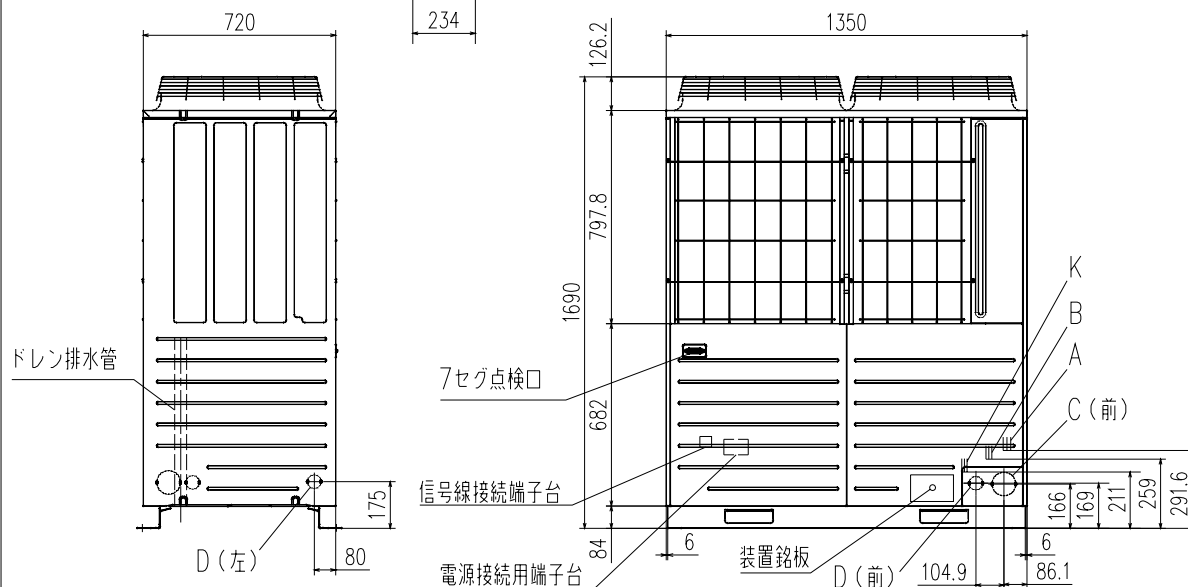

- 注(1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 装置銘板は正面下方についています。
 (4) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
 (5) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
 (6) 冷媒配管接続口は $\phi 88$ をご使用下さい。($\phi 100$ は冷暖フリー用です。)
 (7) 記号I,J,Mのアンカー用穴(M10用6ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。
 (8) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

適用機種	FDCP3351HLXI
形 式	FDC
発行 者	名 称
佐々倉	室外機外形図<OUTLINE>
05 3 4	図 番
PCB002Z532	訂 符
	業 別
	1/1