
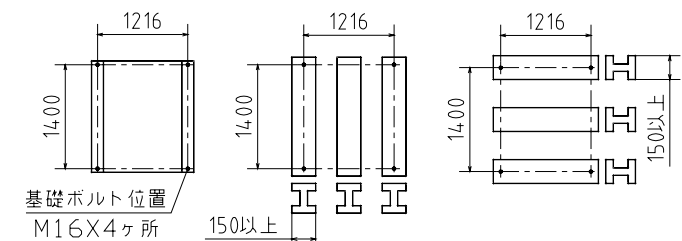
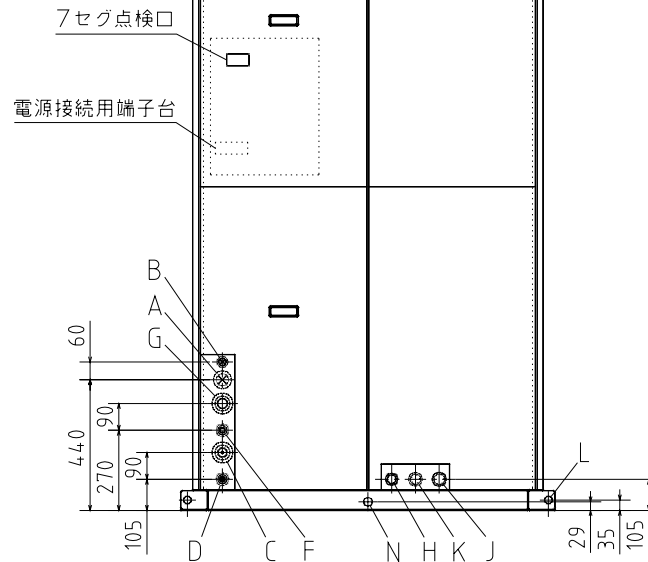
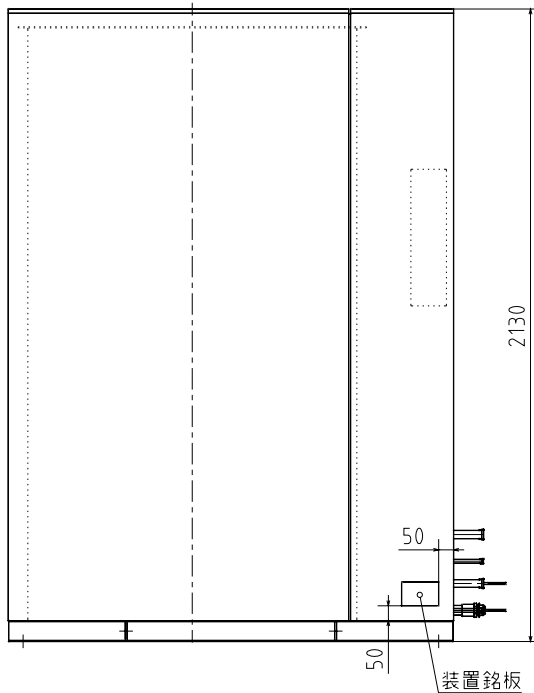


記号	内 容
A	電 源 用 穴 φ47
B	信 号 線 用 穴 φ30
C	室 外 ・ ガ ス 管 φ25.4 (ろう付)
D	室 外 ・ 液 管 φ12.7 (ろう付)
F	室 内 ・ 液 管 φ12.7 (ろう付)
G	室 内 ・ ガ ス 管 φ28.58 (ろう付)
H	給 水 配 管 Rc3/4
J	排 水 配 管 R1
K	オーバーフロー配管 25A
L	ユニット吊り上げ用穴 φ25×4ヶ所
M	アンカーボルト用穴 φ19×4ヶ所
N	ドレン排水用配管 Rp1/2

据付けスペース

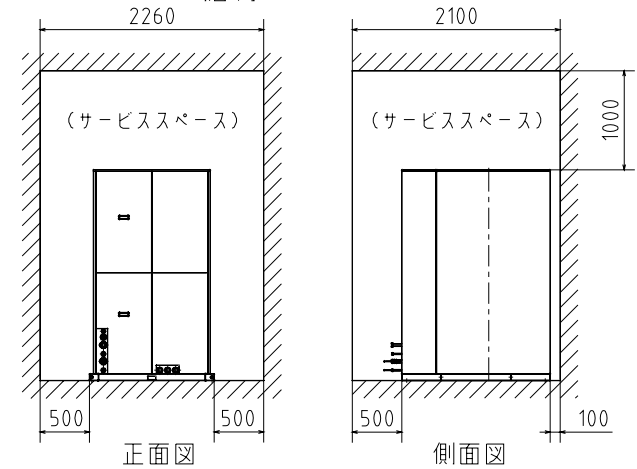

1. 蓄熱槽内部の製氷コイル（高さ1930mm幅820mm）を上面より入れ替えるスペースが確保できない場合は、本体の移動ができる様にしてください。
2. ユニットは平らな場所に据付けてください。（勾配は1/100以下のこと）
3. I形鋼等の基礎の場合、支持は3本以上としてください。

適用機種	ISUP5601HLX		
形 式	ISUP-LX		
発行者	名 称	水蓄熱ユニット外形図 (OUTLINE)	
佐々倉	図 番	PKC000Z183	訂 符 業 別 A 1/1
05 3 4			