
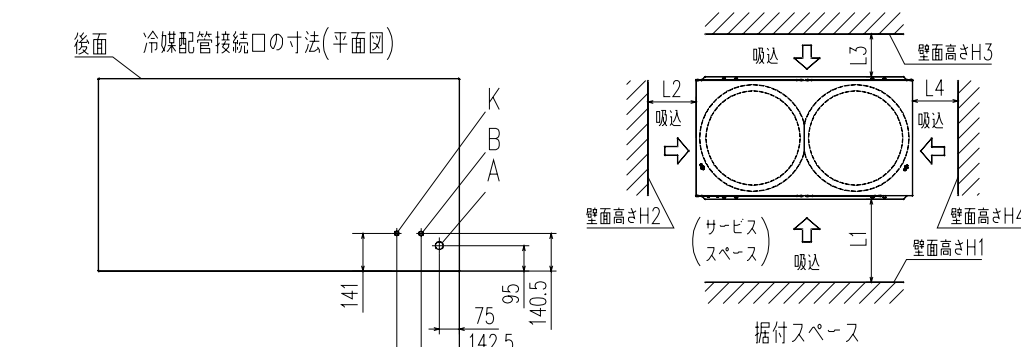
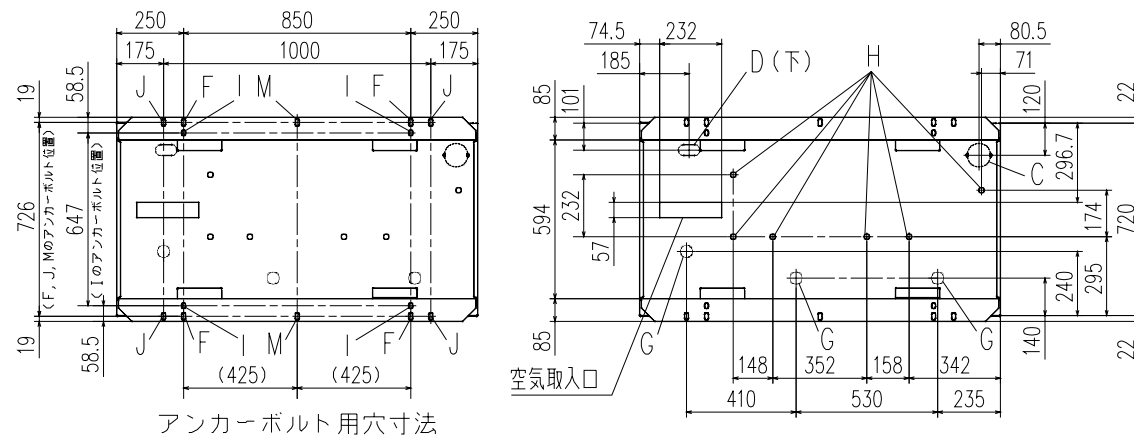
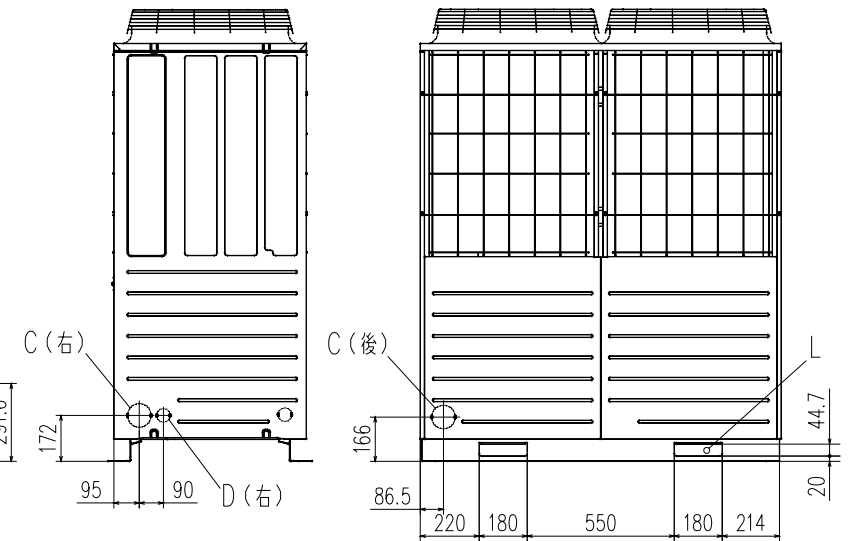


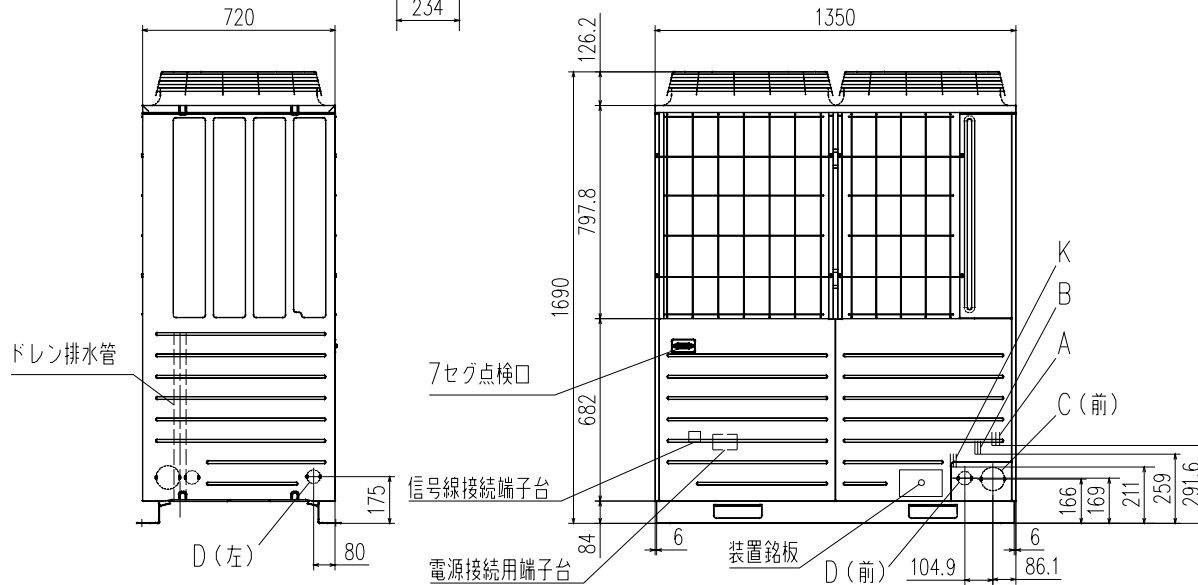

(單位:mm)

記号

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。

- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。

- (3) 装置銘板は正面下方についています。

- (4) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。

- (5) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフblank形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。

- (6) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。(φ100は冷暖フリー用です。)

- (7) 記号J,Mのアンカー用穴(M10用6ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。

- (8) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

適用機種			FDCP4501HLXI		
形式		FDC			
発行者		名称			
佐々倉		室外機外形図< OUTLINE >			
0534		図番		訂符 業別	
		PCB002Z533		1/1	