

記事 1. 本図は、ISUP355HC1とFDCP280HKX1C1との接続を示します。

2. 電源仕様

(50/60Hz)

配線用しや断器の定格電流(A)	漏電しや断器(地絡・過負荷・短絡保護兼用)
75/75	75A 100mA 0.1sec以下

3. 配線仕様

(50/60Hz)

電源配線		信号線			アース線(室外ユニット)		アース線(氷蓄熱ユニット)	
室外側	室外～氷蓄熱ユニット間	室外～氷蓄熱ユニット間	室内～氷蓄熱ユニット間	タイマー～氷蓄熱ユニット間	太さ (mm ²)	ねじ呼び	太さ (mm ²)	ねじ呼び
mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数				
14×3本 (こう長・m) 33	2×3本 (こう長・m) 20	0.75 } ×2本 2.0	0.75 } ×2本 2.0	0.75 } ×3本 2.0	5.5	M6	2	M5


内線規程に従い、配線こう長より配線太さを見直してください。

4. 氷蓄熱ユニットには、室外アドレスと氷アドレスを設定するスイッチがあります。

据付説明書をご覧の上、号機設定してください。

5. 氷蓄熱ユニットと蓄熱タイマー間の信号線にはシールド線を使用しないでください。

6. 室内ユニット配線仕様はマルチKXシリーズを参照してください。

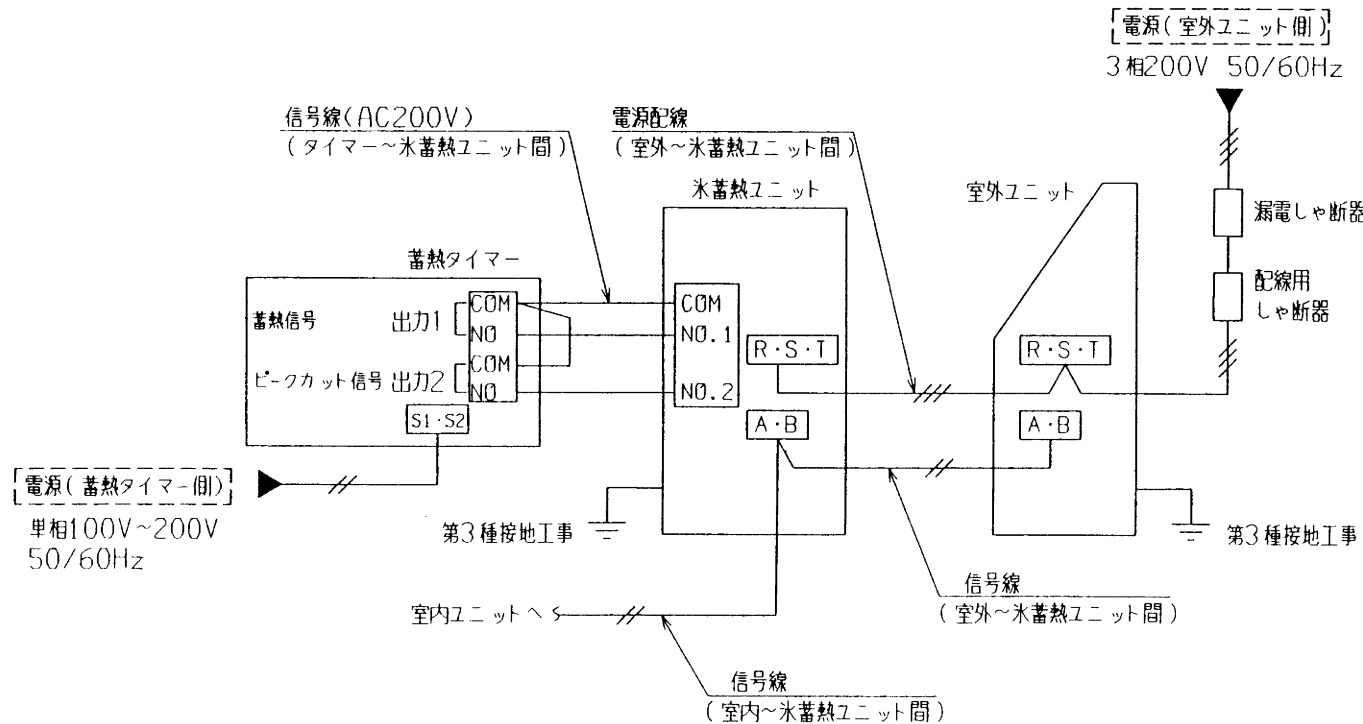

適用機種	ISUP355HC1		
形式	ISU	④	
発行者	名称	配線接続図	
北川	図番	PKC000Z169	
02.5.7	設計/作成/校閲	1/1	