
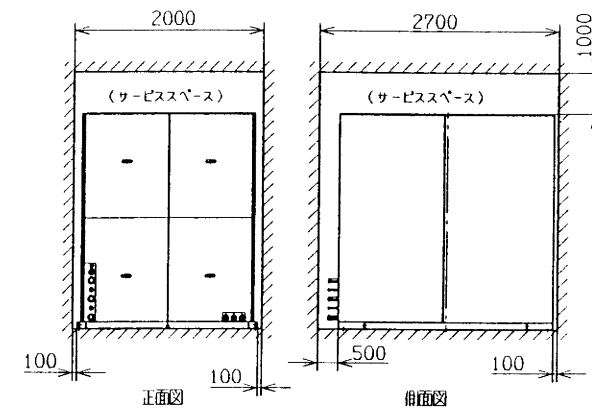
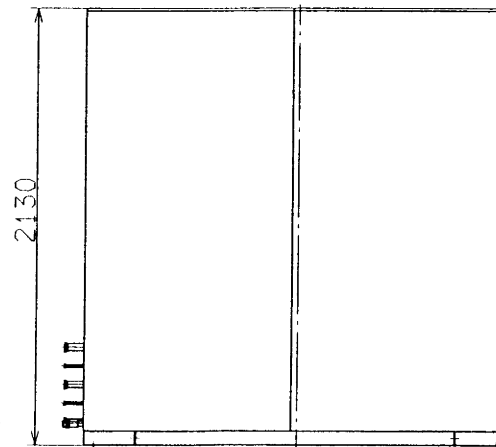
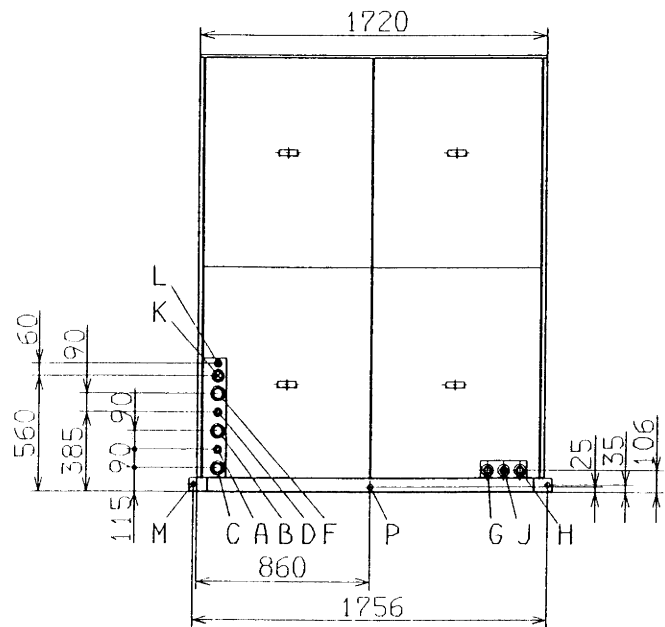


(90SI)

三菱重工業株式会社 冷熱事業本部

記号	内 容
A	室 外 ・ 液 管 $\phi 15.88$ (ろう付)
B	室 外 ・ ガ ス 管 $\phi 31.8$ (ろう付)
C	室 外 ・ 低 圧 ガ ス 管 $\phi 28.58$ (ろう付)
D	室 内 ・ 液 管 $\phi 15.88$ (ろう付)
F	室 内 ・ ガ ス 管 $\phi 34.92$ (ろう付)
G	給 水 配 管 $R_p 3/4$
H	排 水 配 管 $R1$
J	オーバフロー配管 25A
K	電 源 取 入 口 $\phi 47$
L	信 号 線 取 入 口 $\phi 30$
M	ユニット吊り上げ用穴 $\phi 25 \times 4$ 所
N	アンカーボルト用穴 $\phi 22 \times 6$ 所 (M20用)
P	ドレン排水用配管 $R_p 1/2$

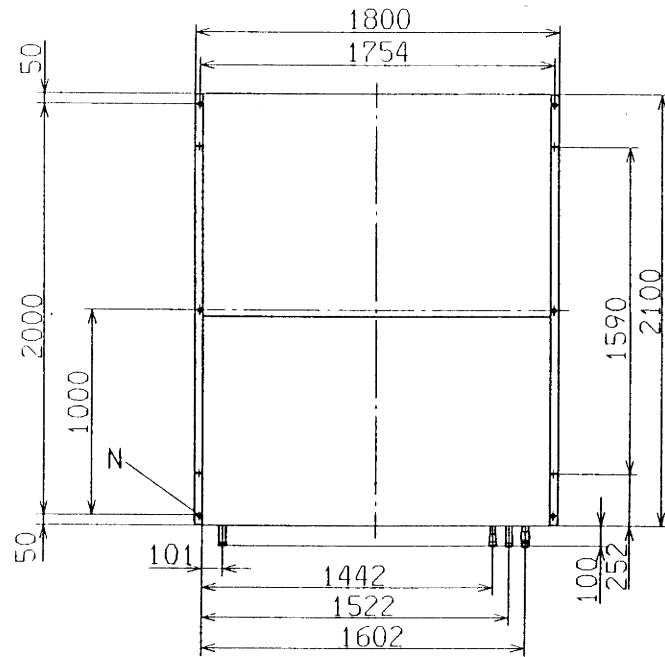

注1) 蓄熱槽内部の製氷コイル(高さ1930mm, 幅 $\phi 1510$ mm)を
上面より入れ替えるスペースが確保できない場合は, 本体の
移動ができる様にしてください。

注2) 氷蓄熱ユニットから運転中にドレン水が排水されます。
据付けは水はけの良い所としてください。また必要に応じて
排水溝を設けてください。

適用機種	ISUP450HC1
形 式	ISU
発行者	名 称 北川 氷蓄熱ユニット外形図(OUTLINE)
図 番	01.515 PKC000Z140
図 号	1/1