

記事 1. 本図は、ISUP450HC1とFDCP355HKXIC1との接続を示します。

2. 電源仕様

(50/60Hz)

配線用しゃ断器の定格電流(A)	漏電しゃ断器(地絡、過負荷、短絡保護兼用)
100/100	100A 100mA 0.1sec以下


3. 配線仕様

(50/60Hz)

電源配線		信号線			アース線(室外ユニット)		アース線(氷蓄熱ユニット)	
室外側	室外～氷蓄熱ユニット間	室外～氷蓄熱ユニット間	室内～氷蓄熱ユニット間	タイマー～氷蓄熱ユニット間	太さ (mm ²)	ねじ呼び	太さ (mm ²)	ねじ呼び
mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数	mm ² × 本数				
22×3本 (こう長・m) 45	2×3本 (こう長・m) 20	0.75 } ×2本 2.0	0.75 } ×2本 2.0	0.75 } ×3本 2.0	5.5	M6	2	M5

内線規程に従い、配線こう長より配線太さを見直してください。

- 氷蓄熱ユニットには、室外アドレスと氷アドレスを設定するスイッチがあります。据付説明書をご覧の上、号機設定してください。
- 氷蓄熱ユニットと蓄熱タイマー間の信号線にはシールド線を使用しないでください。
- 室内ユニット配線仕様はマルチKXシリーズを参照してください。

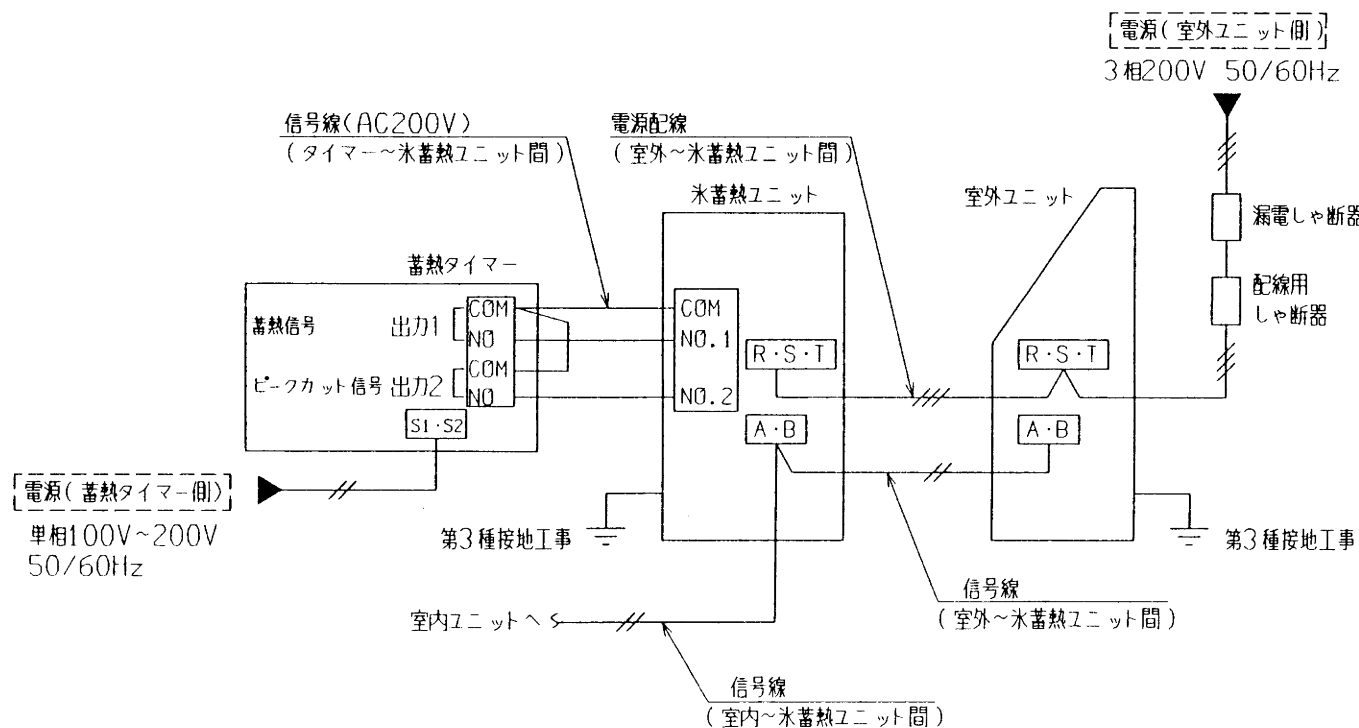

適用機種	ISUP450HC1
形式	ISU
発行番	名 林
北川	図 番
02 5 7	PKC000Z170
	1/1