

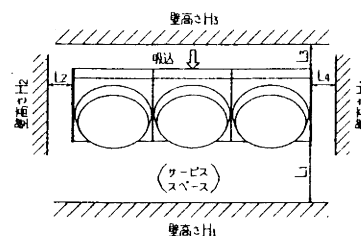

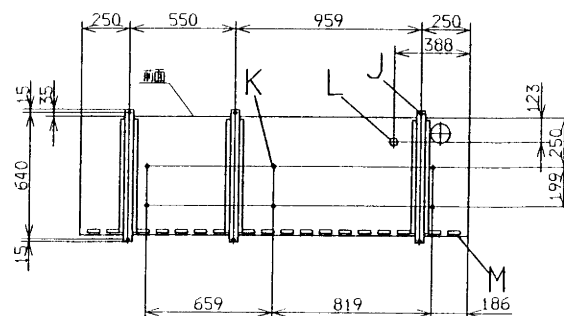
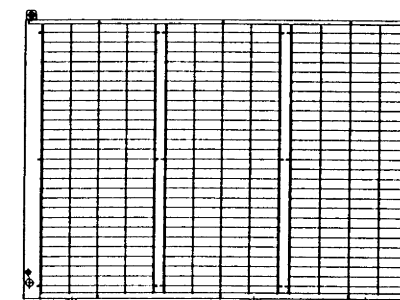
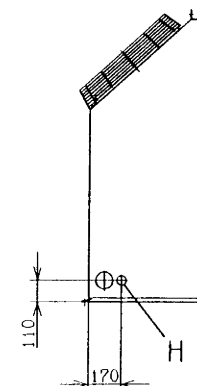
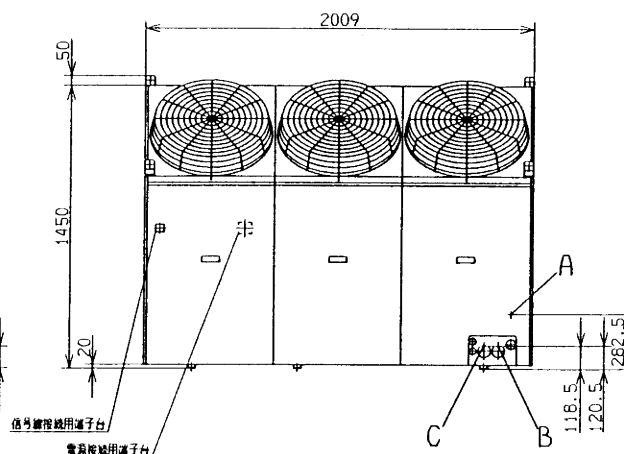


冷暖配管接続口の寸法
(平面図)冷暖配管接続口の寸法
(正面図)

項目	I	II	III
L ₁	開放	開放	500
L ₂	0	0	0
L ₃	300	300	300
L ₄	開放	500	0
H ₁	—	—	1000以下
H ₂	制限なし	制限なし	制限なし
H ₃	制限なし	制限なし	700以下
H ₄	—	制限なし	制限なし

記号	内 容
A	液配管接続口 φ15.88(フレア)
B	ガス配管接続口 φ31.8(ろう付)
C	低圧ガス配管接続口 φ28.58(ろう付)
D	冷媒液側配管取出口 φ50
F	冷媒ガス側配管取出口 φ65 2ヶ所
G	電源取入口 φ35 2ヶ所
H	電源取入口 φ50
J	アンカボルト用穴 M10用6ヶ所
K	ドレン排水用穴 φ20 6ヶ所
L	ドレン排水用穴 φ40
M	ドレン排水用穴 17X65 18箇所

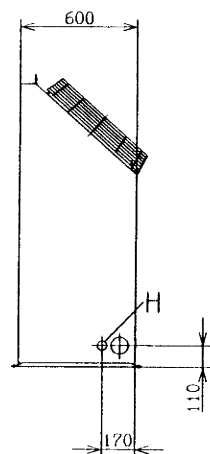

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 装置銘板は正面下方についています。
 (5) 冷暖配管(ガス側、低圧ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
 (6) 据付例Ⅲの壁高 H_1 , H_3 が制限値を越える場合は、 L_1 , L_3 は下記として下さい。
 $L_1 = H_1 - 500$
 $L_3 = 300 + (H_3 - 700) / 2$
 ただし、 $L_3 = 600$ を越えれば壁高 H_3 の制限はありません。

適用機種	FDCP355HKXIC1
形 式	FDC
発行所	北川
図 番	01_828 PCB002Z195
訂 正	A
第 1 版	1/1