

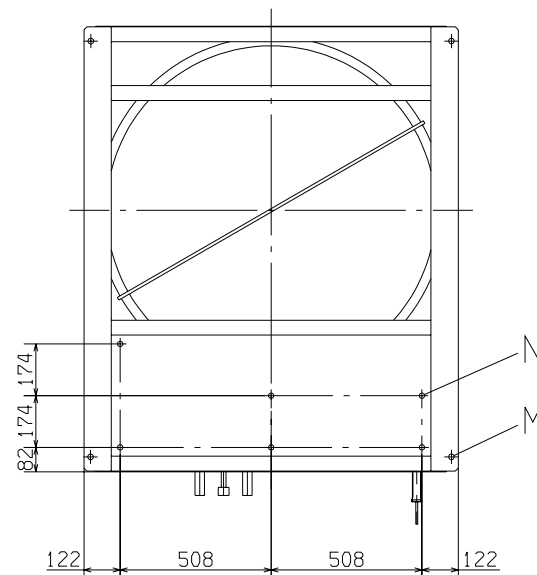
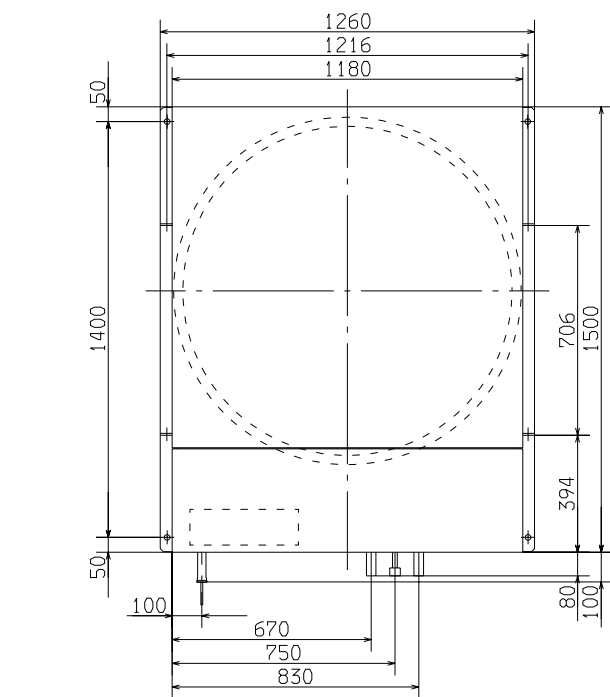


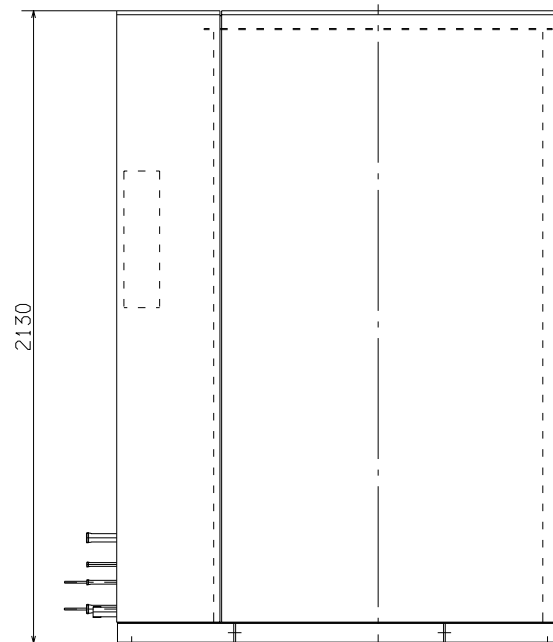


底面図

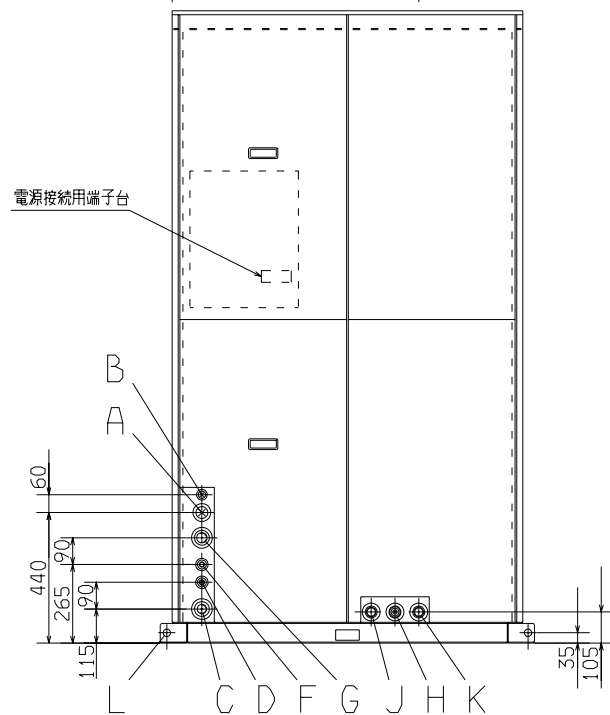

記号	内 容
A	電 源 用 穴 $\phi 47$
B	信 号 線 用 穴 $\phi 30$
C	室 外 ・ ガ ス 管 $\phi 25.4$ (ろう付)
D	室 外 ・ 液 管 $\phi 12.7$ (ろう付)
F	室 内 ・ 液 管 $\phi 12.7$ (ろう付)
G	室 内 ・ ガ ス 管 $\phi 28.58$ (ろう付)
H	給 水 配 管 Rc 3/4
J	排 水 配 管 25A
K	オーバフロー配管 25A
L	ユニット吊り上げ用穴 $\phi 25 \times 4$ カ所
M	アンカーボルト用穴 $\phi 19 \times 4$ カ所
N	ドレン排水用穴 $\phi 18 \times 6$ カ所

据付けスペース

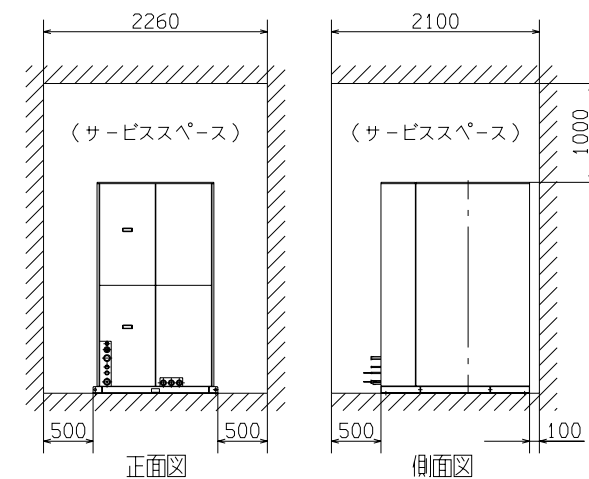

注)蓄熱槽内部の製氷コイル(高さ1930mm,幅 $\phi 820$ mm)を上面より入れ替えるスペースが確保できない場合は、本体の移動ができる様にしてください。

適用機種	ISU10A
形 式	ISU
発行者	名 称 氷蓄熱ユニット外形図(OUTLINE)
北川	図 番
98_821	PKC000Z066
	訂 符 業 別 1/1