

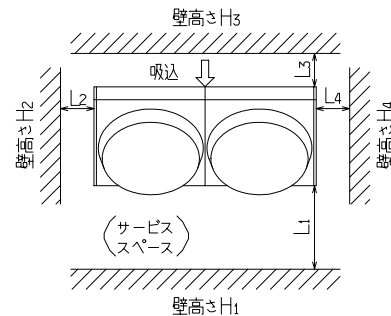
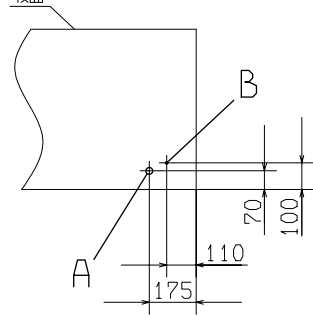
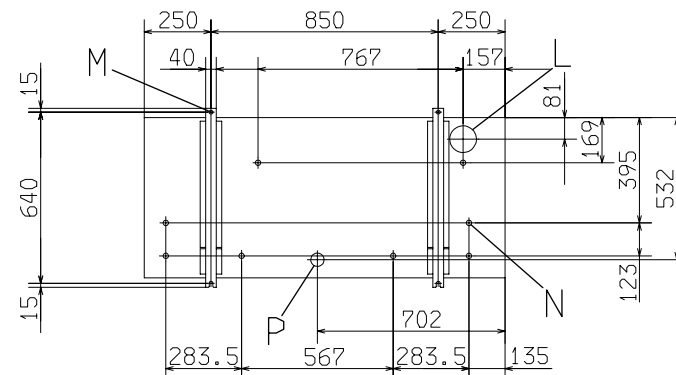
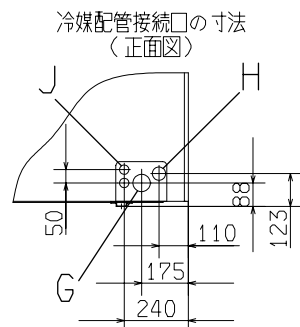
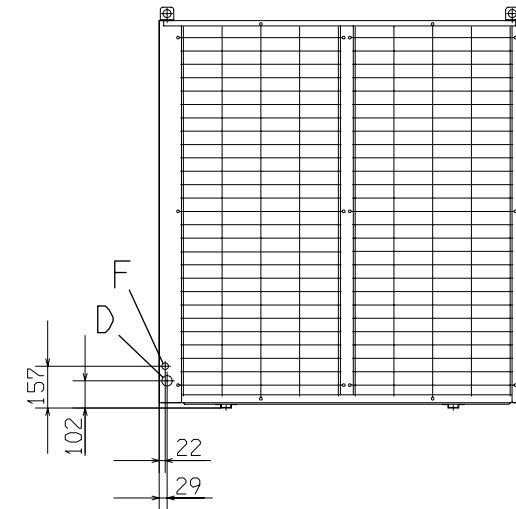
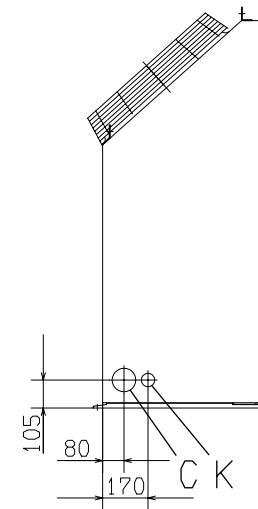


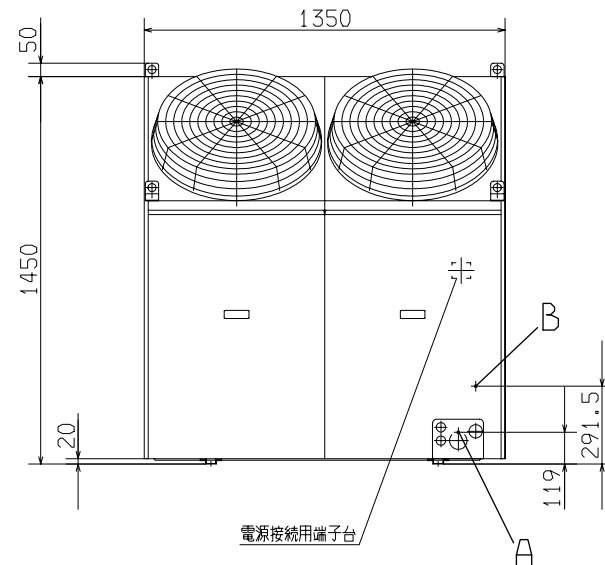

寸法	据付例	I	II	III
L ₁		開放	開放	500
L ₂		0	0	0
L ₃		300	300	300
L ₄		開放	500	0
H ₁		—	—	1000以下
H ₂		制限なし	制限なし	制限なし
H ₃		制限なし	制限なし	700以下
H ₄		—	制限なし	制限なし

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続□ φ25.4(ろう付)
B	冷媒液側配管接続□ φ12.7(フレア)
C	冷 媒 配 管 取 出 □ φ88
D	冷媒ガス側配管取出□ φ39
F	冷媒液側配管取出□ φ25
G	冷媒ガス側配管取出□ φ65
H	冷媒液側配管取出□ φ50
J	電 源 取 入 □ φ35 2ヶ所
K	電 源 取 入 □ φ50
L	配管配線下抜き用穴 φ100
M	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
N	ドレン排水用穴 φ20 8ヶ所
P	ドレン排水用穴 φ50

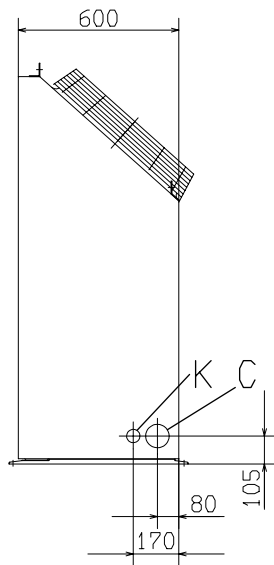

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
- (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
- (4) 装置銘板は正面下方についています。
- (5) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
- (6) 据付例Ⅲの壁高さ H_1 、 H_3 が制限値を越える場合は、 L_1 、 L_3 は下記として下さい。
- $L_1 = H_1 - 500$
- $L_3 = 300 + (H_3 - 700) / 2$
- ただし、 $L_3 = 600$ を越えれば壁高さ H_3 の制限はありません。
- | | | | |
|------|------------|--------|--|
| 適用機種 | FDCJ224HDI | | |
| 形 式 | FDC | | |
| 発行者 | 名 称 | 室外機外形図 | |
| 北川 | 図 番 | | |

適用機種		FDCJ224HDI	
形式		FDC	
発行者		名 称	
北川		室外機外形図 (OUTLINE)	
図 番		計 符	業 別
98 821 PCB001Z680		1	1