
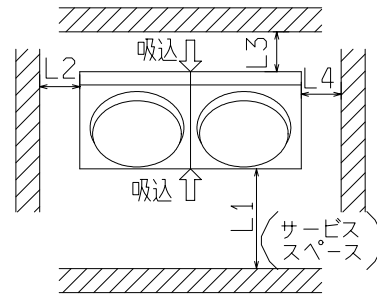







付属冷媒配管接続後の寸法
(平面図)

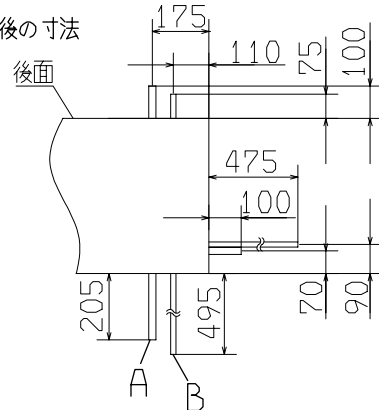

据付スペース

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L ₁	開放	開放	500
	L ₂	0	500	500
	L ₃	200	200	200
	L ₄	500	0	500

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管(付属) φ25.4(ろう付)
B	冷媒液側配管(付属) φ12.7(ろう付)
C	冷 媒 配 管 取 出 口 φ88 2ヶ所
D	電 源 取 入 口 φ30 2ヶ所
E	電 源 取 入 口 φ60 3ヶ所
F	冷媒ガス側配管取出口 φ65
G	冷媒液側配管取出口 φ50
H	配管配線下抜き用穴 φ100
J	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
K	ドレン 排水 用 穴 φ20 6ヶ所
L	ドレン排水ホース用穴 φ45

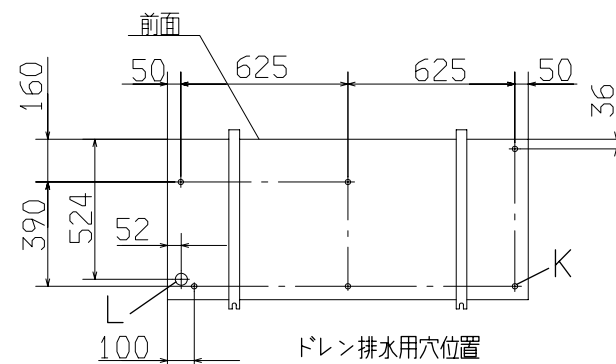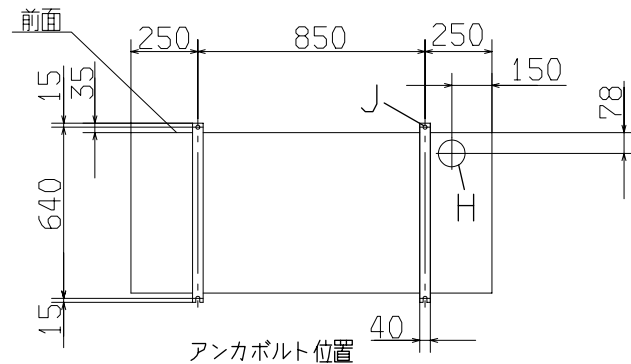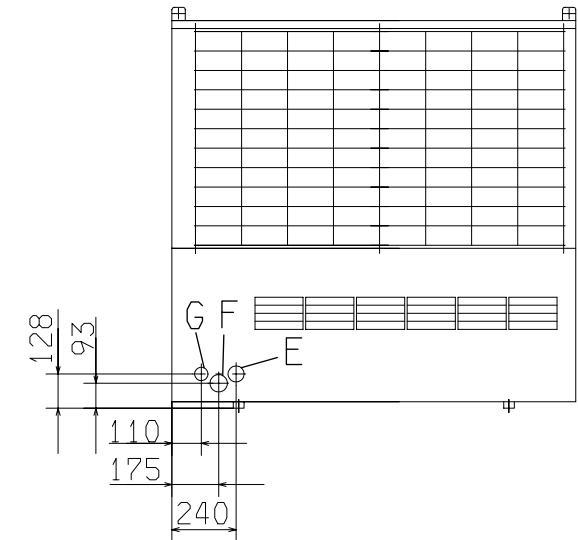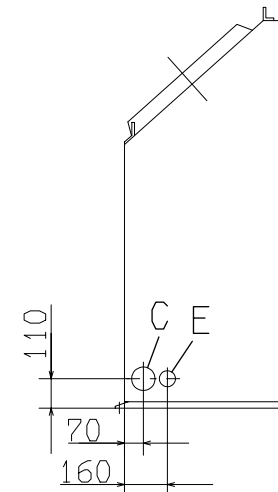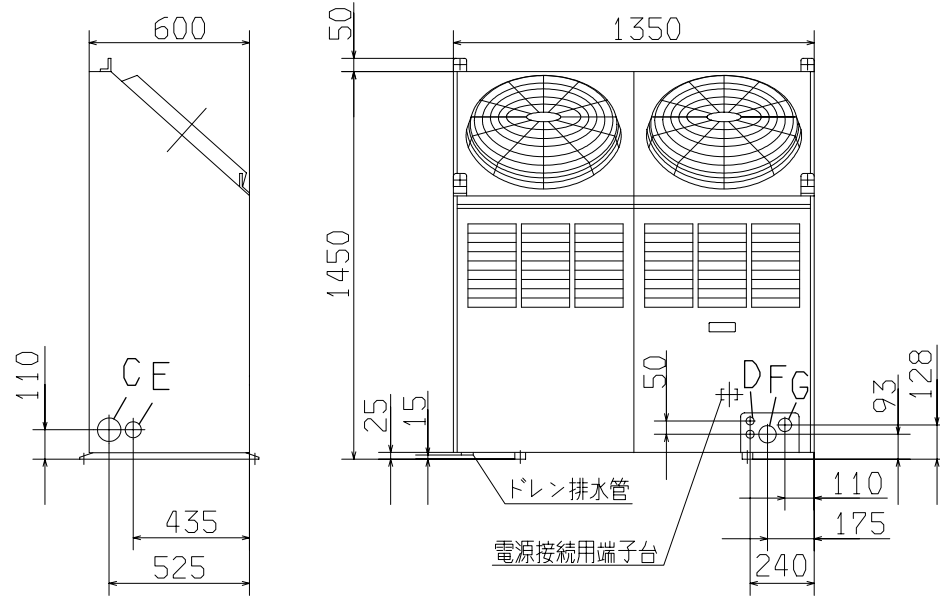

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 左右連続設置する時はユニット間を10mmあけて下さい。
 (5) 装置銘板は正面下方にあります。

適用機種	FDCJ224HSTD1
形 式	F D C
発行者	名 称 室外機外形図(OUTLINE)
北川	図 番
98.9.2	PCB001Z700
	訂 符 業 別 1/1