
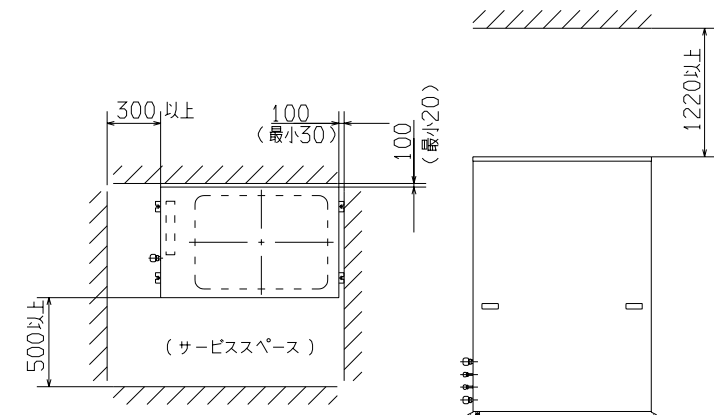
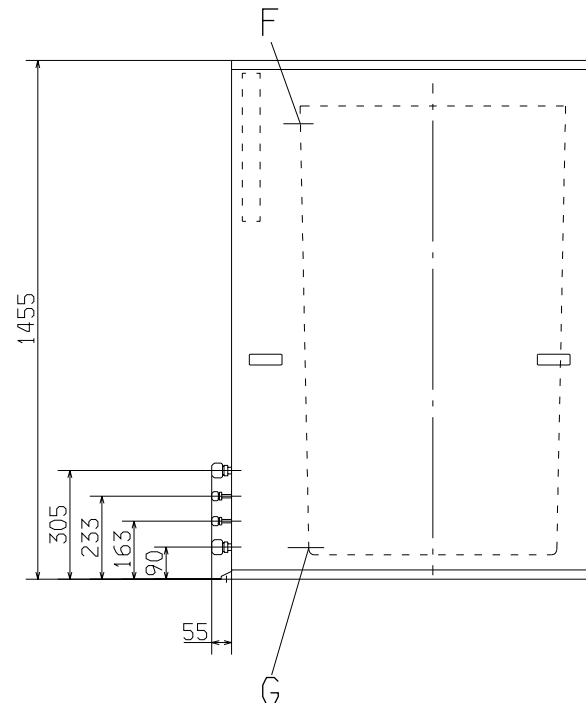
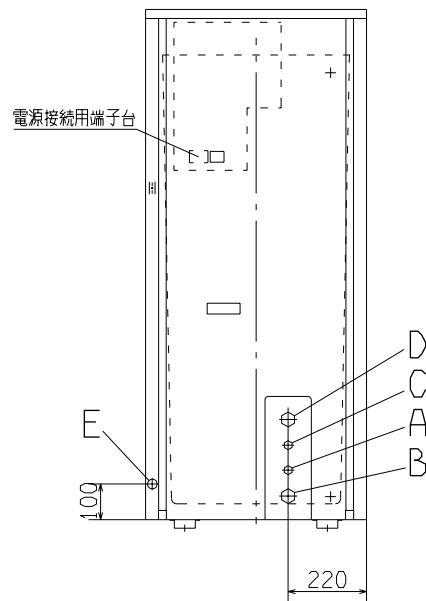


記号	内 容
A	室外冷媒液側配管接続□φ9.52 (フレア)
B	室外冷媒ガス側配管接続□φ19.05 (フレア)
C	室内冷媒液側配管接続□φ9.52 (フレア)
D	室内冷媒ガス側配管接続□φ19.05 (フレア)
E	電 源 取 入 □φ40
F	オ ー バ ー フ ロ ー 管 R 3/4
G	排 水 管 R 3/4
H	基 礎 ボ ル ト 用 穴 φ15 4ヶ所
I	蓄 熱 タ ン ク

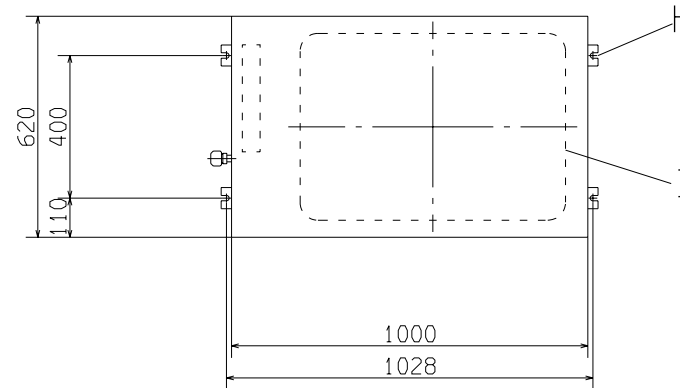

平面図

正面図

据付スペース

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 濡れて困るものの上にユニットを据え付けしないでください。
 外気条件によってはユニット下部より結露水がたれます。
 (3) 蓄熱槽への給水は上水道を使用し、かつ日本冷凍空調工業会の水質ガイドラインに従ってください。
 (4) 装置銘板は正面下方についています。

適用機種	ISU5HD1, ISU6HD1, ISU7HD1		
形 式	ISU		⊕ ⊖
発行者	名 称	蓄熱機外形図(OUTLINE)	
北川	図 番	訂 符	業 別
9810 1	PKC000Z083	B	1/1