

記号一覧


記 号	名 称
CN	コネクタ(□印)
F	ヒューズ (3A)
FS1	フロートスイッチ(氷)
FS2	フロートスイッチ(水)
NR	ノイズフィルタ
SH	閉端接続子
SV1,4-7	電磁弁
TB1,2	端子台
ThA	外気温センサ
ThW	水温センサ
TR	トランス
52X1,2	補助継電器

ディップスイッチ設定

SW3	N01	ON	停電保証内容クリア(ONエッジ)
		OFF	通常
	N02	ON	冷房積算運転時間表示
		OFF	蓄冷積算運転時間表示
	N03	ON	ISU抹消
		OFF	通常
	N04	ON	無定義
		OFF	無定義
	N05	ON	タイマーパルス入力
		OFF	タイマーステップ入力
	N06	ON	異常検知無効
		OFF	異常検知有効
	N07	ON	無定義
		OFF	無定義
	N08	ON	異常履歴リセット
		OFF	通常

SW9	N01	ON	組立モード
		OFF	通常
	N02	ON	強制蓄冷ON信号
		OFF	通常
	N03	ON	無定義
		OFF	無定義
	N04	ON	強制温蓄ON信号
		OFF	通常
	N05	ON	無定義
		OFF	無定義
	N06	ON	テストモード
		OFF	通常

強制運転は、ディップスイッチをOFF
するまで続きます。ご注意ください。

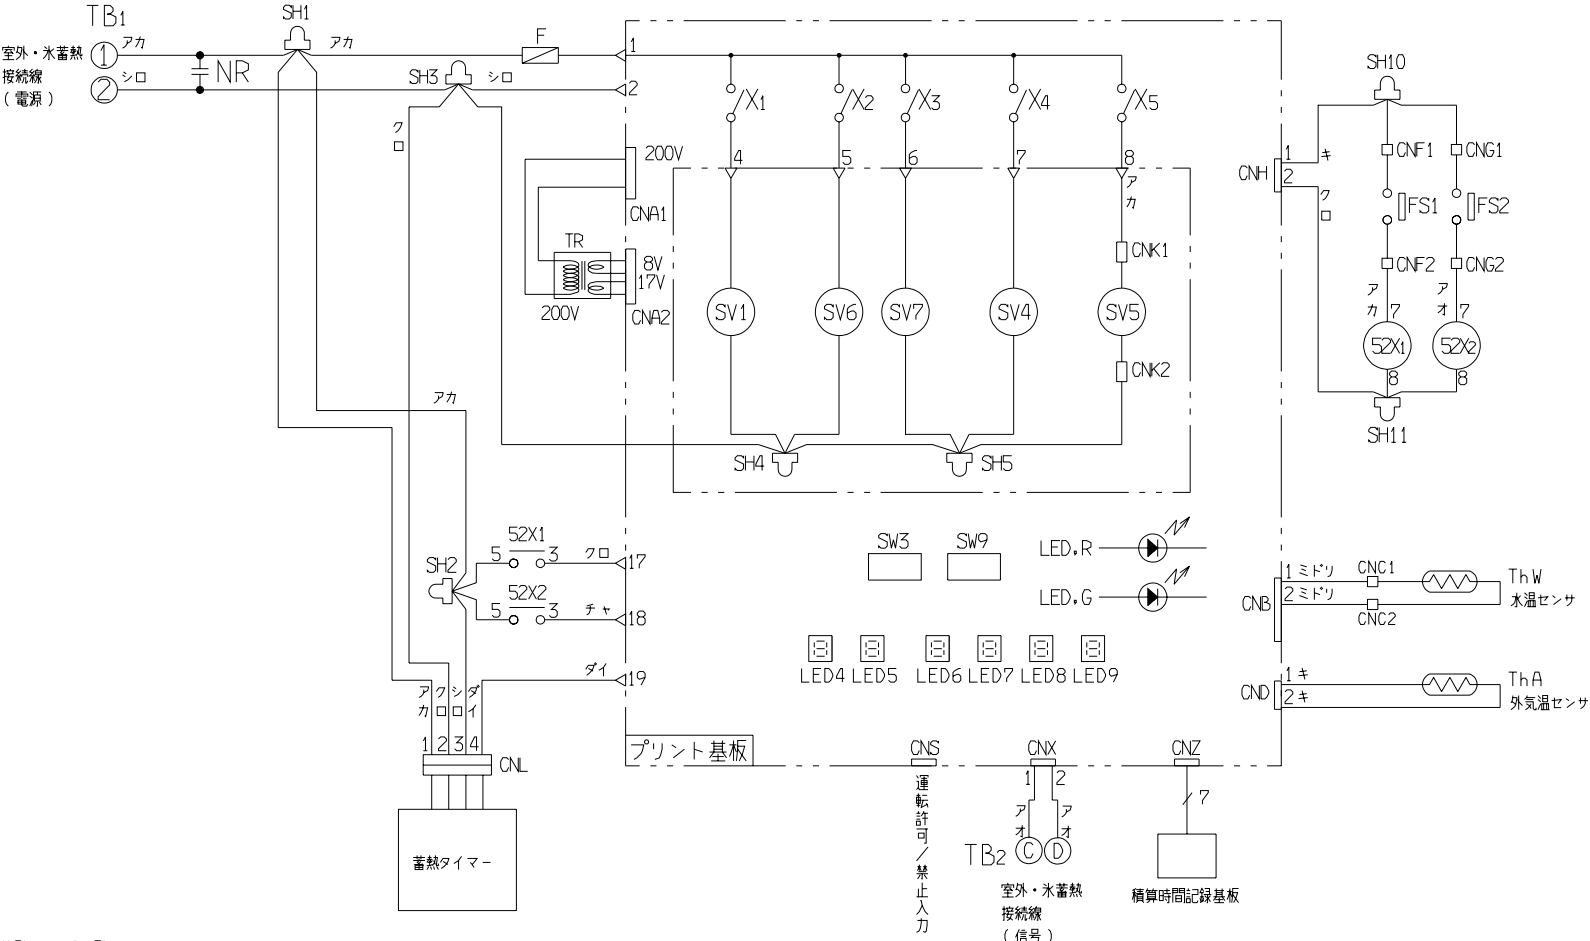

故障モード一覧

故障モード (優先順)	基板LED		故障後の運転モード	
	異常(赤)	正常(緑)	SW3-6 OFF	SW3-6 ON
① マイコン異常	34秒毎 点灯、消灯	消灯	全停止	全停止
② 室外未登録異常	8回点滅	連続点滅 (常時)		通常エアコン 運転
③ 通 信 異 常	点灯、消灯			
④ 外温センサ断線	3回点滅			
⑤ 水温センサ断線	4回点滅			
⑥ 給 水 異 常	連続点滅			
⑦ 凍 結 異 常	5回点滅			
正 常	消 灯			

適用機種		ISU5HD1, ISU6HD1	
形 式		ISU	⊕ ⊖
発行者	名 称		
	蓄熱機配線図(WIRING)		
北川	図 番		訂 符 業 別
	9810 1 PKC000Z084		1/1