



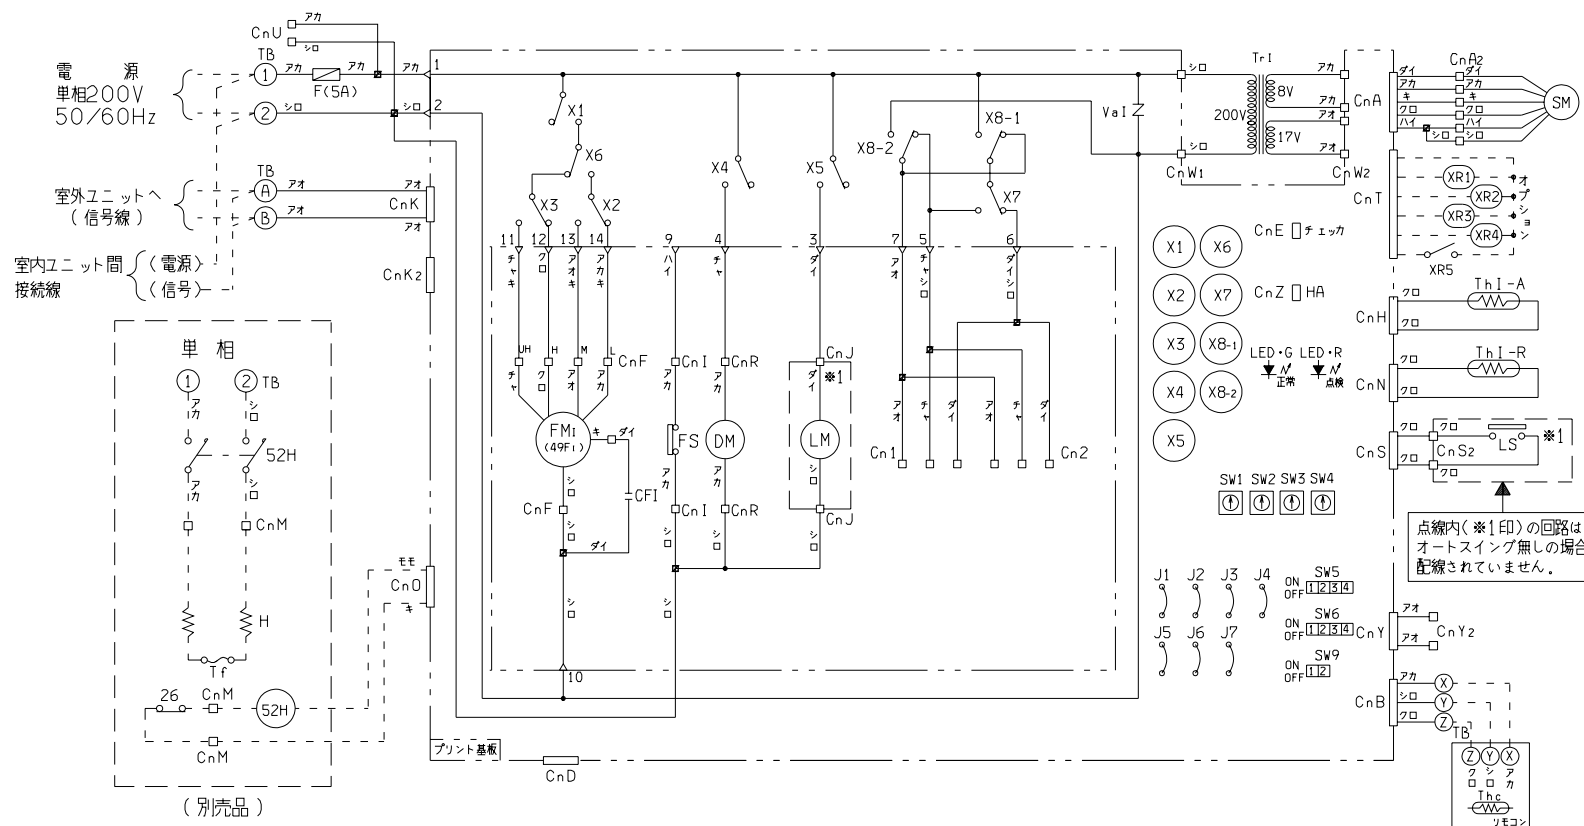

FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
X1~8	補助融電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転無し OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒーポン機種切換
SW7-1,2	吸込グリル自動開閉長さの設定
J1	高天吊制御切換
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤=点検表示)
LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(O印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接線子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. - - - は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
 0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
 シールド線を使用してください。

適用機種		GHTCJ28, 36, 45, 56HMD1	
形式	GHTC	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
図番	99.7.5	PJA002Z212	訂 符 業 別 1/1

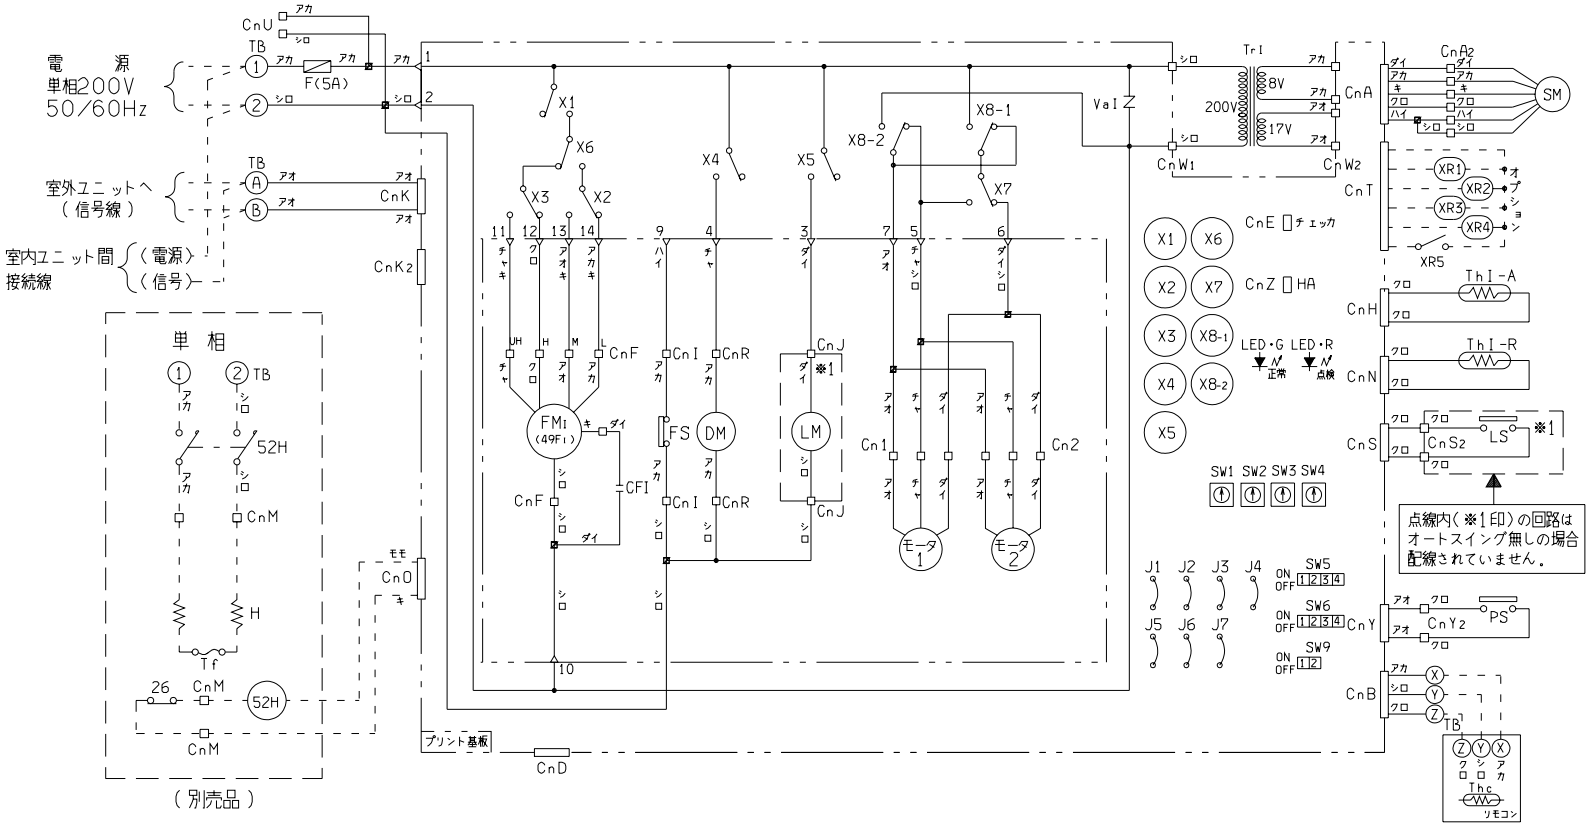

FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ループモータ
LS	ループスイッチ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
モータ1,2	自動昇降用(自動昇降バルブ)
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転し無効 OFF 運転し停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒートポンプ機種切換
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
J1	高天吊制御切換
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(O印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

吸込グリル自動昇降長さの設定				
昇降長	50Hz 地区	60Hz 地区	昇降長	50Hz 地区
1.3m	ON	OFF	1.3m	ON
1.6m	OFF	ON	1.6m	OFF
2m	ON	ON	2m	ON

適用機種	GHTCJ28, 36, 45, 56HMD1		
形式	GHTC ラクリーナパネル		Ⓢ
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
図番	99.7.5	PJA002Z187	訂 符 業 別 1/1