


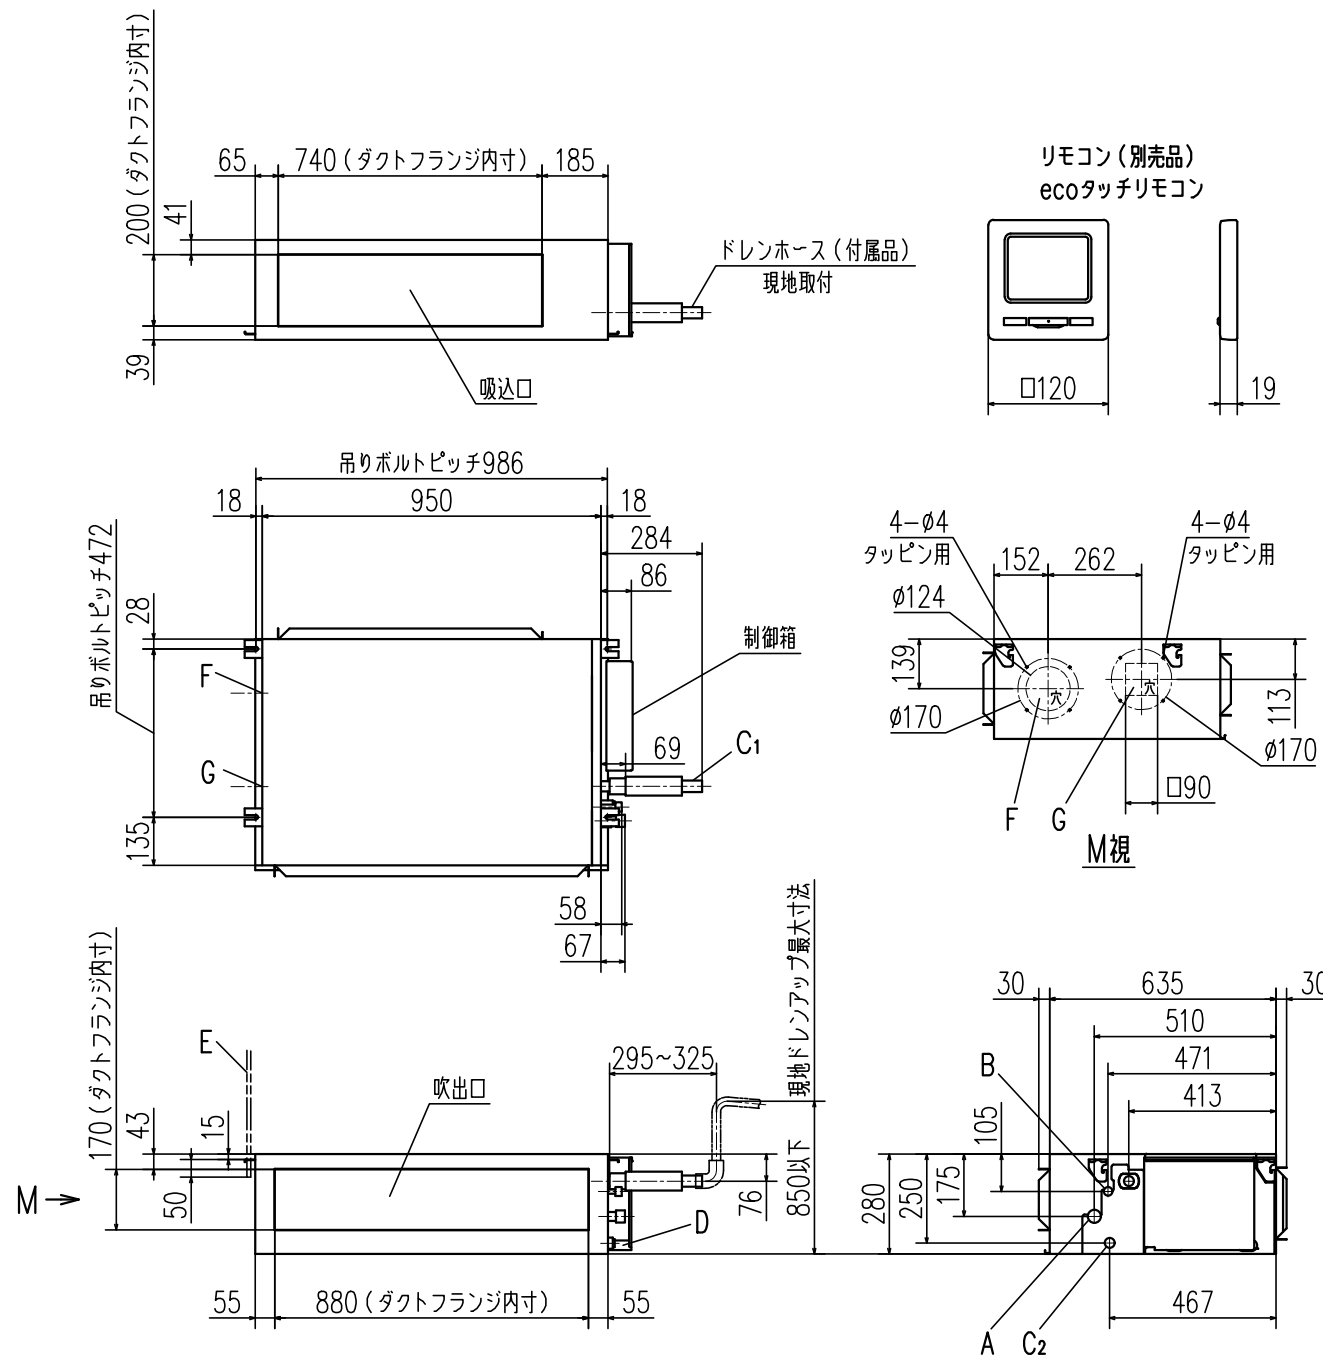


記号	内 容
	機 種
	P63 P80
A	冷媒ガス側配管 $\phi 12.7$ (フレア) $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 6.35$ (フレア) $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 $\phi 125$ 用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 $\phi 125$ 用ノックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース


吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。

据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

(ケース1) ユニット側面から

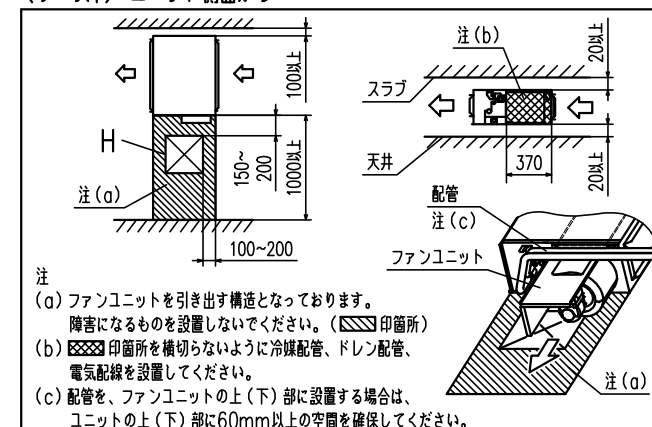

(ケース2) ユニット下面から

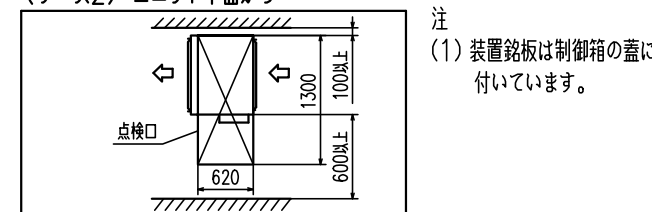

適用機種	F DUZP635SA, 805SA, 636S, 806S
形 式	F DU
発行者	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)
松本	図 番
241126	PJG000Z612
	訂 符 業 別
	1/1