


例1：分岐方式

接続容量：205

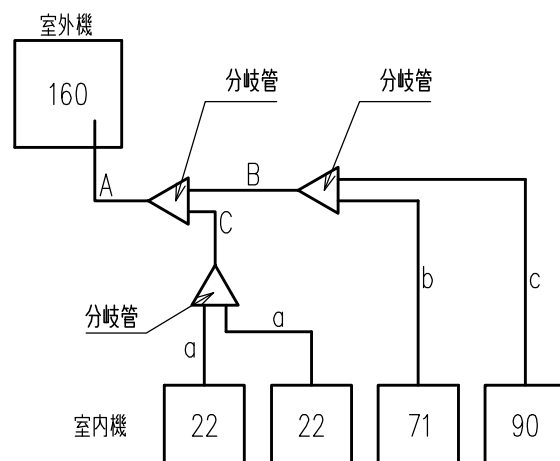

配管サイズの選定


記号	選定要領	配管サイズ		PCA002Z056 の選定表
		ガス管	液管	
A	主管	φ15.88	φ9.52	表2
B	下流の室内機容量合計 70以上～180未満	φ15.88	φ9.52	表3
C	下流の室内機容量合計 ～70未満	φ12.7	φ9.52	表3
a	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
b	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (90)	φ15.88	φ9.52	表4

分岐管セットの選定

室外容量112,140,160の場合は、DIS-22-1Gを選定してください。

例2：ヘッダー方式

接続容量：200

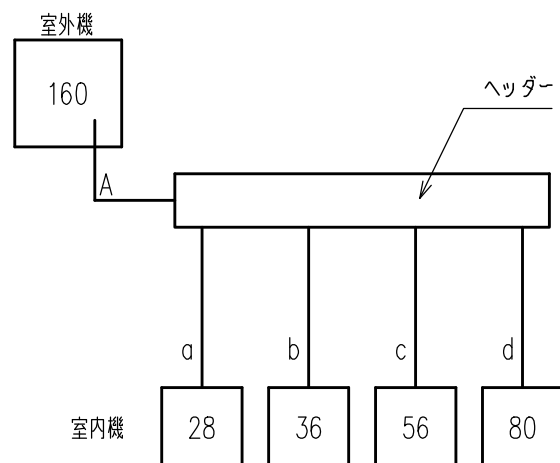

配管サイズの選定

記号	選定要領	配管サイズ		PCA002Z056 の選定表
		ガス管	液管	
A	主管	φ15.88	φ9.52	表2
a	室内機配管サイズ (28)	φ9.52	φ6.35	表4
b	室内機配管サイズ (36)	φ12.7	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ9.52	表4
d	室内機配管サイズ (80)	φ15.88	φ9.52	表4

ヘッダーセットの選定

室外容量112,140,160の場合は、HEAD4-22-1Gを選定してください。

適用機種		LXZシリーズ (112, 140, 160)		
形式		FDCP		④
発行者	名称	配管選定例		
山田	図番	PCA002Z057		訂符 業別
241115				1/1