


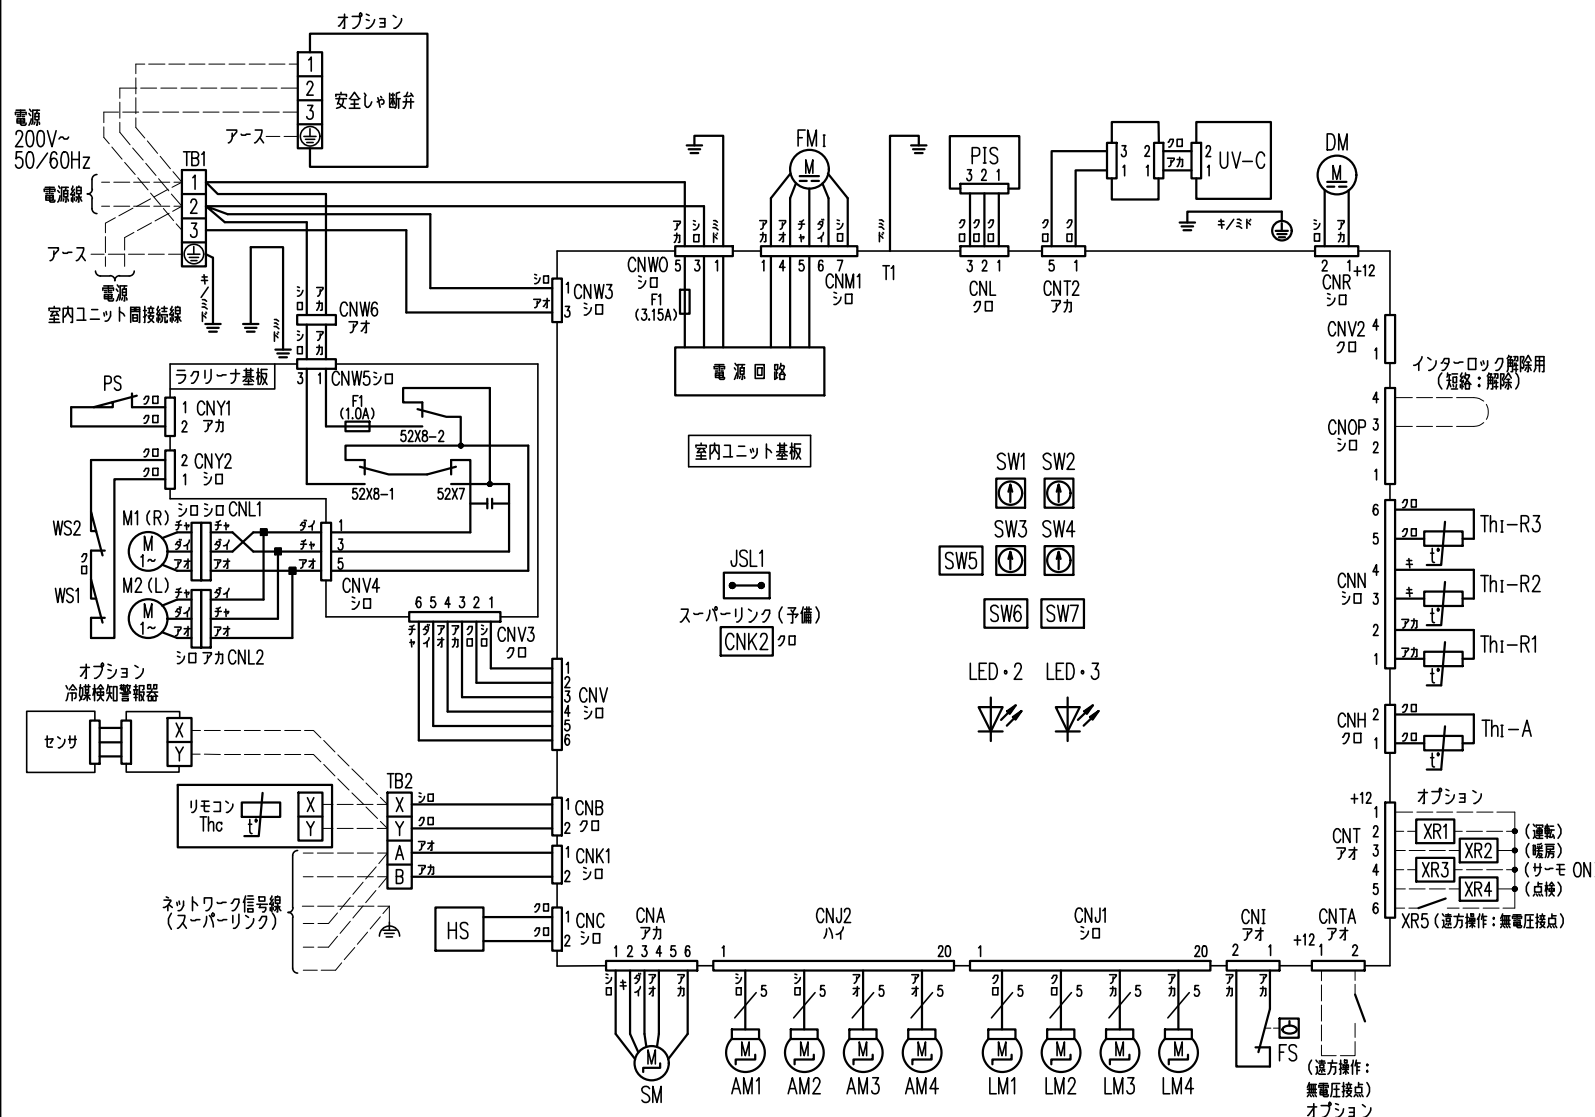

記号説明

記号	名称
AM1~4	エアフレックスモータ
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1	ヒューズ (室内ユニット基板)
F1	ヒューズ (ラクリーナ基板)
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切替
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS	パネルスイッチ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
UV-C	UV-C LED
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

- 記事 1. — は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、ネットワーク信号線) です。
 3. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 4. ネットワーク (スーパーリンク) 信号線は、
 ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		FDT P281LXZ, 361LXZ, 451LXZ, 561LXZ FDT P711LXZ, 801LXZ, 901LXZ, 1121LXZ FDT P1401LXZ, 1601LXZ	
形 式	FDT	パネル	T-PSCL-6AW, 6AB
発行者	松本	名 称	室内機配線図 (WIRING)
図 番	240826	訂 符	PJF000Z850
葉 別	1	1	1