


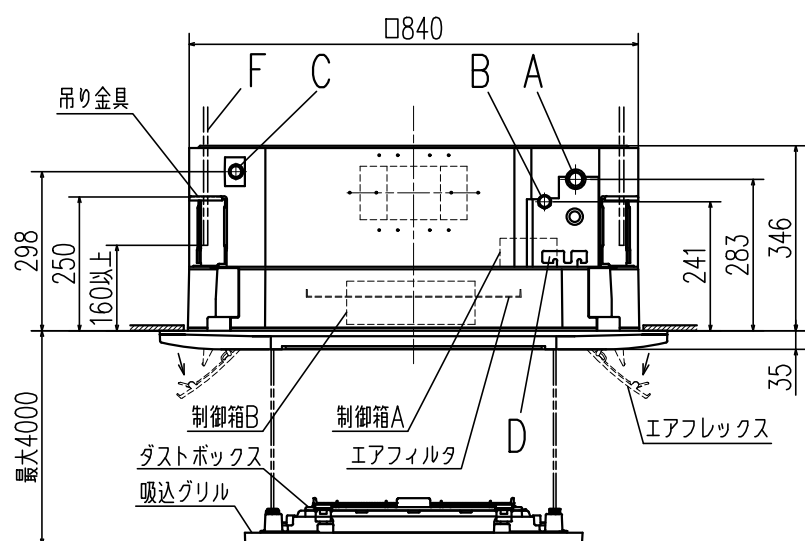
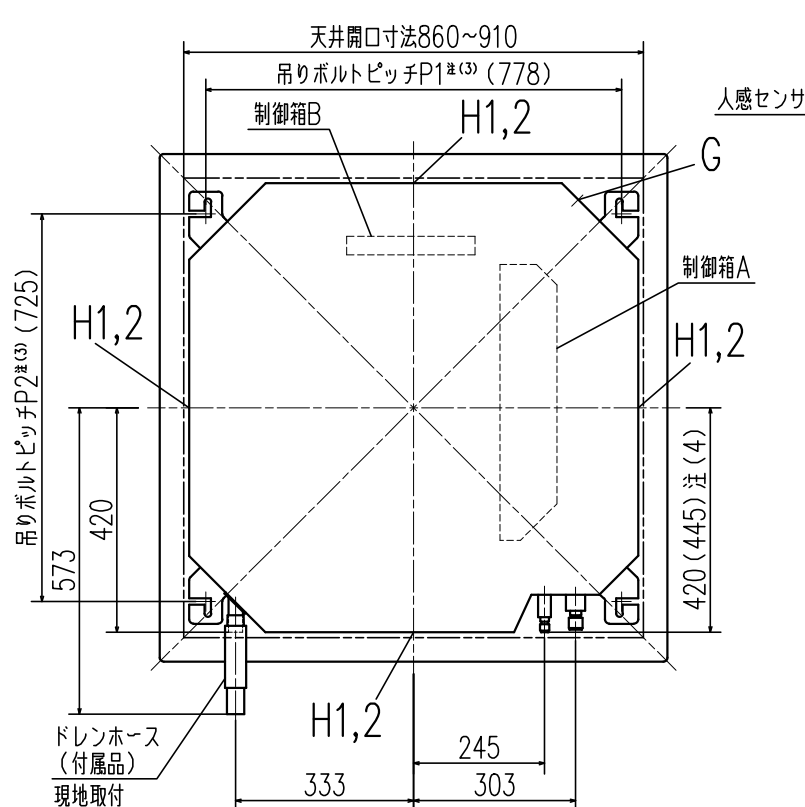
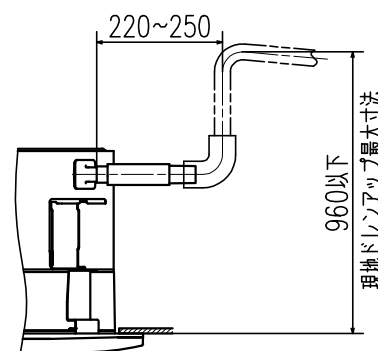
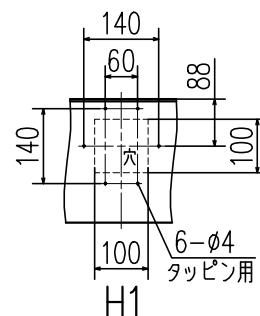


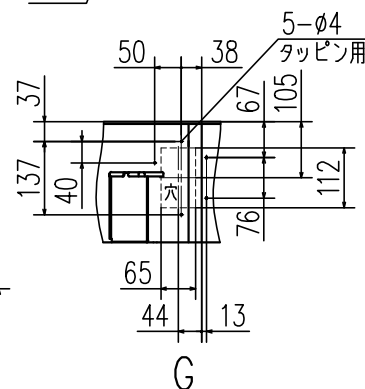


グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

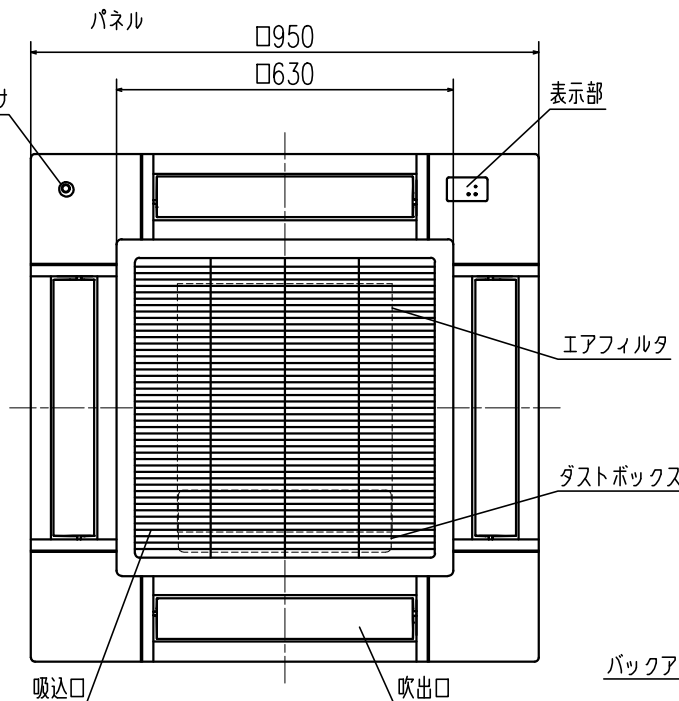

記号	内 容
	機種
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	OA取入口
H1	吹出分岐ダクト接続口
H2	吹出分岐ダクト接続口

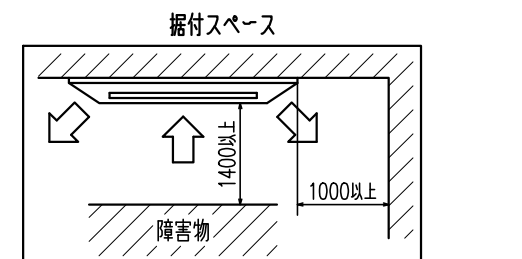

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

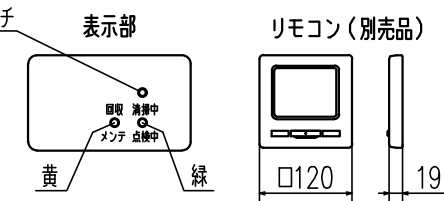

- (1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
- (2) 吸込グリルには方向性があります。
- (3) 吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。
- (4) ねじ接合継手の場合は括弧内の寸法になります。

吊りボルトピッチ範囲表

記号	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

適用機種	FDTP281LXZ, 361LXZ, 451LXZ, 561LXZ, 711LXZ, 801LXZ
形 式	FDT
パネル	T-PSCLS-6AW
発行者	松本
名 称	室内機外形図<OUTLINE>
図 番	PJF000Z846
訂 符	1/1